



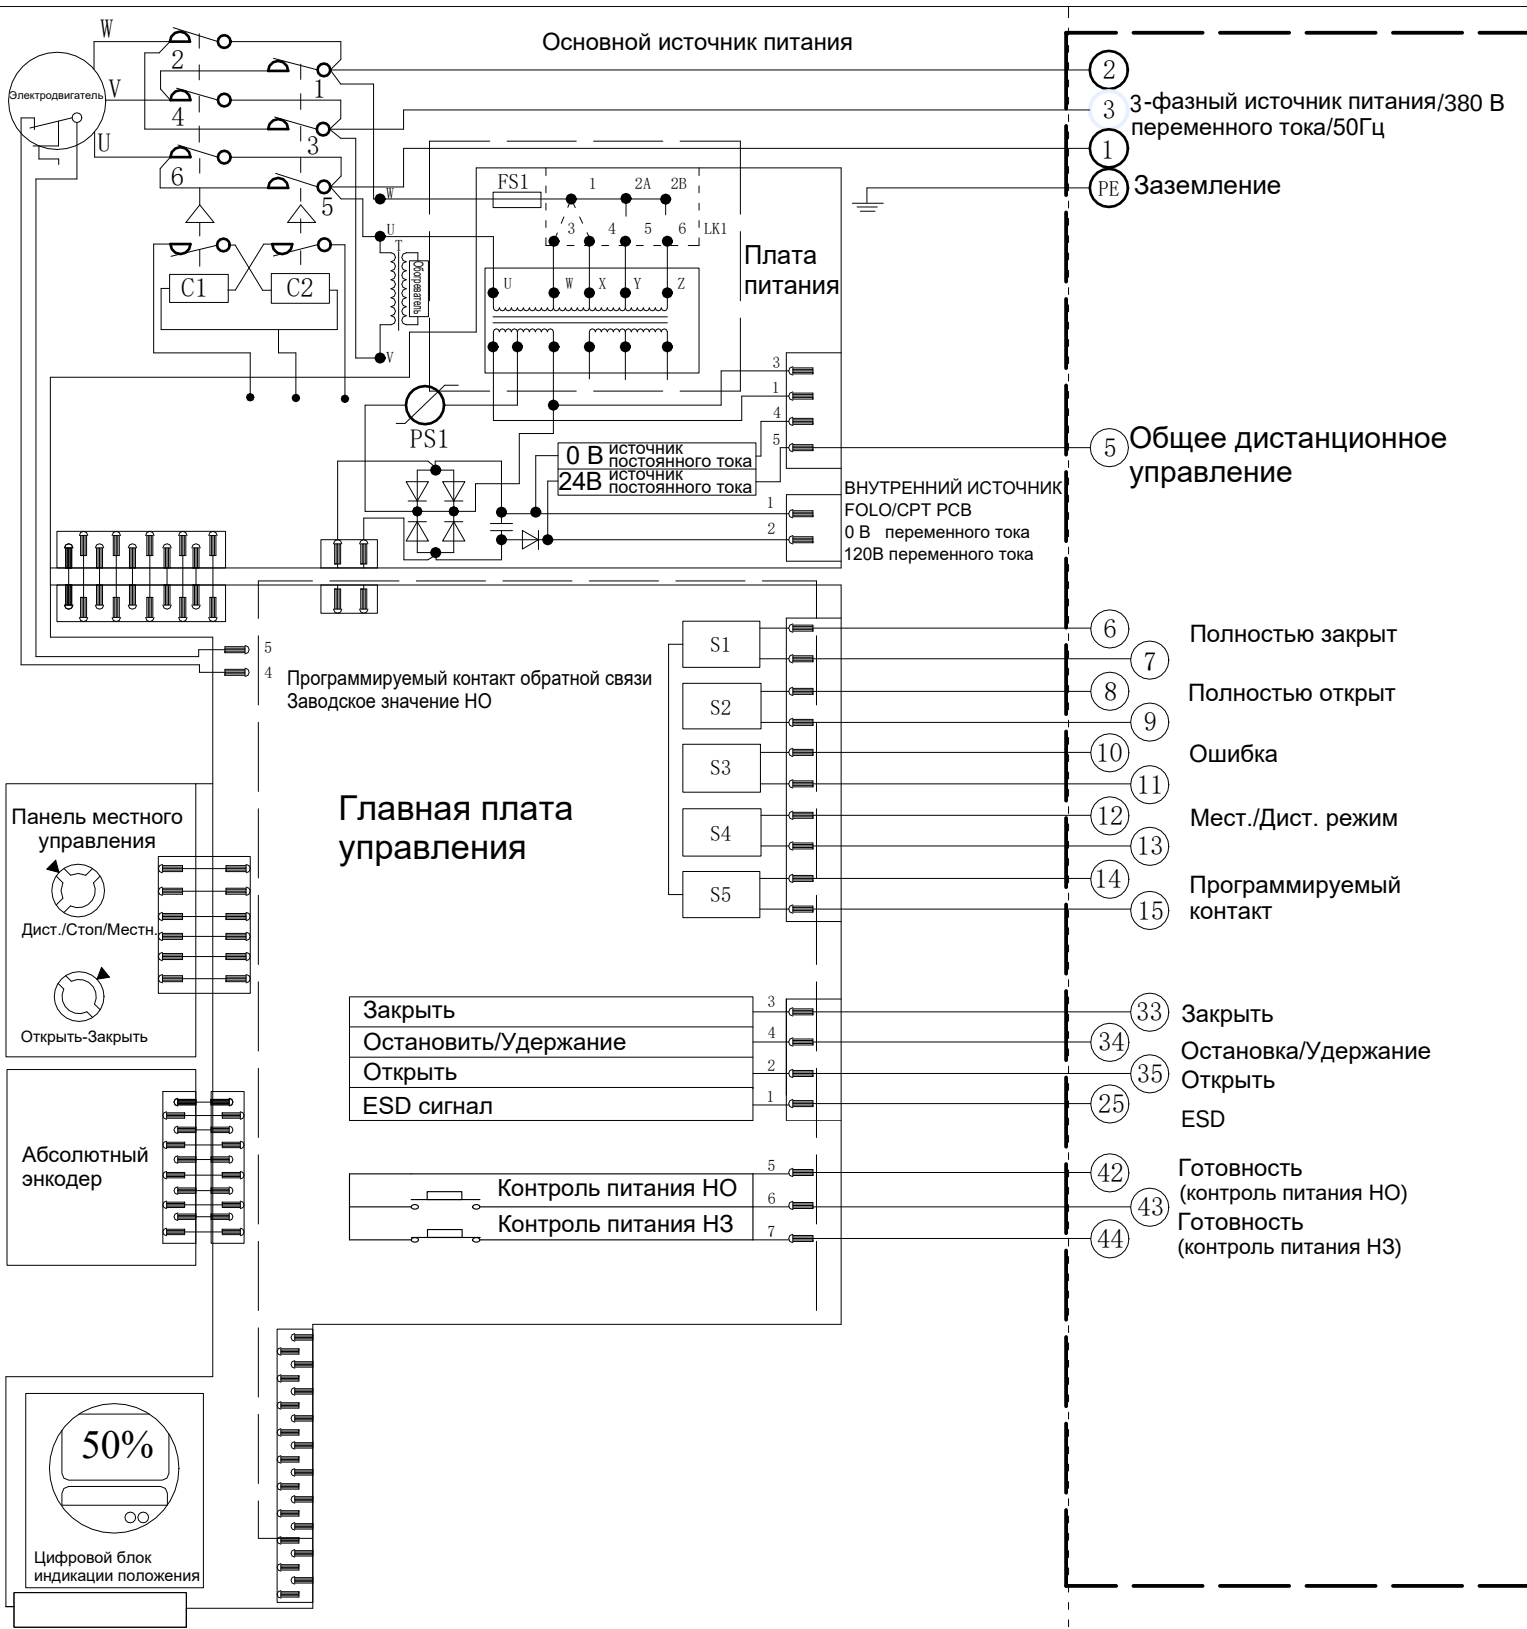

Электрическая схема
№1-380-24-6-N-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В)

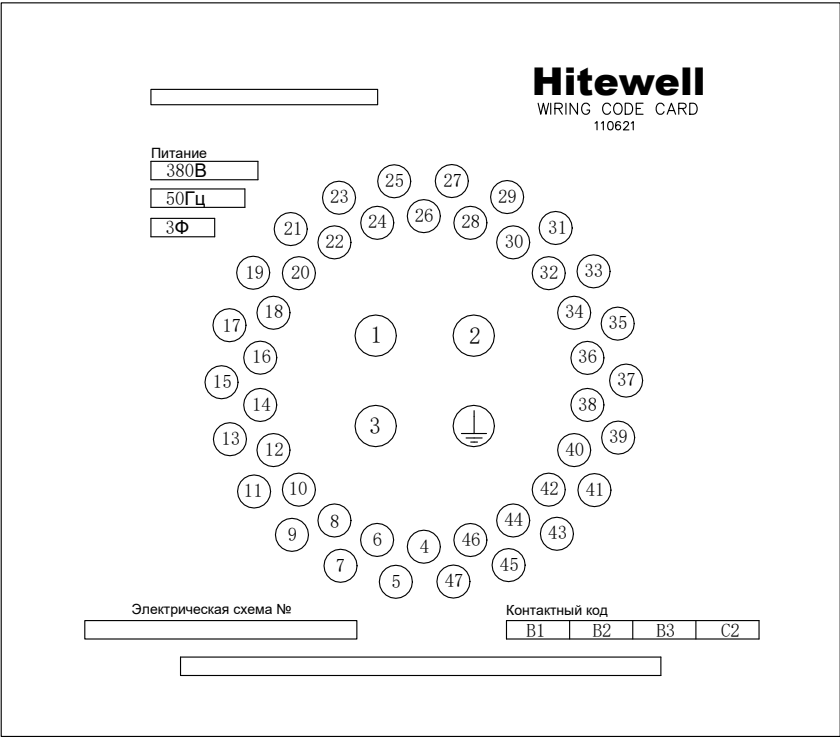

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮