


Схема подключения VAD (380В + Modbus RTU)

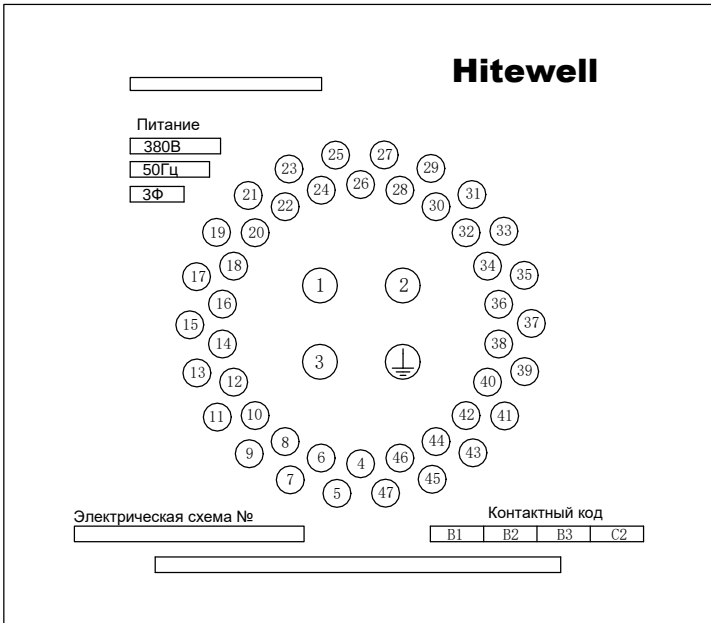

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Закрыть	33
Открыть	35
Удержание/Остановить	34
Контроль питания НО	42
Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
Программируемый контакт (S5)	14
	15
A+ Modbus RTU	18
B-	19
	20