



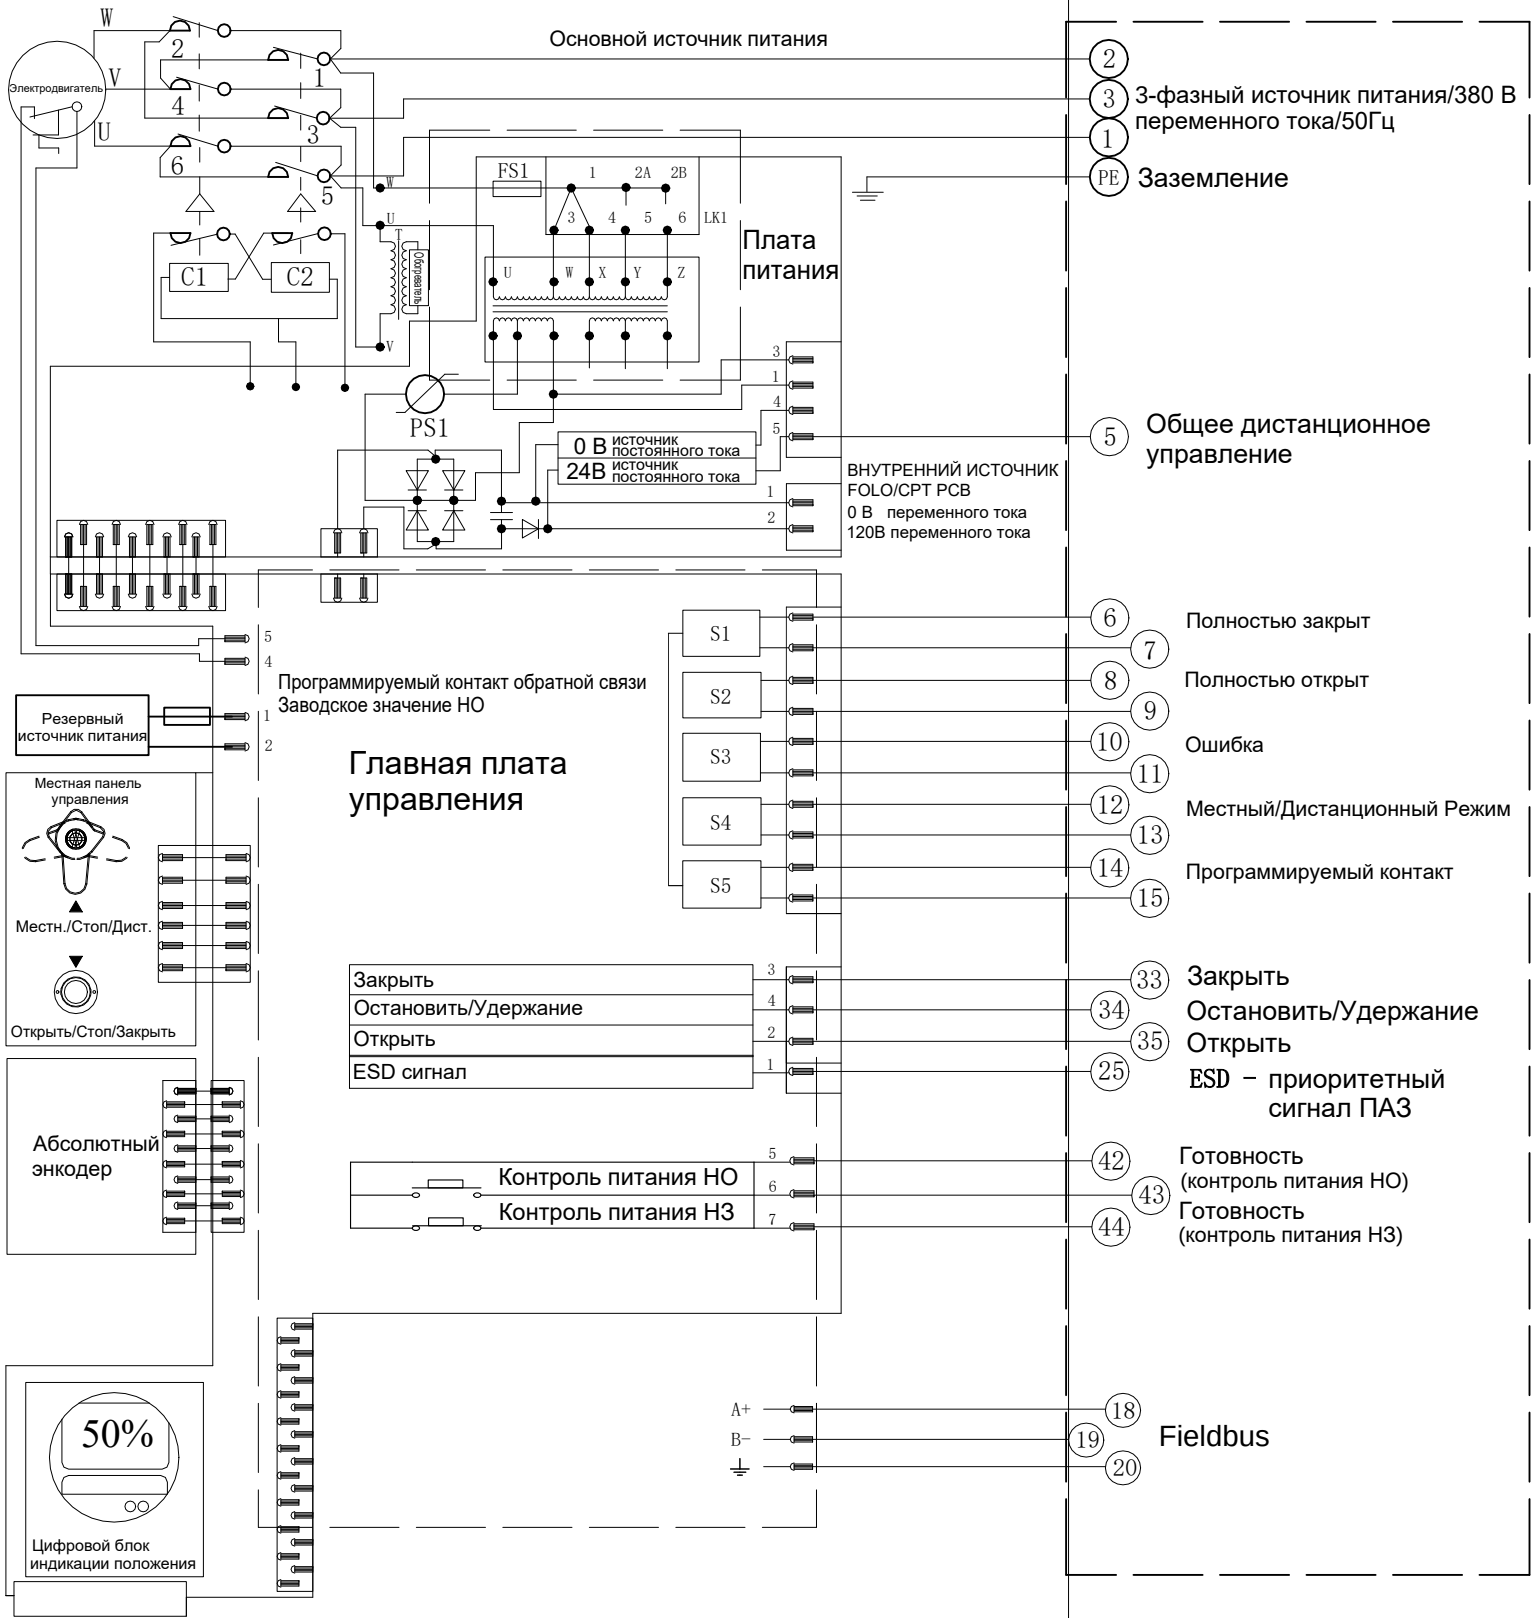

Электрическая схема
№1-380В-24-6-FR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В + Fieldbus)

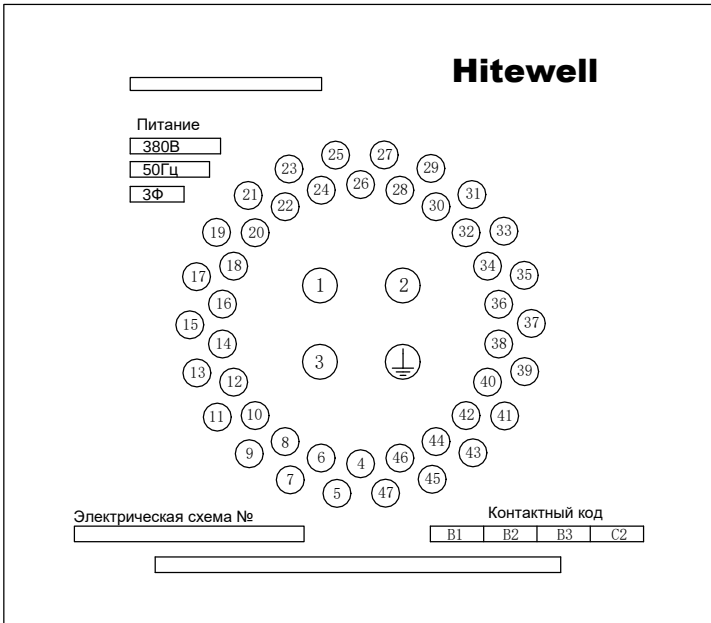

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Остановить/Удержание	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
A+ Fieldbus	⑮
B-	⑮
⏏	⑲
	⑳