



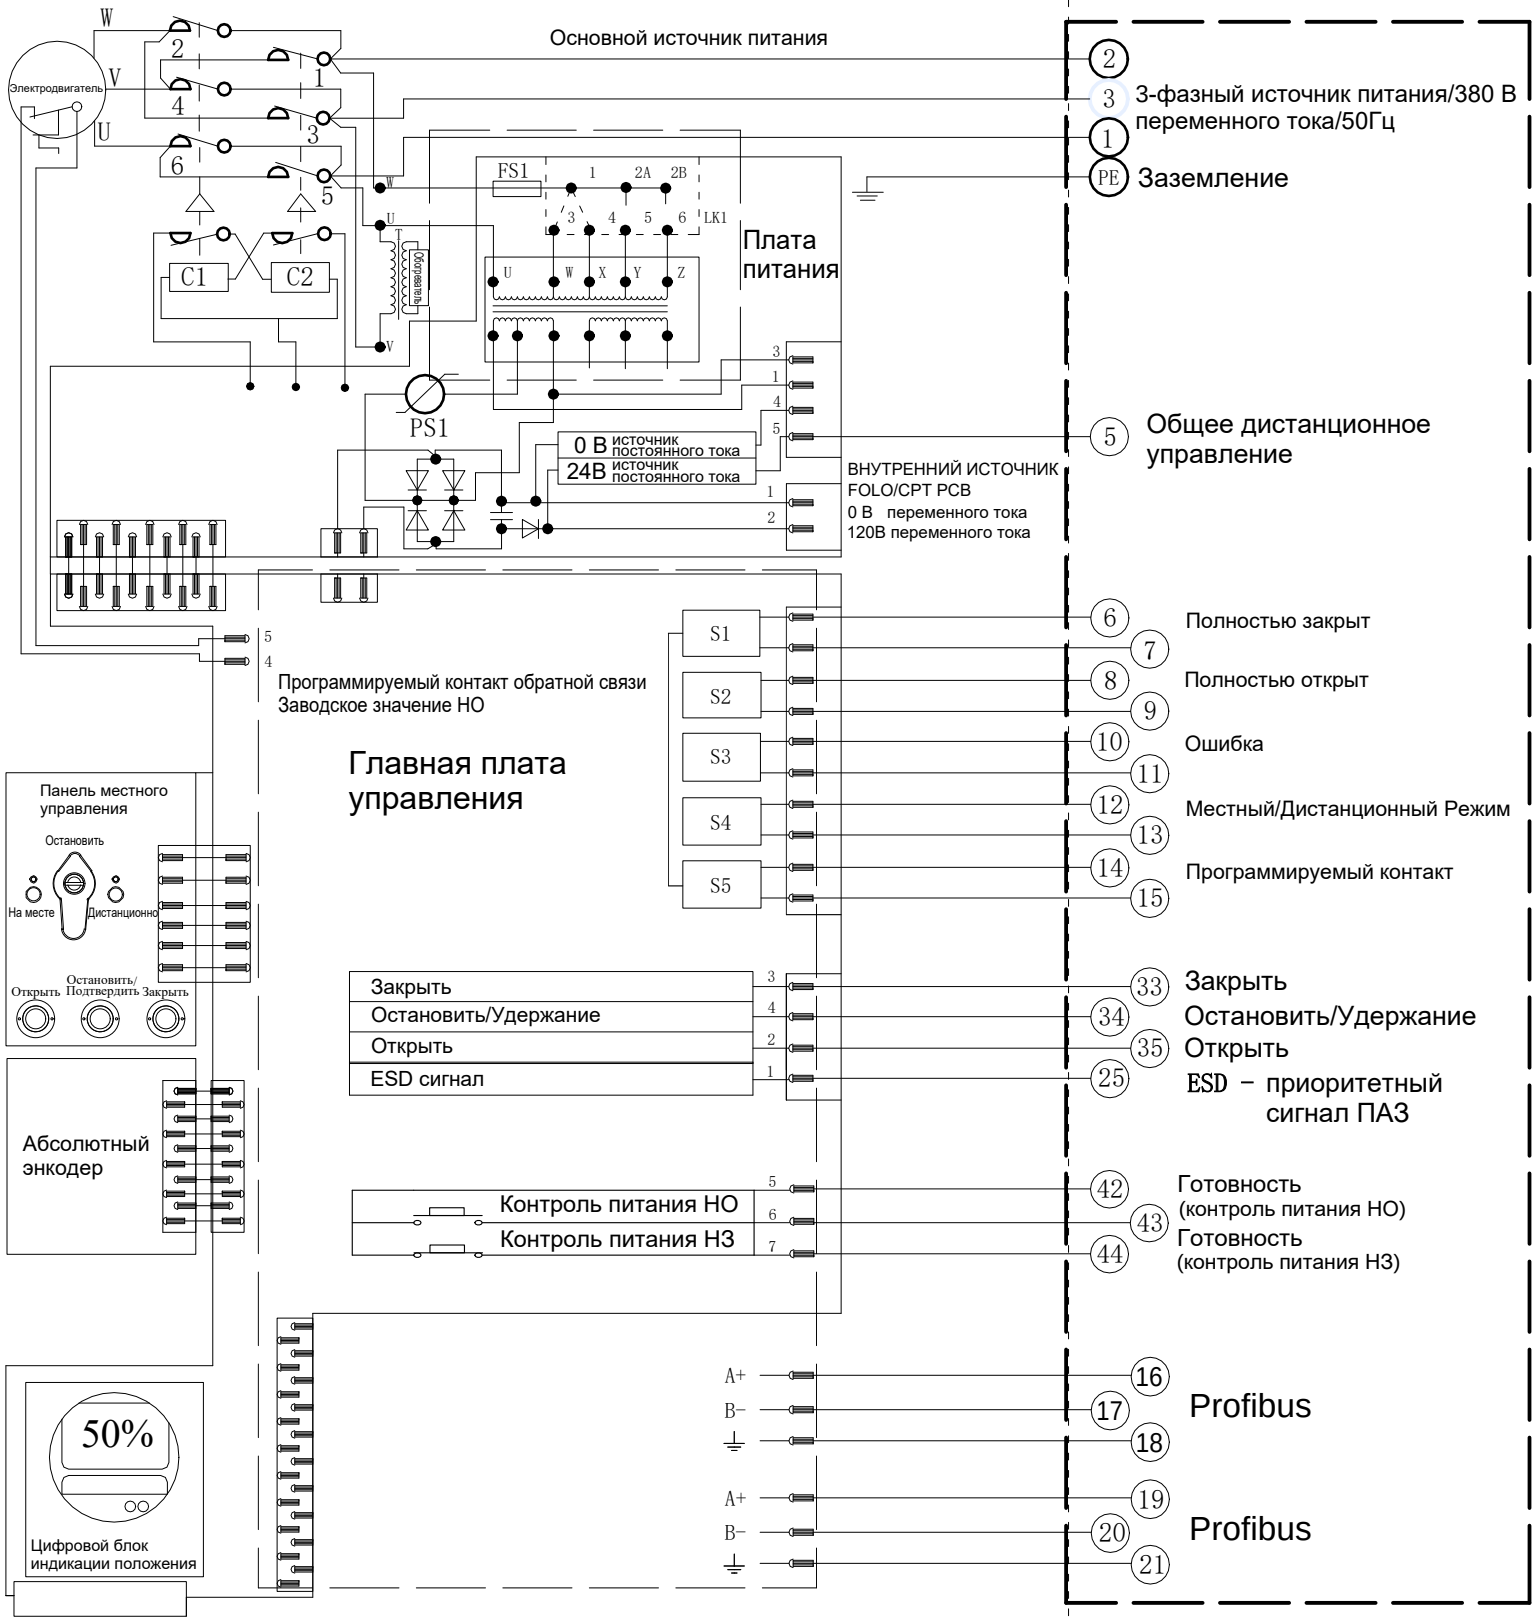

Электрическая схема
№1-380-24-6-PR2-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В+Profibus)

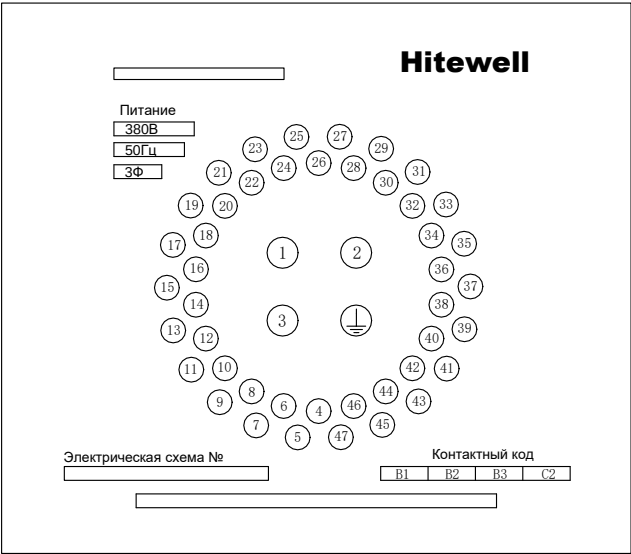

Внутренний привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц

	1
	2
	3
	⏏
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Заккрыть	33
Открыть	35
Остановить/Удержание	34
Контроль питания НО	42
Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
Программируемый контакт (S5)	14
	15
A+ Profibus DP	16
B-	17
⏏	18
A+ Profibus DP	19
B-	20
⏏	21