


Схема подключения VAD (380В, 4-20)

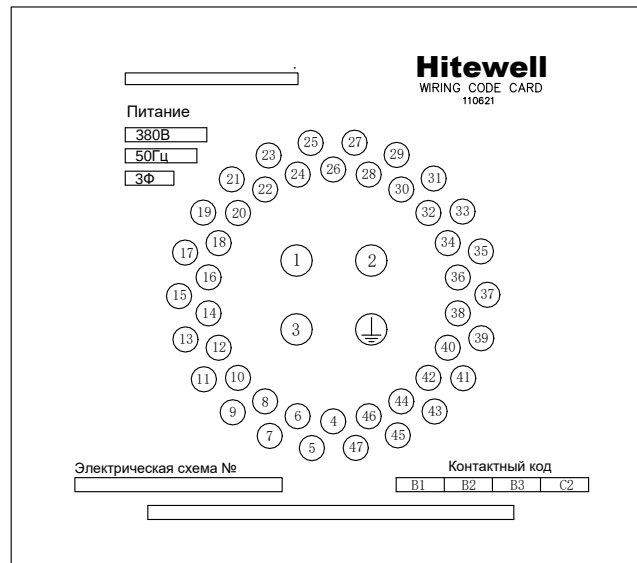

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏ ESD сигнал	⏏ ④
Общее дистанционное управление	⑤ ②5
⏏ Закрыть	③ ③3
⏏ Открыть	③ ③5
⏏ Удержание/Остановить	③ ③4
⏏ Контроль питания НО	④ ④2
⏏ Контроль питания НЗ	④ ④3
⏏ Внутри привода	④ ④4
+ 4-20mA Выход	② ②2
- 4-20mA Выход	③ ②3
+ 4-20mA Выход	② ②8
- 4-20mA Выход	③ ②9
+ 4-20mA Вход	② ②6
- 4-20mA Вход	③ ②7
Полностью закрыт (S1)	⑥ ⑥
	⑦ ⑦
Полностью открыт (S2)	⑧ ⑧
	⑨ ⑨
Ошибка (S3)	⑩ ⑩
	⑪ ⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫ ⑫
	⑬ ⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭ ⑭
	⑮ ⑮

Hitewell

№ 1-380В-24-6-N-5