


Схема подключения VAD (380В 4-20)

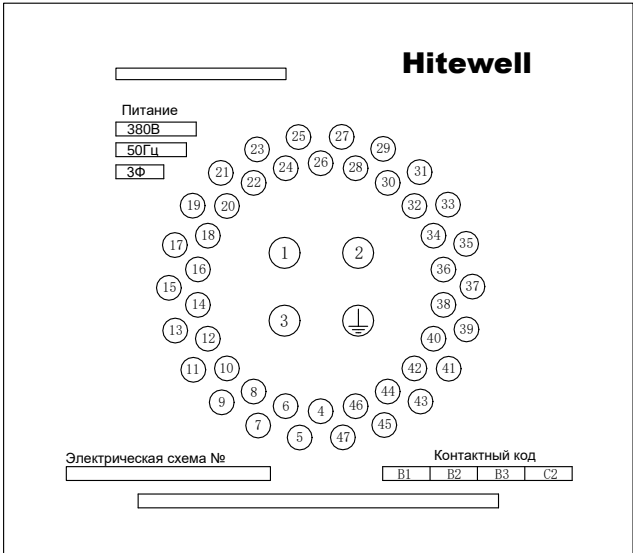

Внутренний привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц

	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Закреть	33
Открыть	35
Удержание/Остановить	34
	42
Контроль питания НО	43
Контроль питания НЗ	44
Внутри привода	22
4-20mA Выход	23
	6
Полностью закрыт (S1)	7
	8
Полностью открыт (S2)	9
	10
Ошибка (S3)	11
	12
Местный/дистанционный (S4)	13
	14
Программируемый контакт (S5)	15
	16
Программируемый контакт (S6)	17
	21
Программируемый контакт (S7)	30