



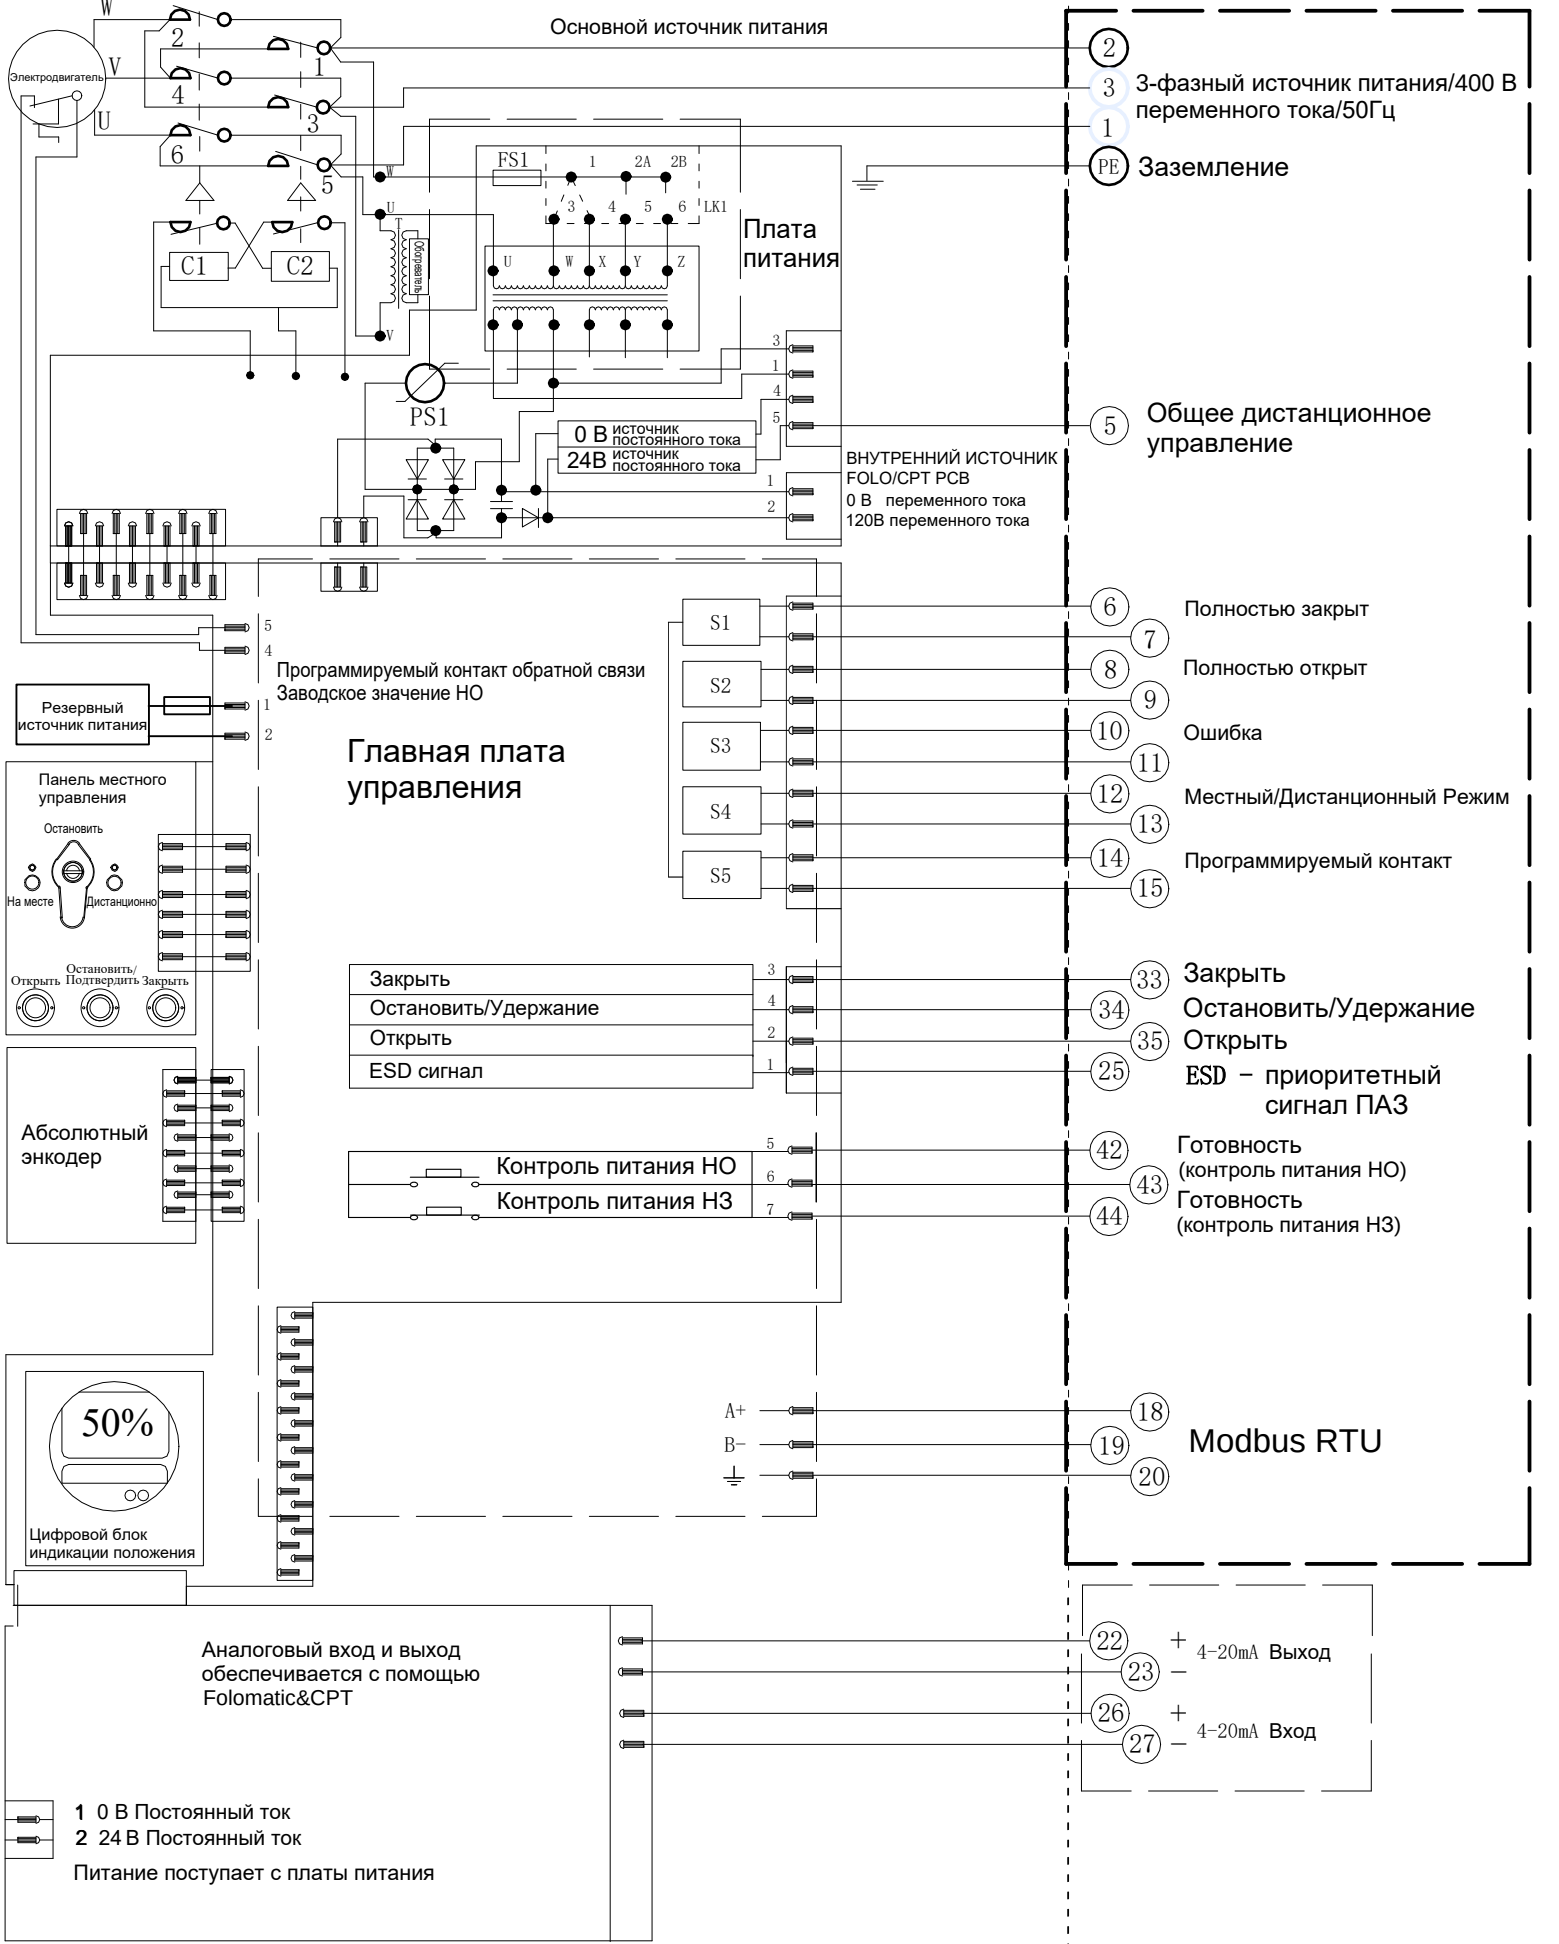

Электрическая схема
№1-400B-24-6-MR-1
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Modbus RTU)

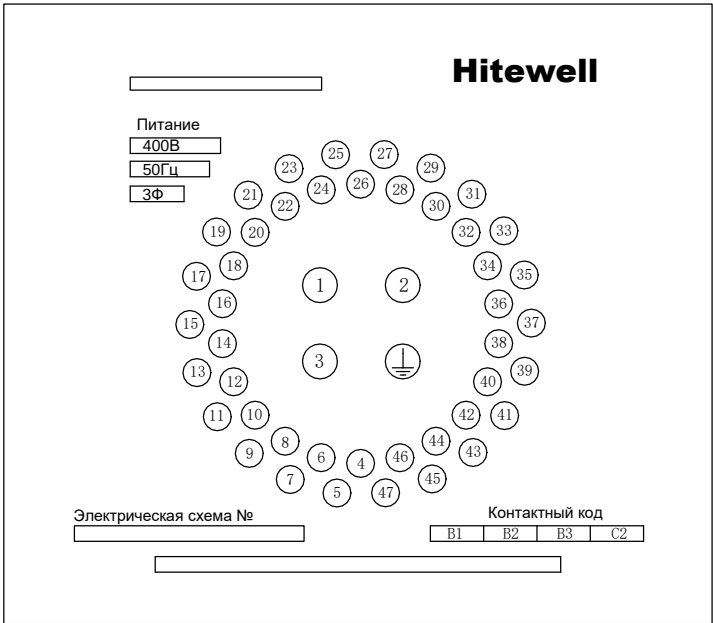

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
4-20mA Выход	②②
	②③
4-20mA Вход	②⑥
	②⑦
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
	⑮

Hitewell

№ 1-400B-24-6-MR-1