



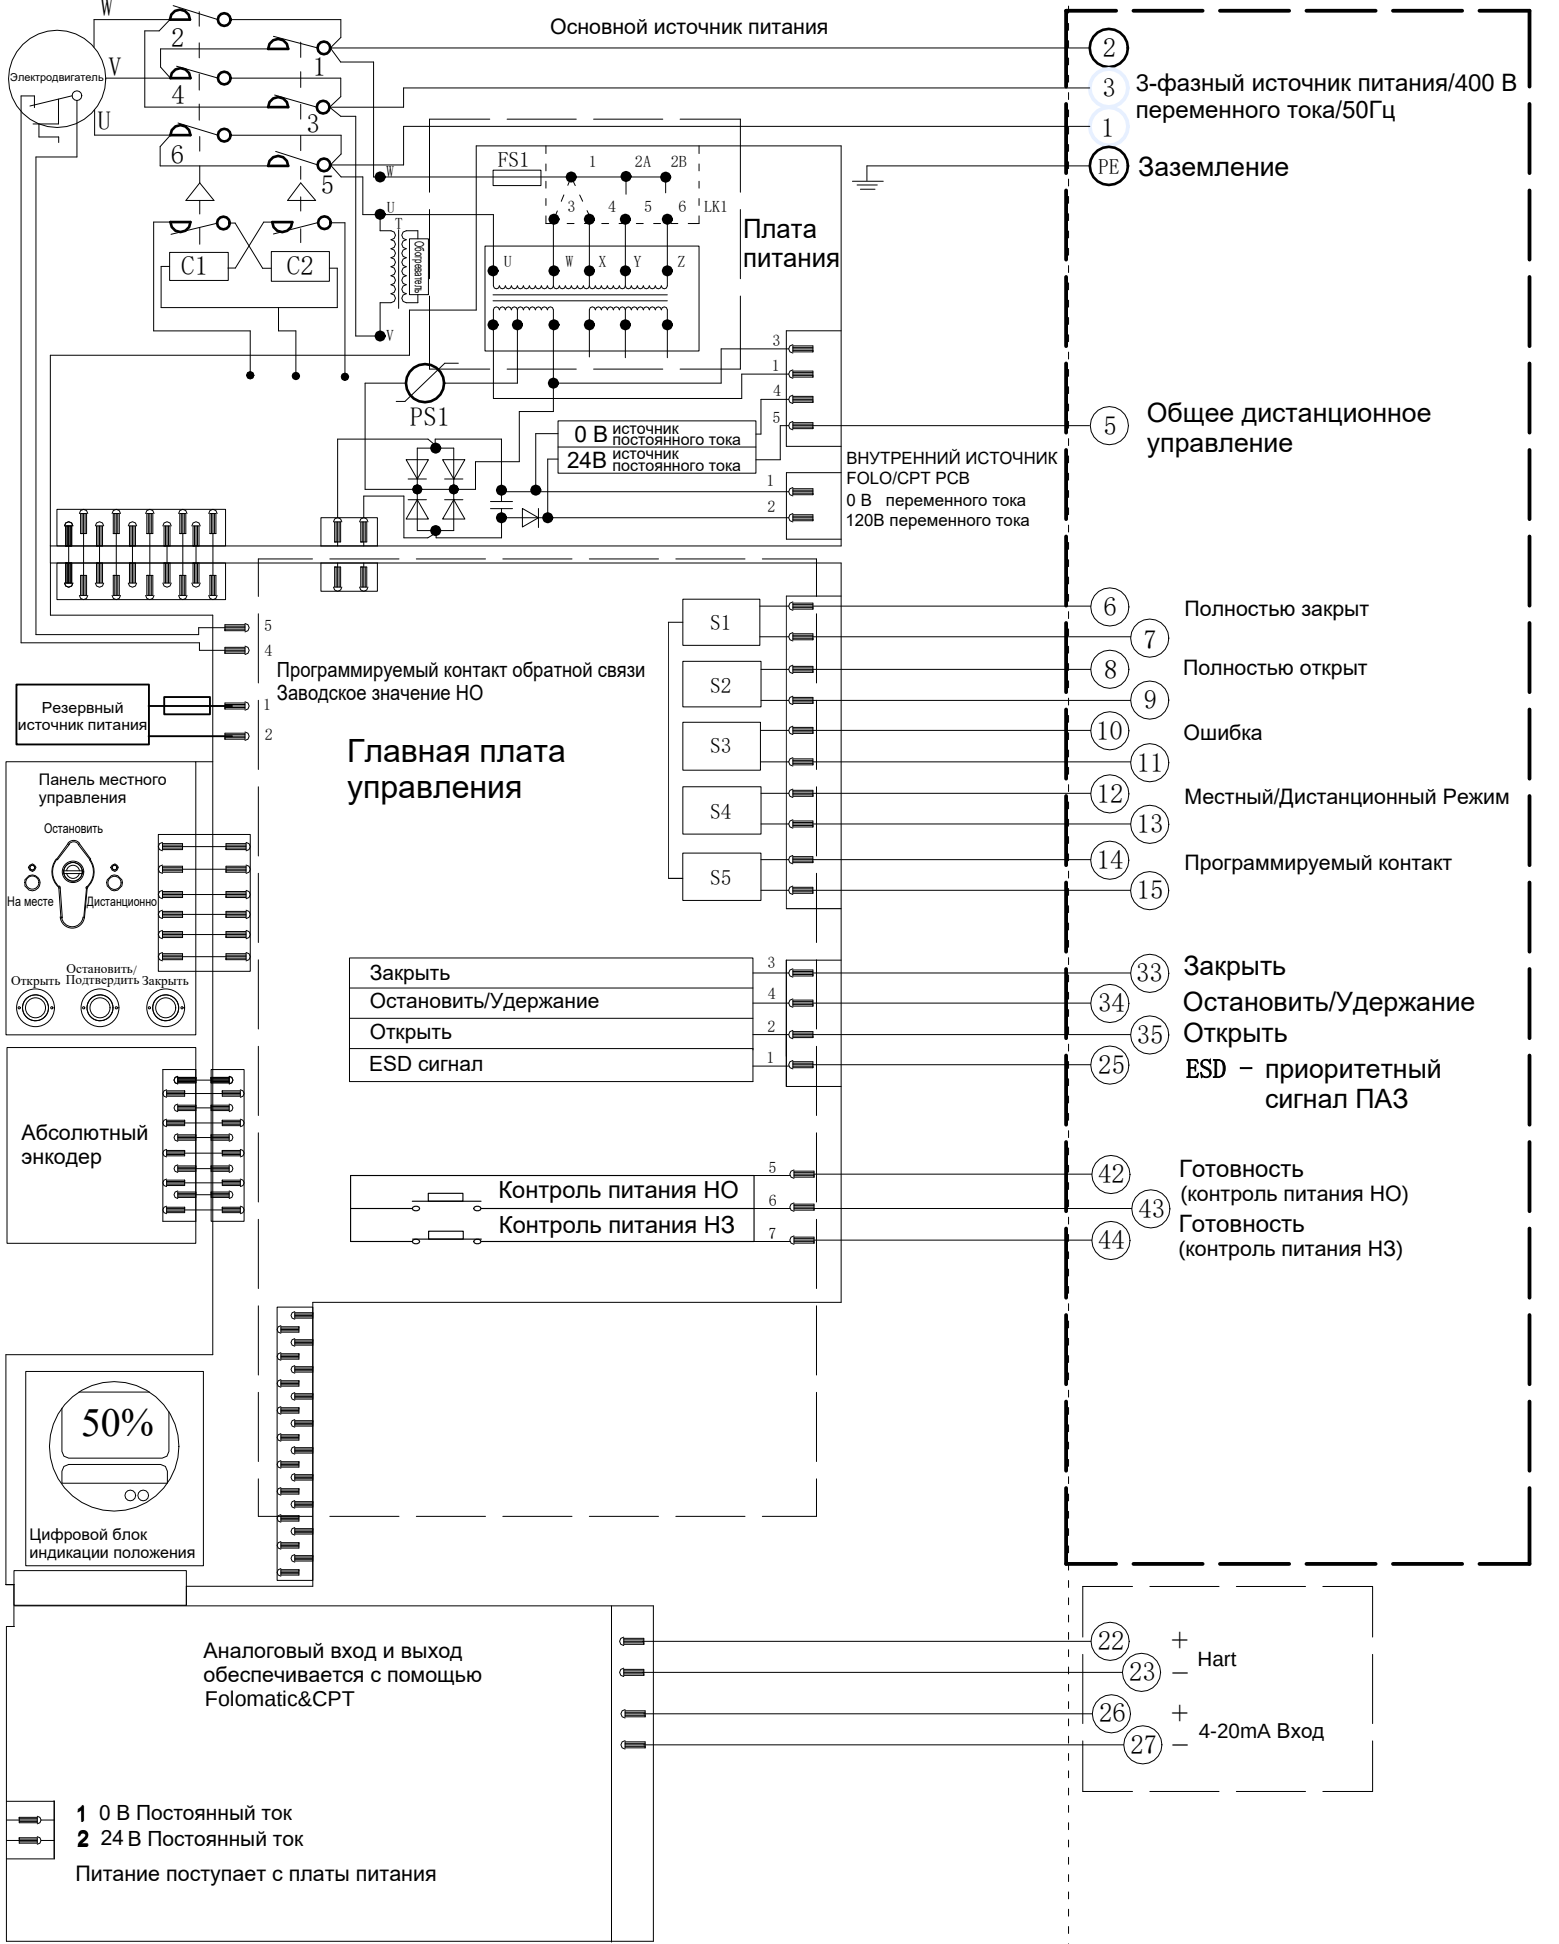

Электрическая схема
№1-400В-24-6-HR-2
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 +HART)

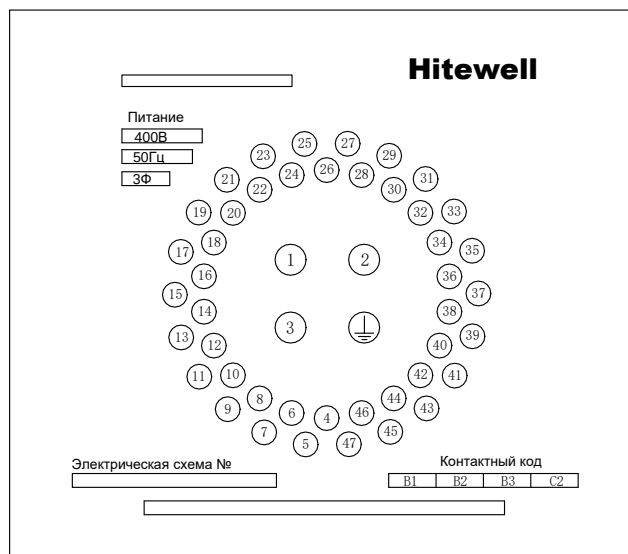

Внутренний привода	Клеммная колодка
400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ Hart	②2
-	②3
+ 4-20mA Вход	②6
-	②7
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮