



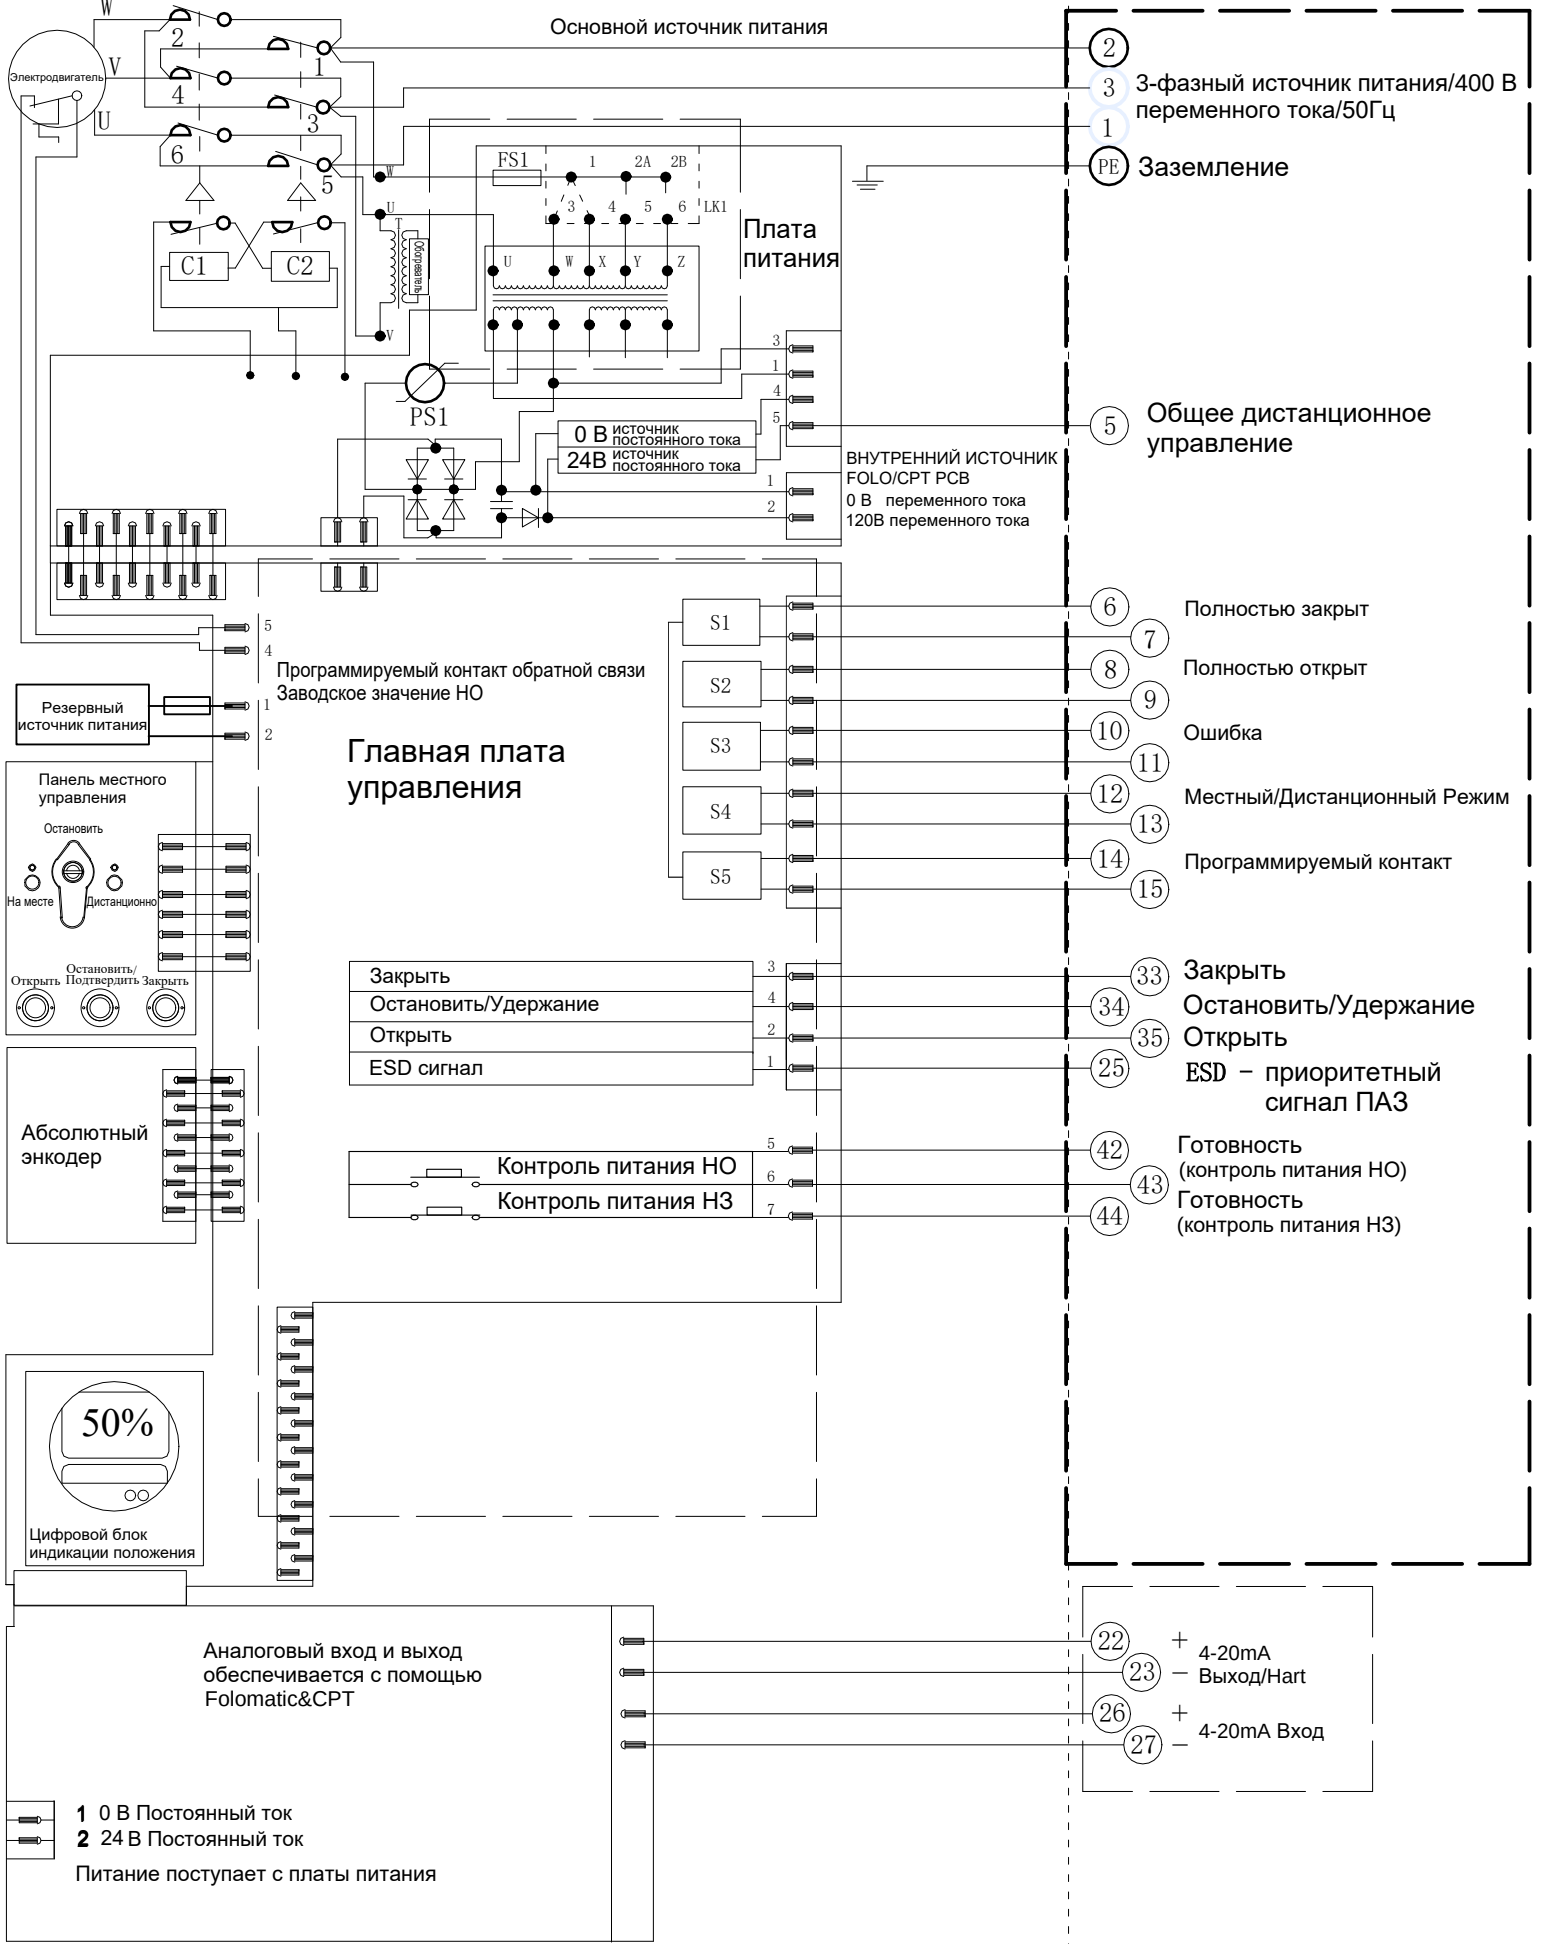

Электрическая схема
№1-400В-24-6-HR-1
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 +HART)

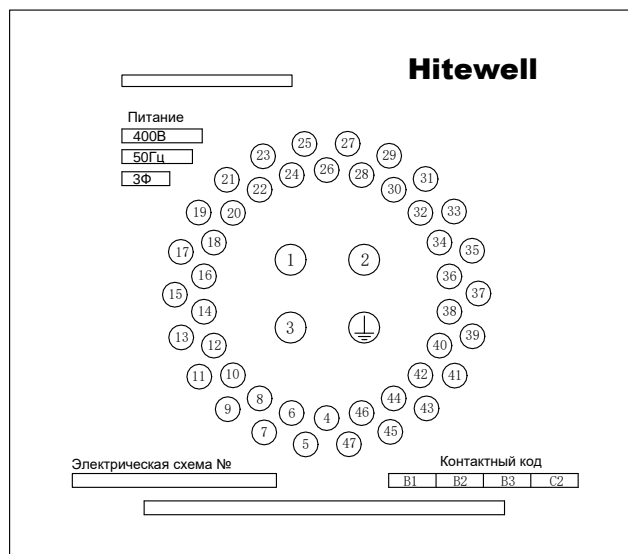

Внутренний привода	Клеммная колодка
400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
Контроль питания НО	⑨
Контроль питания НЗ	⑩
Внутри привода	⑪
4-20mA Выход/Hart	⑫
	⑬
4-20mA Вход	⑭
	⑮
Полностью закрыт (S1)	⑯
	⑰
Полностью открыт (S2)	⑱
	⑲
Ошибка (S3)	⑳
	㉑
Местный/дистанционный (S4)	㉒
	㉓
Программируемый контакт (S5)	㉔
	㉕