



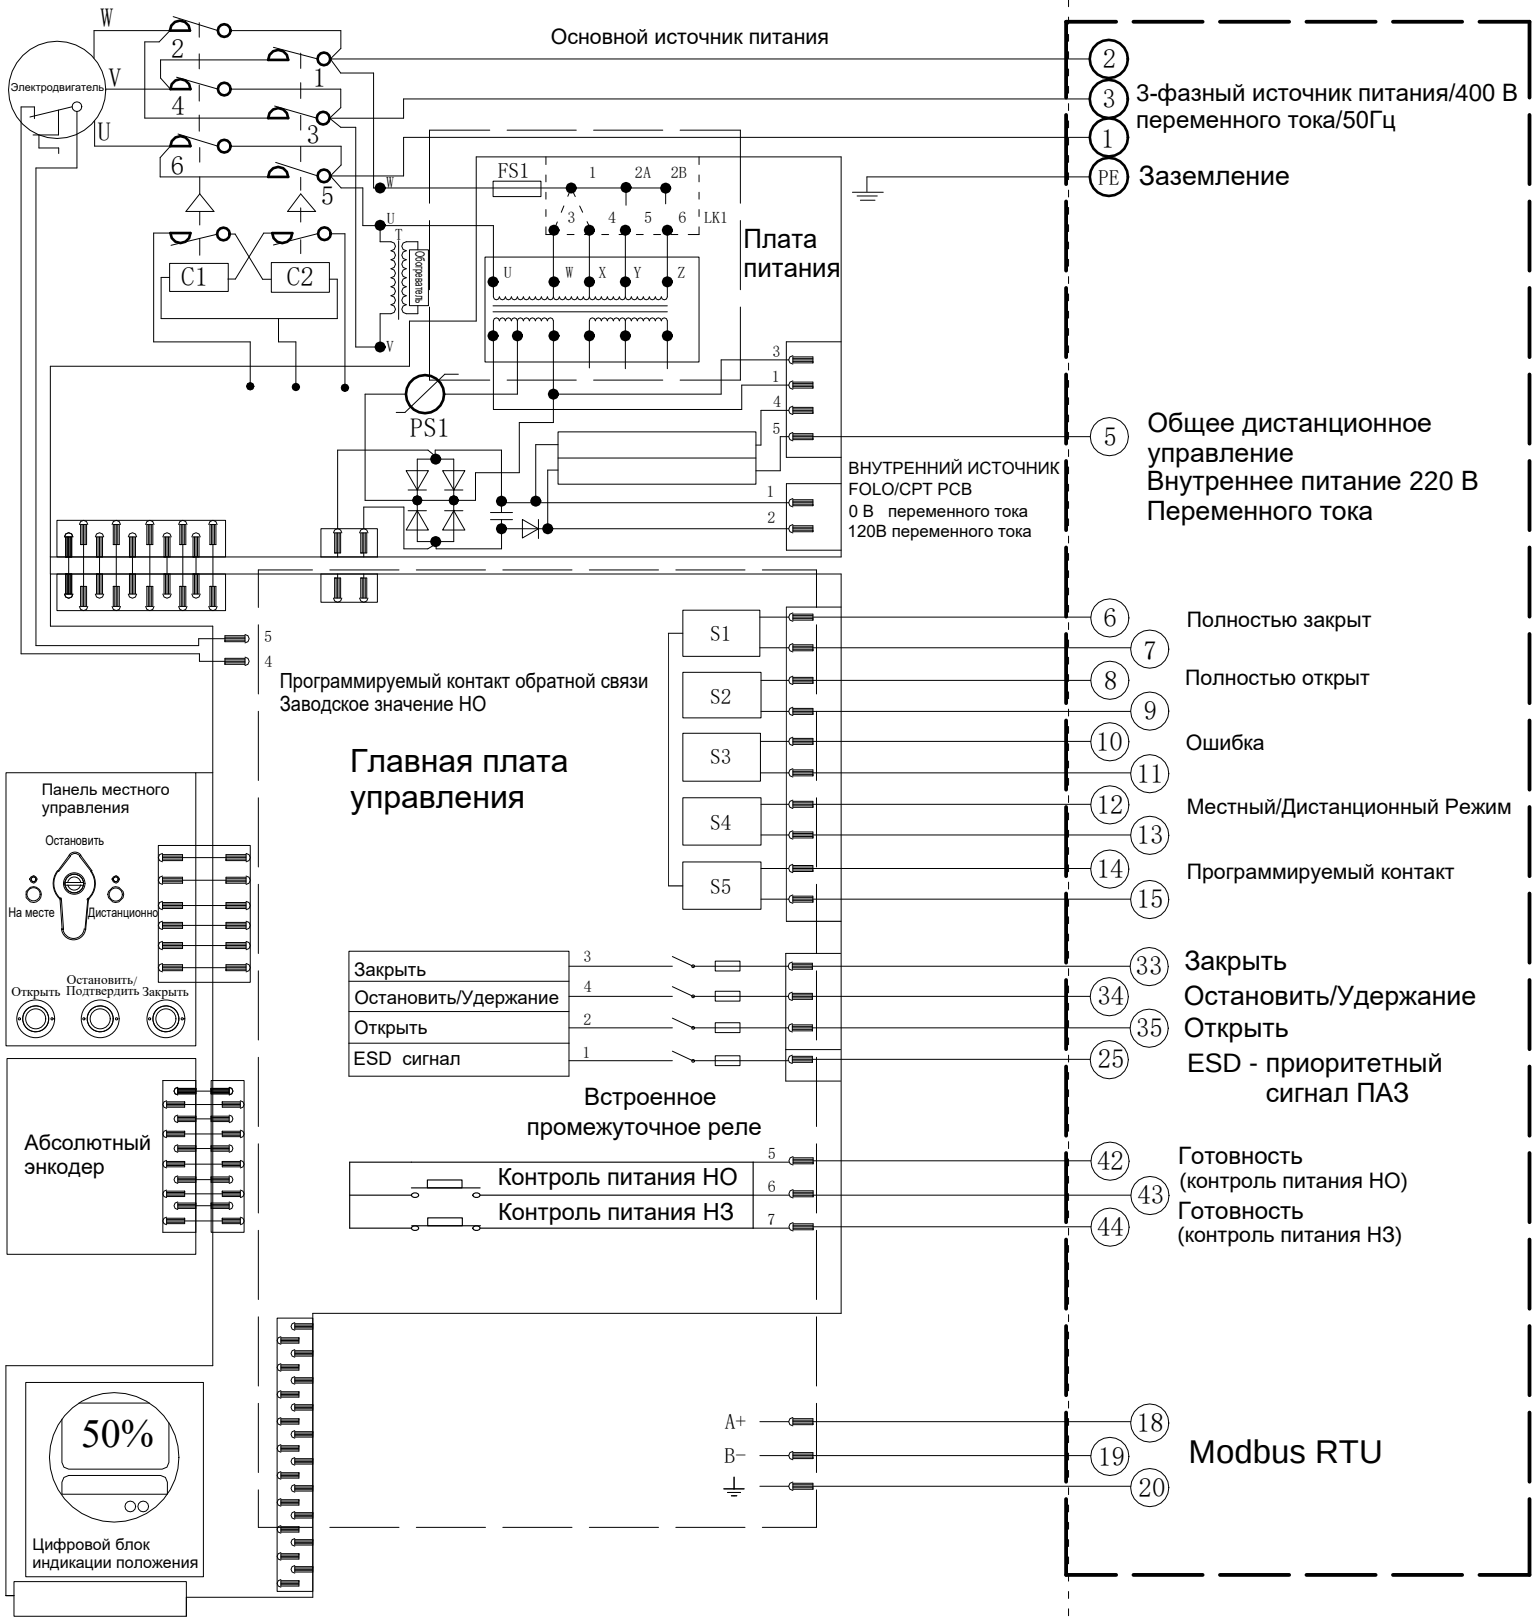

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление Внутреннее питание 220 В Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11 Закреть
- 12 Остановить/Удержание
- 13 Открыть
- 14 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 15 Готовность (контроль питания НО)
- 16 Готовность (контроль питания НЗ)
- 18 Modbus RTU

Электрическая схема
№1-400-220-6-MR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В + Modbus RTU)

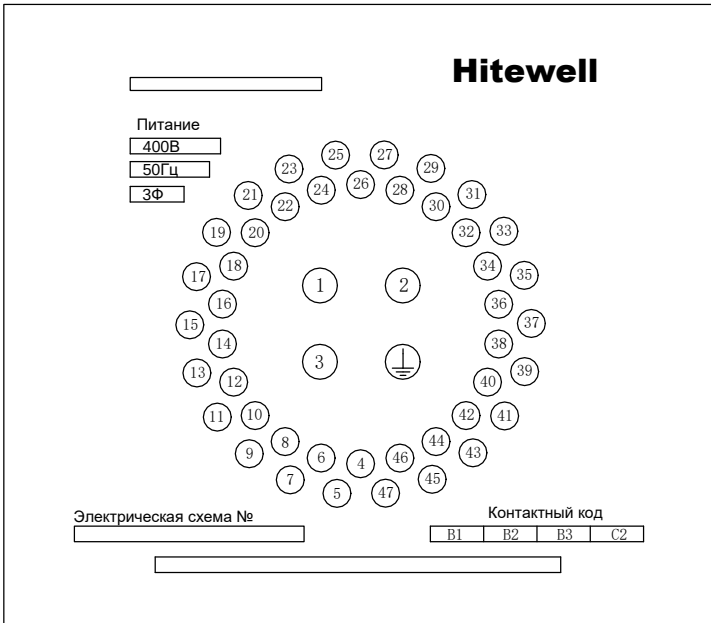

Внутри привода	Клеммная колодка
400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⏏	⑮
	⑮