


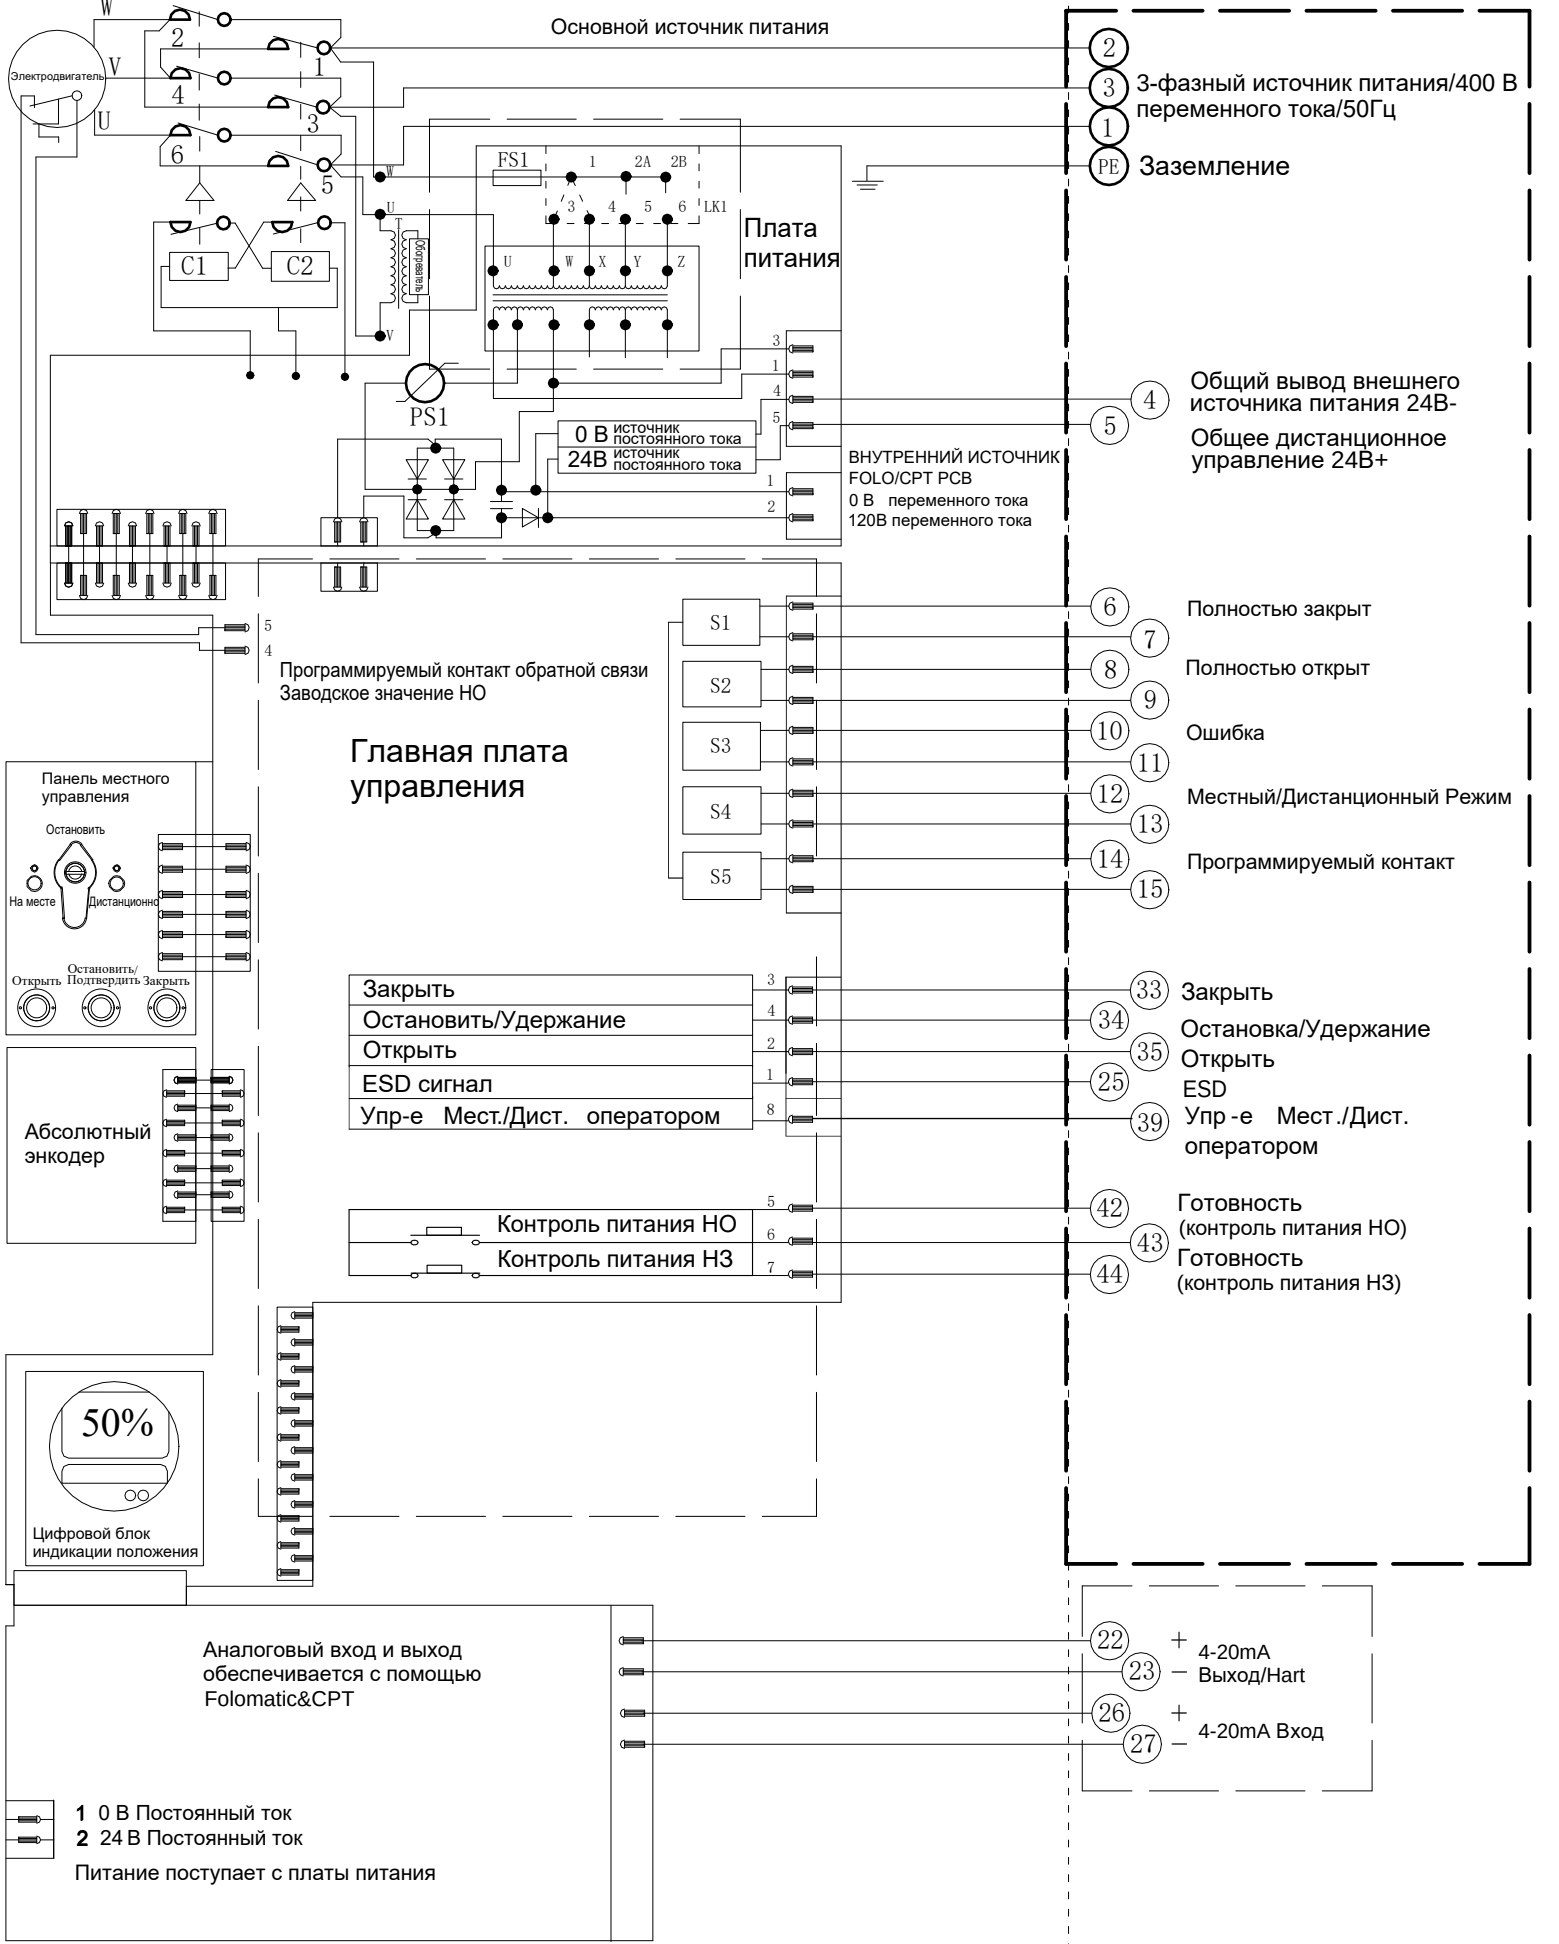


- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 4 5 Общий вывод внешнего источника питания 24В-
Общее дистанционное управление 24В+
- 6 7 Полностью закрыт
- 8 9 Полностью открыт
- 10 11 Ошибка
- 12 13 Местный/Дистанционный Режим
- 14 15 Программируемый контакт
- 33 34 Закрывать
- 35 36 Остановка/Удержание
- 37 38 Открыть
- 39 40 ESD
- 41 42 Упр-е Мест./Дист. оператором
- 43 44 Готовность (контроль питания НО)
- 45 46 Готовность (контроль питания НЗ)

- 22 + 4-20mA Выход/Hart
- 23 - 4-20mA Выход/Hart
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 - 4-20mA Вход

Электрическая схема
№1-400-24A-6-HR- 1
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Hart)

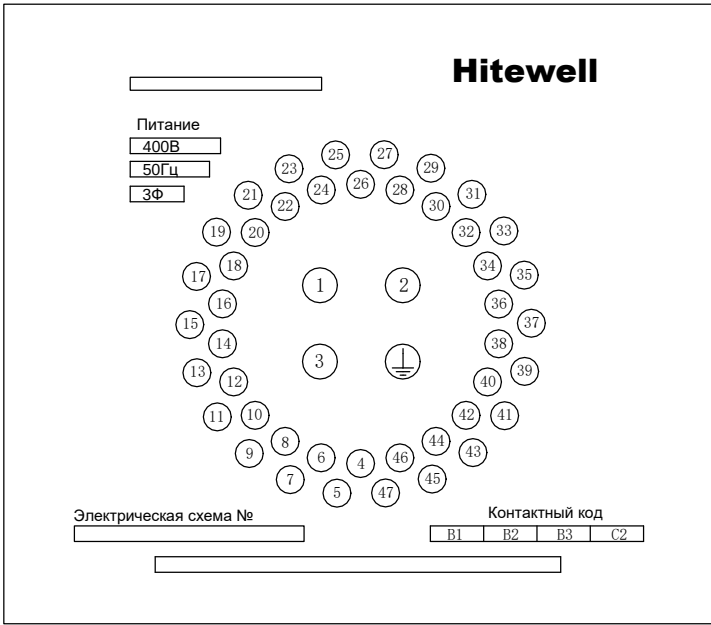

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление 24В-	⑤
Общее дистанционное управление 24В+	⑥
Закреть	⑦
Открыть	⑧
Удержание/Остановить	⑨
Упр-е Местн./Дист. оператором	⑩
Контроль питания НО	⑪
Контроль питания НЗ	⑫
Внутри привода	⑬
4-20mA Выход /Hart	⑭
4-20mA Вход	⑮
Полностью закрыт (S1)	⑯
Полностью открыт (S2)	⑰
Ошибка (S3)	⑱
Местный/дистанционный (S4)	⑲
Программируемый контакт (S5)	⑳