



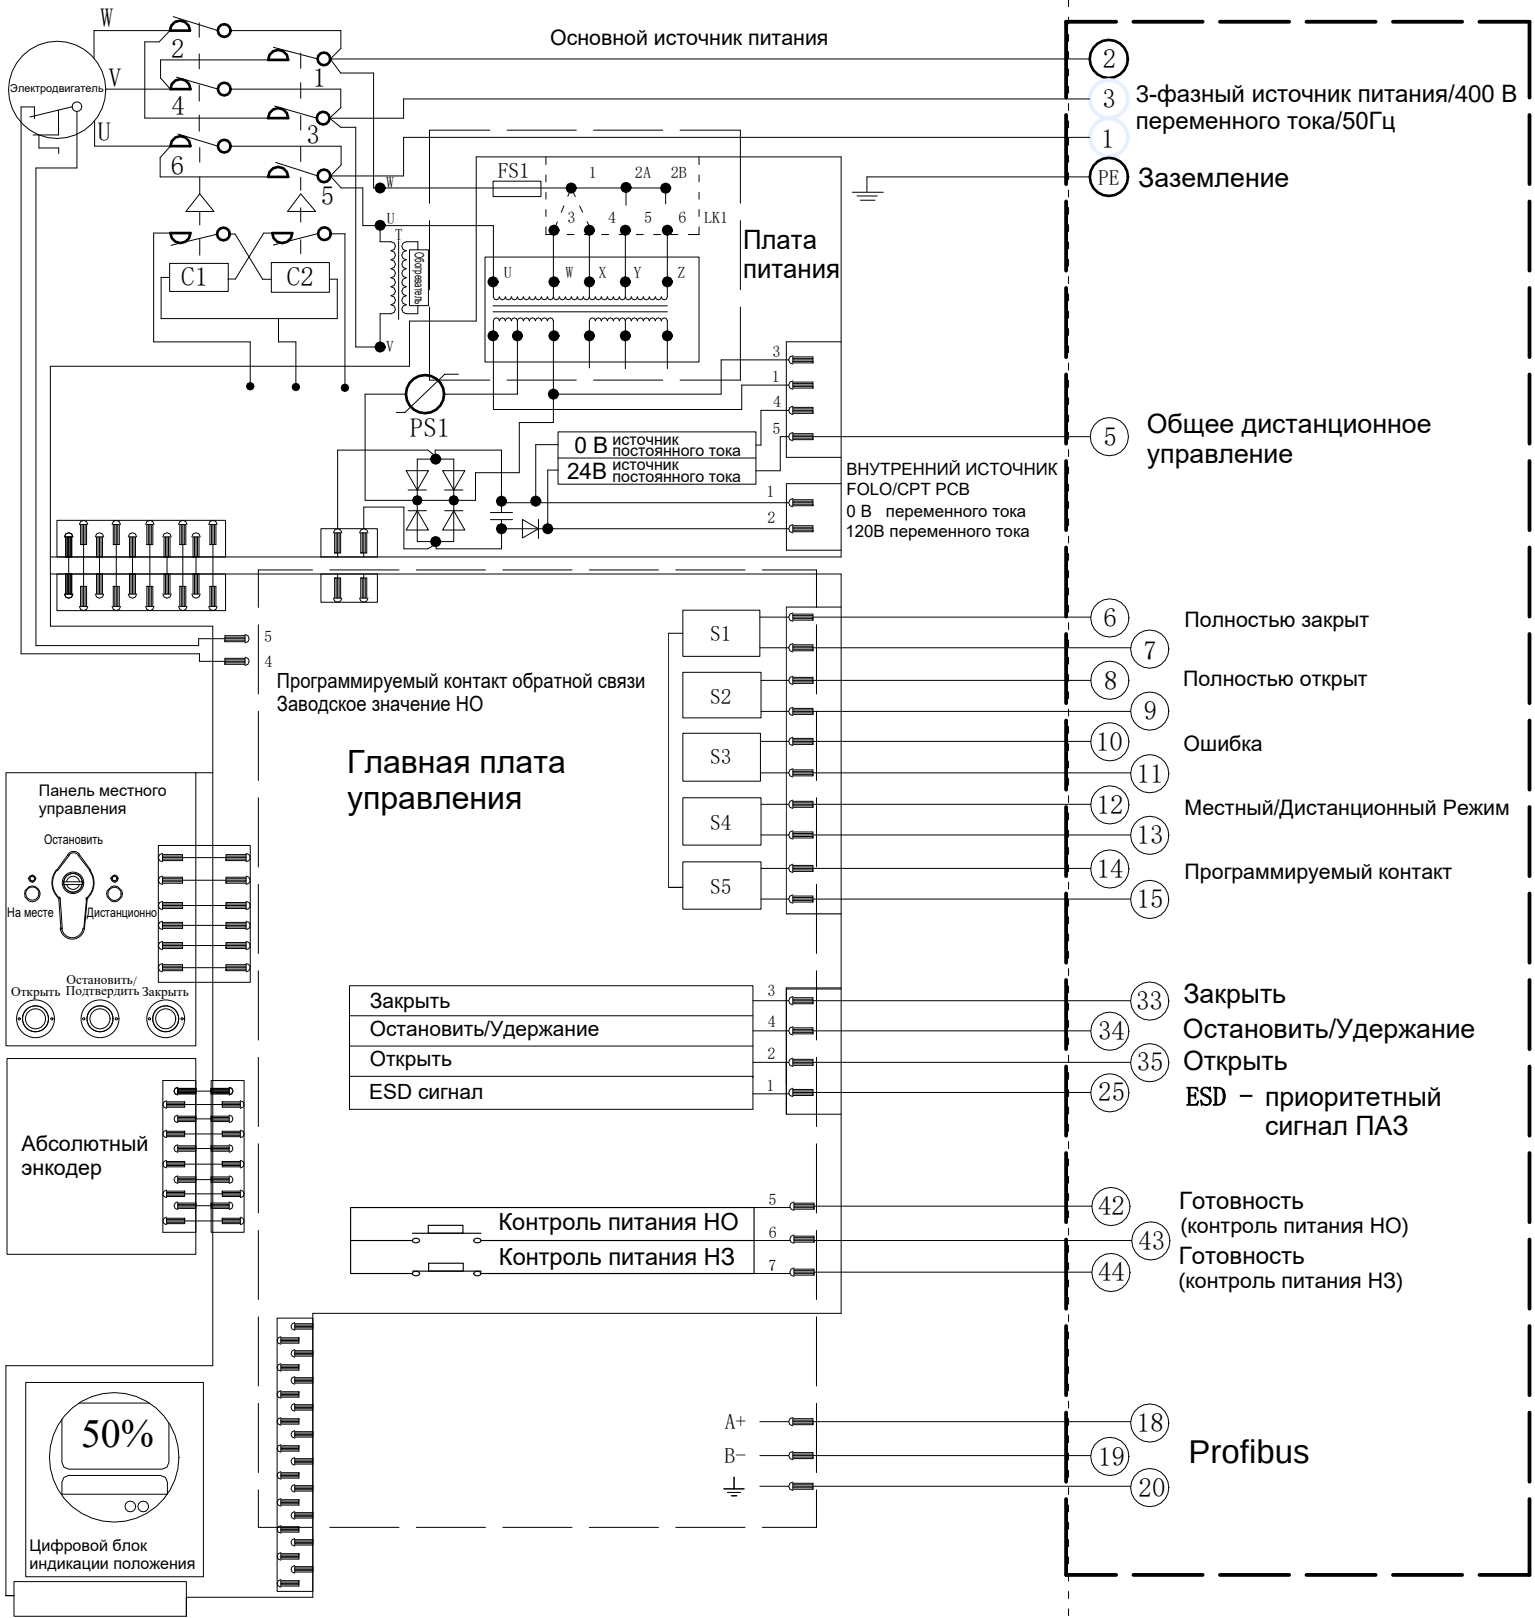

Электрическая схема
№1-400-24-6-PR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В + Profibus)

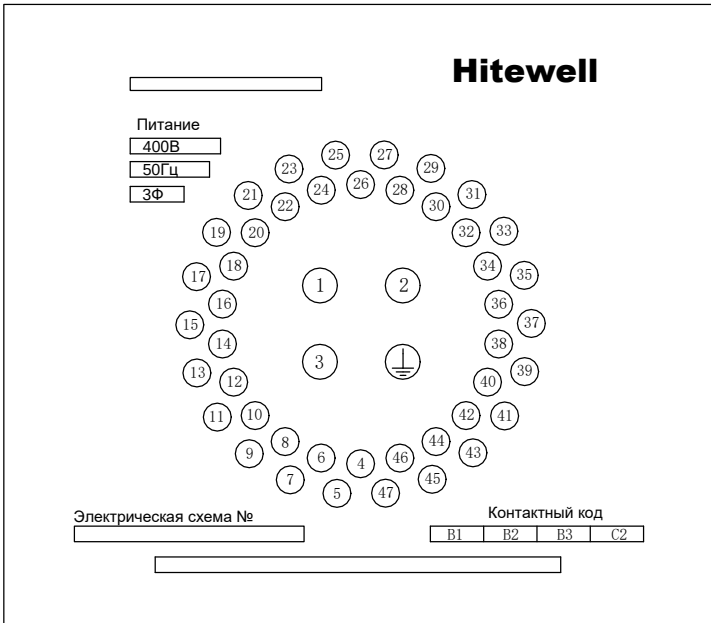

Внутри привода	Клеммная колодка
400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
A+ Profibus	⑮
B-	⑮
⏏	⑮
	⑮