



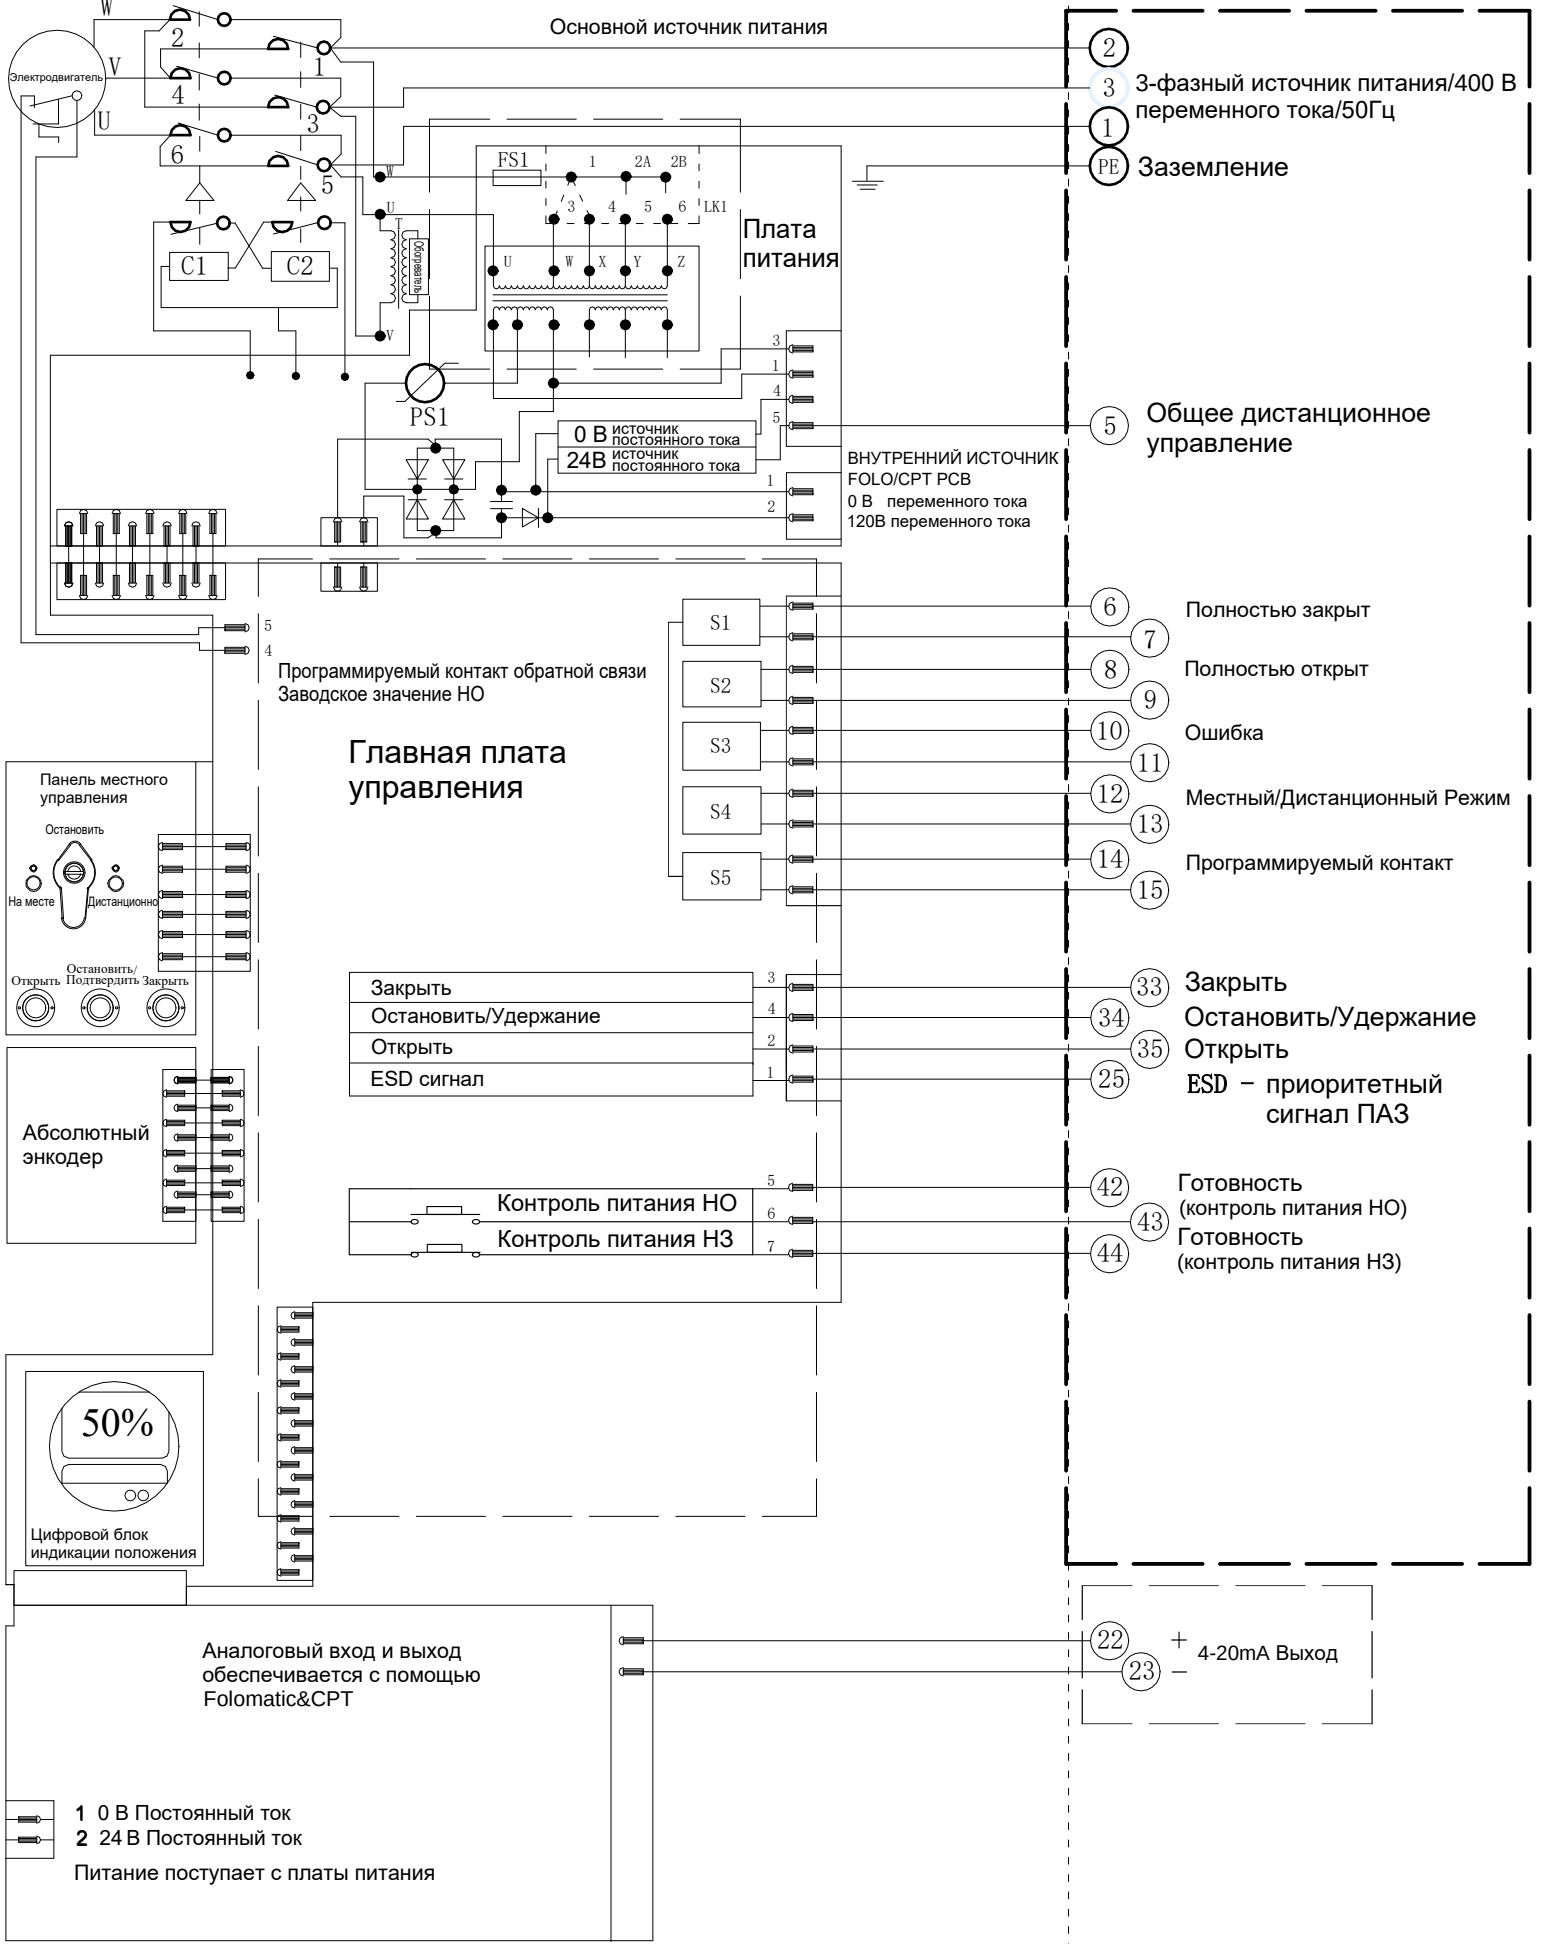

Электрическая схема
№1-400-24-6-N-3
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА)

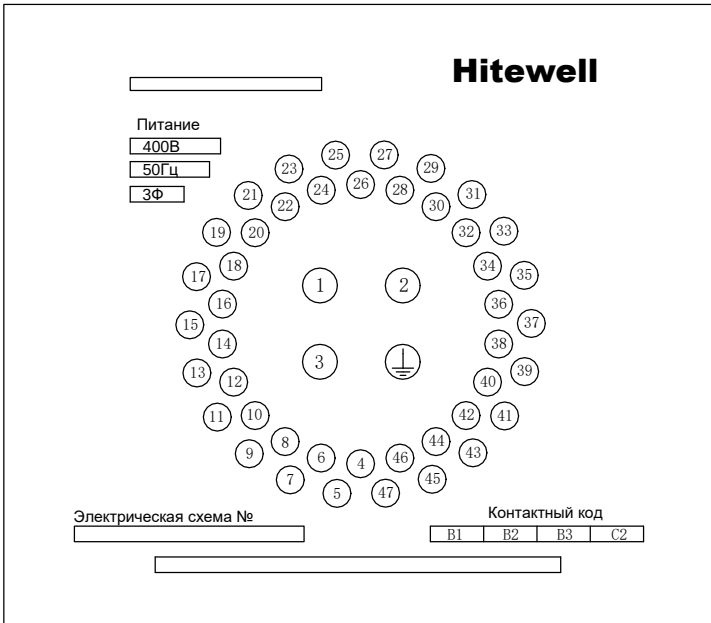

Внутри привода	Клеммная колодка
400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
	⑰
+	⑳2
4-20mA Выход	⑳3
-	