


Схема подключения VAD (400В 4-20 мА)

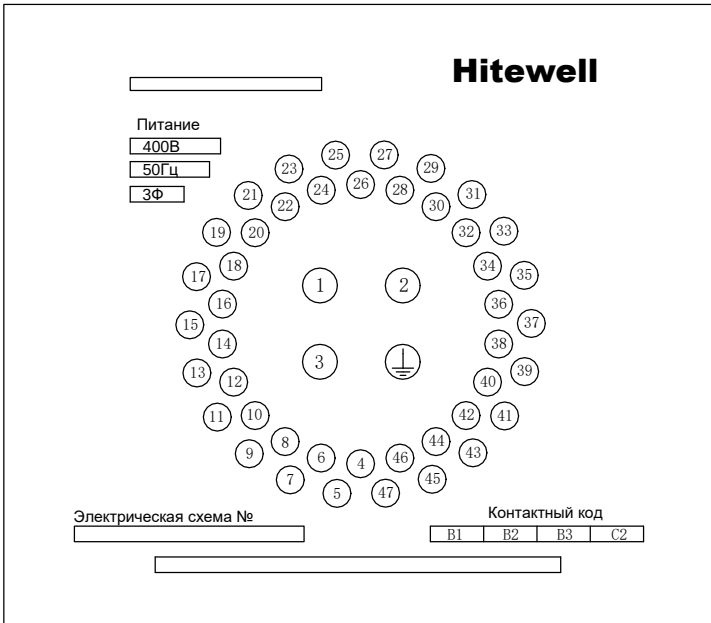

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	⏏
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
☐ Закрыть	33
☐ Открыть	35
☐ Удержание/Остановить	34
	42
☐ Контроль питания НО	43
☐ Контроль питания НЗ	44
Внутри привода	
	6
Полностью закрыт (S1)	7
	8
Полностью открыт (S2)	9
	10
Ошибка (S3)	11
	12
Местный/дистанционный (S4)	13
	14
Программируемый контакт (S5)	15
	26
+ 4-20mA Вход	27
-	