



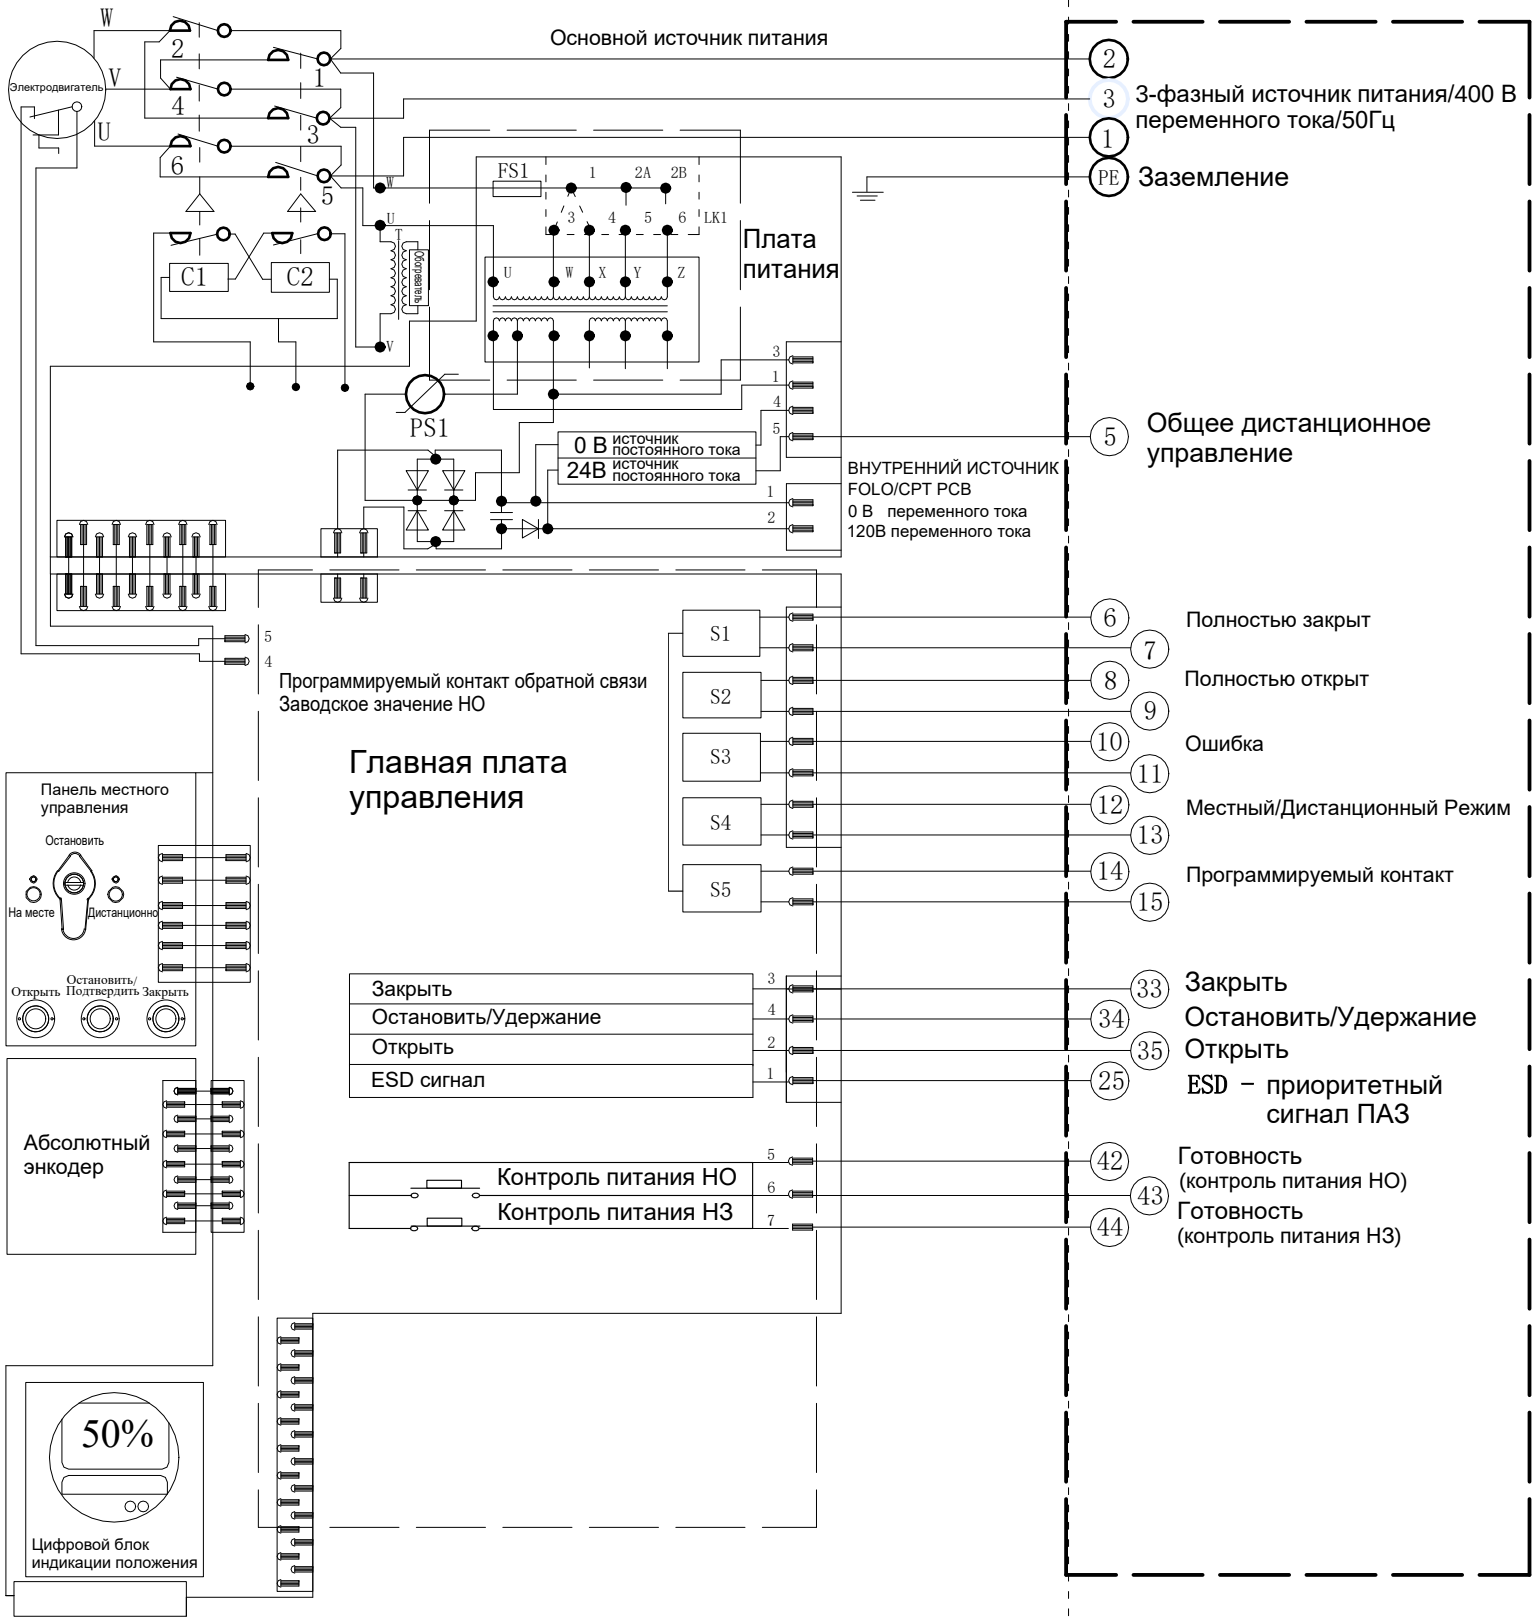

Электрическая схема
№1-400-24-6-N-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В)

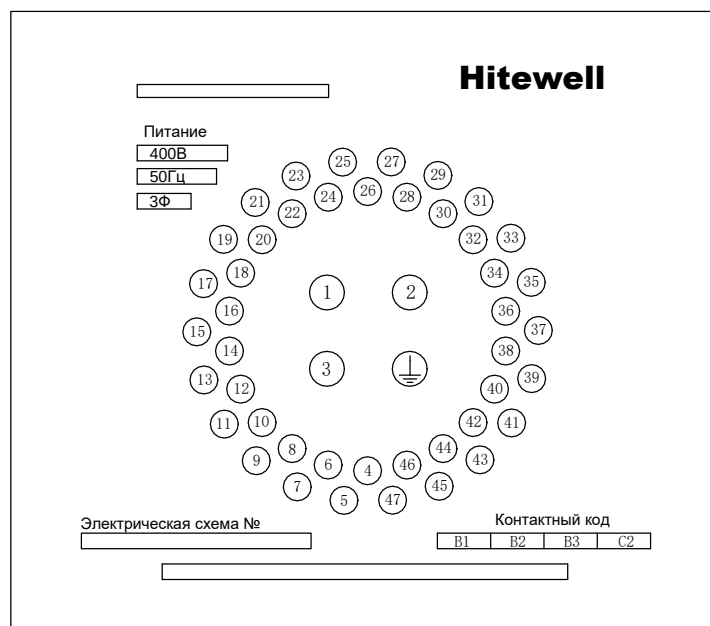

Внутри привода

400 В переменного тока 50 Гц

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц		1
		2
		3
		⏏
ESD сигнал		25
Общее дистанционное управление		5
Закрыть		33
Открыть		35
Удержание/Остановить		34
		42
Контроль питания НО		43
Контроль питания НЗ		44
Внутри привода		
		6
Полностью закрыт (S1)		7
		8
Полностью открыт (S2)		9
		10
Ошибка (S3)		11
		12
Местный/дистанционный (S4)		13
		14
Программируемый контакт (S5)		15

Hitewell

№ 1-400-24-6-N-0