


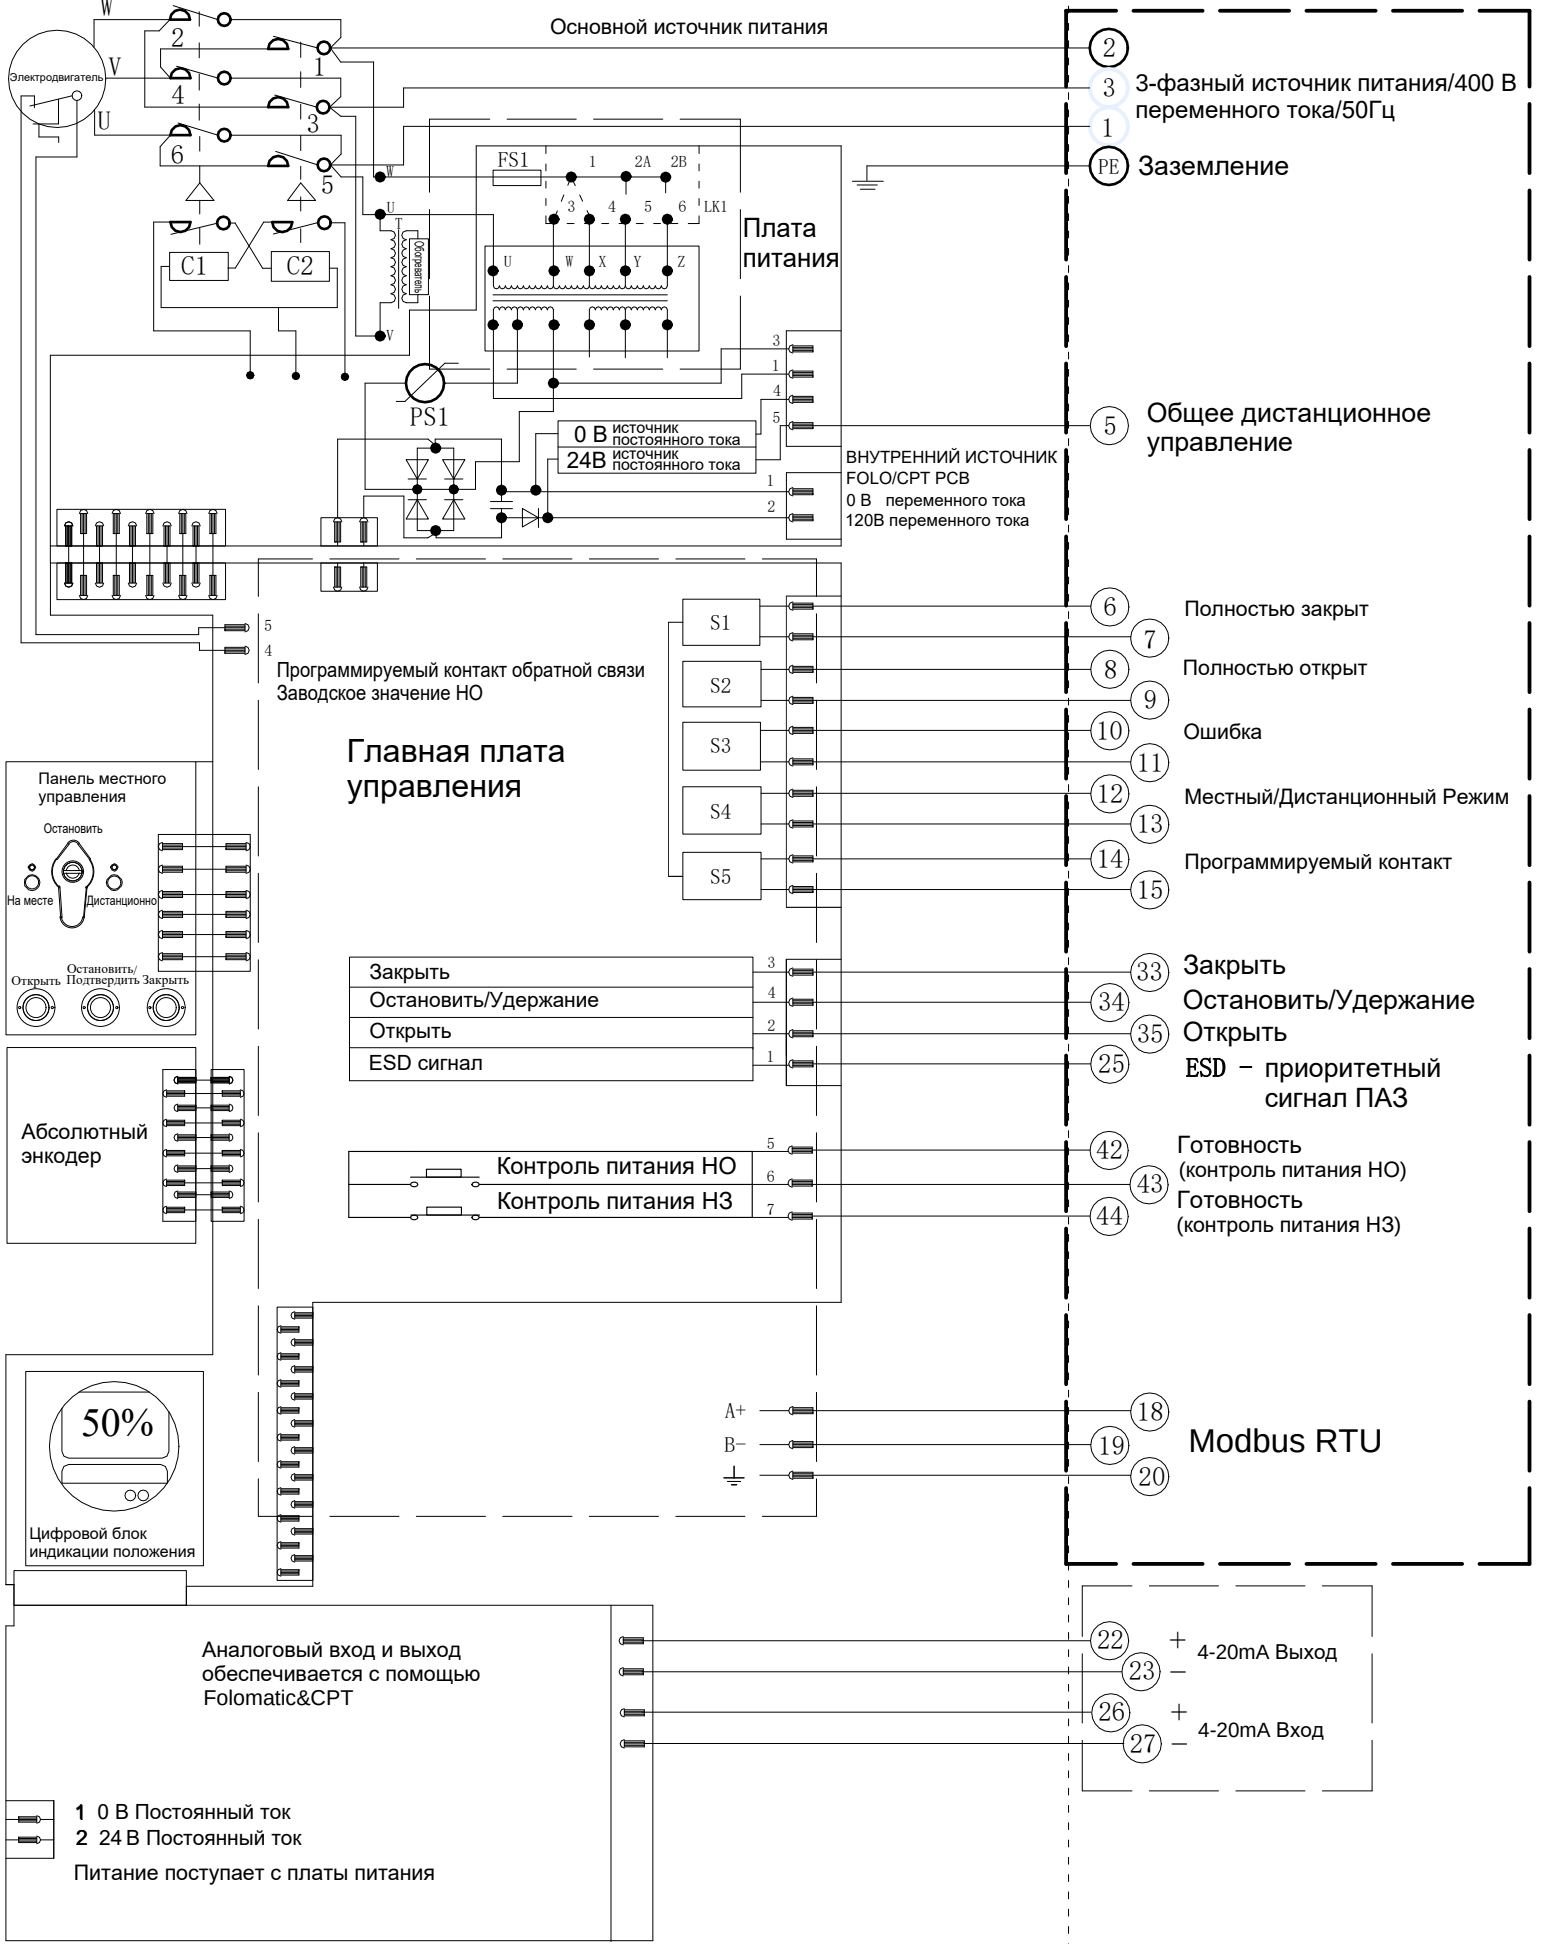


Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Modbus RTU)

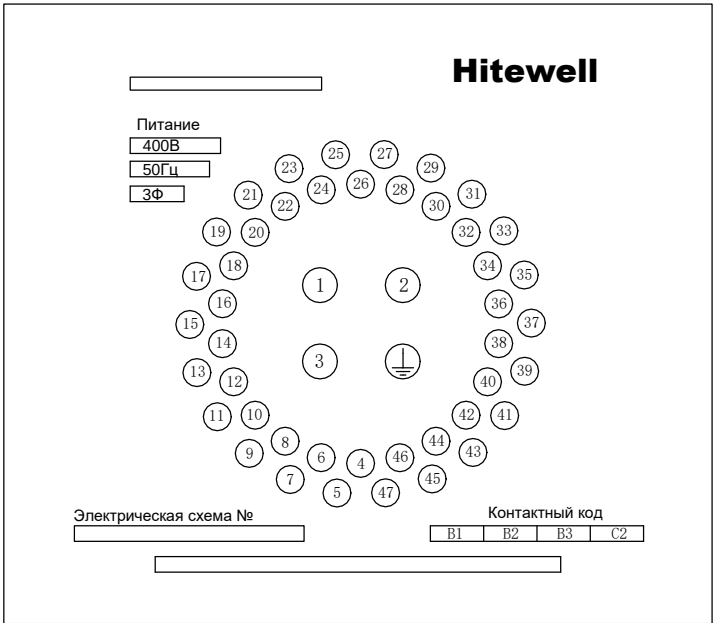

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
Контроль питания НО	⑨
Контроль питания НЗ	⑩
Внутри привода	⑪
4-20mA Выход	⑫
4-20mA Вход	⑬
Полностью закрыт (S1)	⑭
Полностью открыт (S2)	⑮
Ошибка (S3)	⑯
Местный/дистанционный (S4)	⑰
Программируемый контакт (S5)	⑱
A+ Modbus RTU	⑲
B-	⑳

Hitewell

№ 1-400-24-6-MR-1