



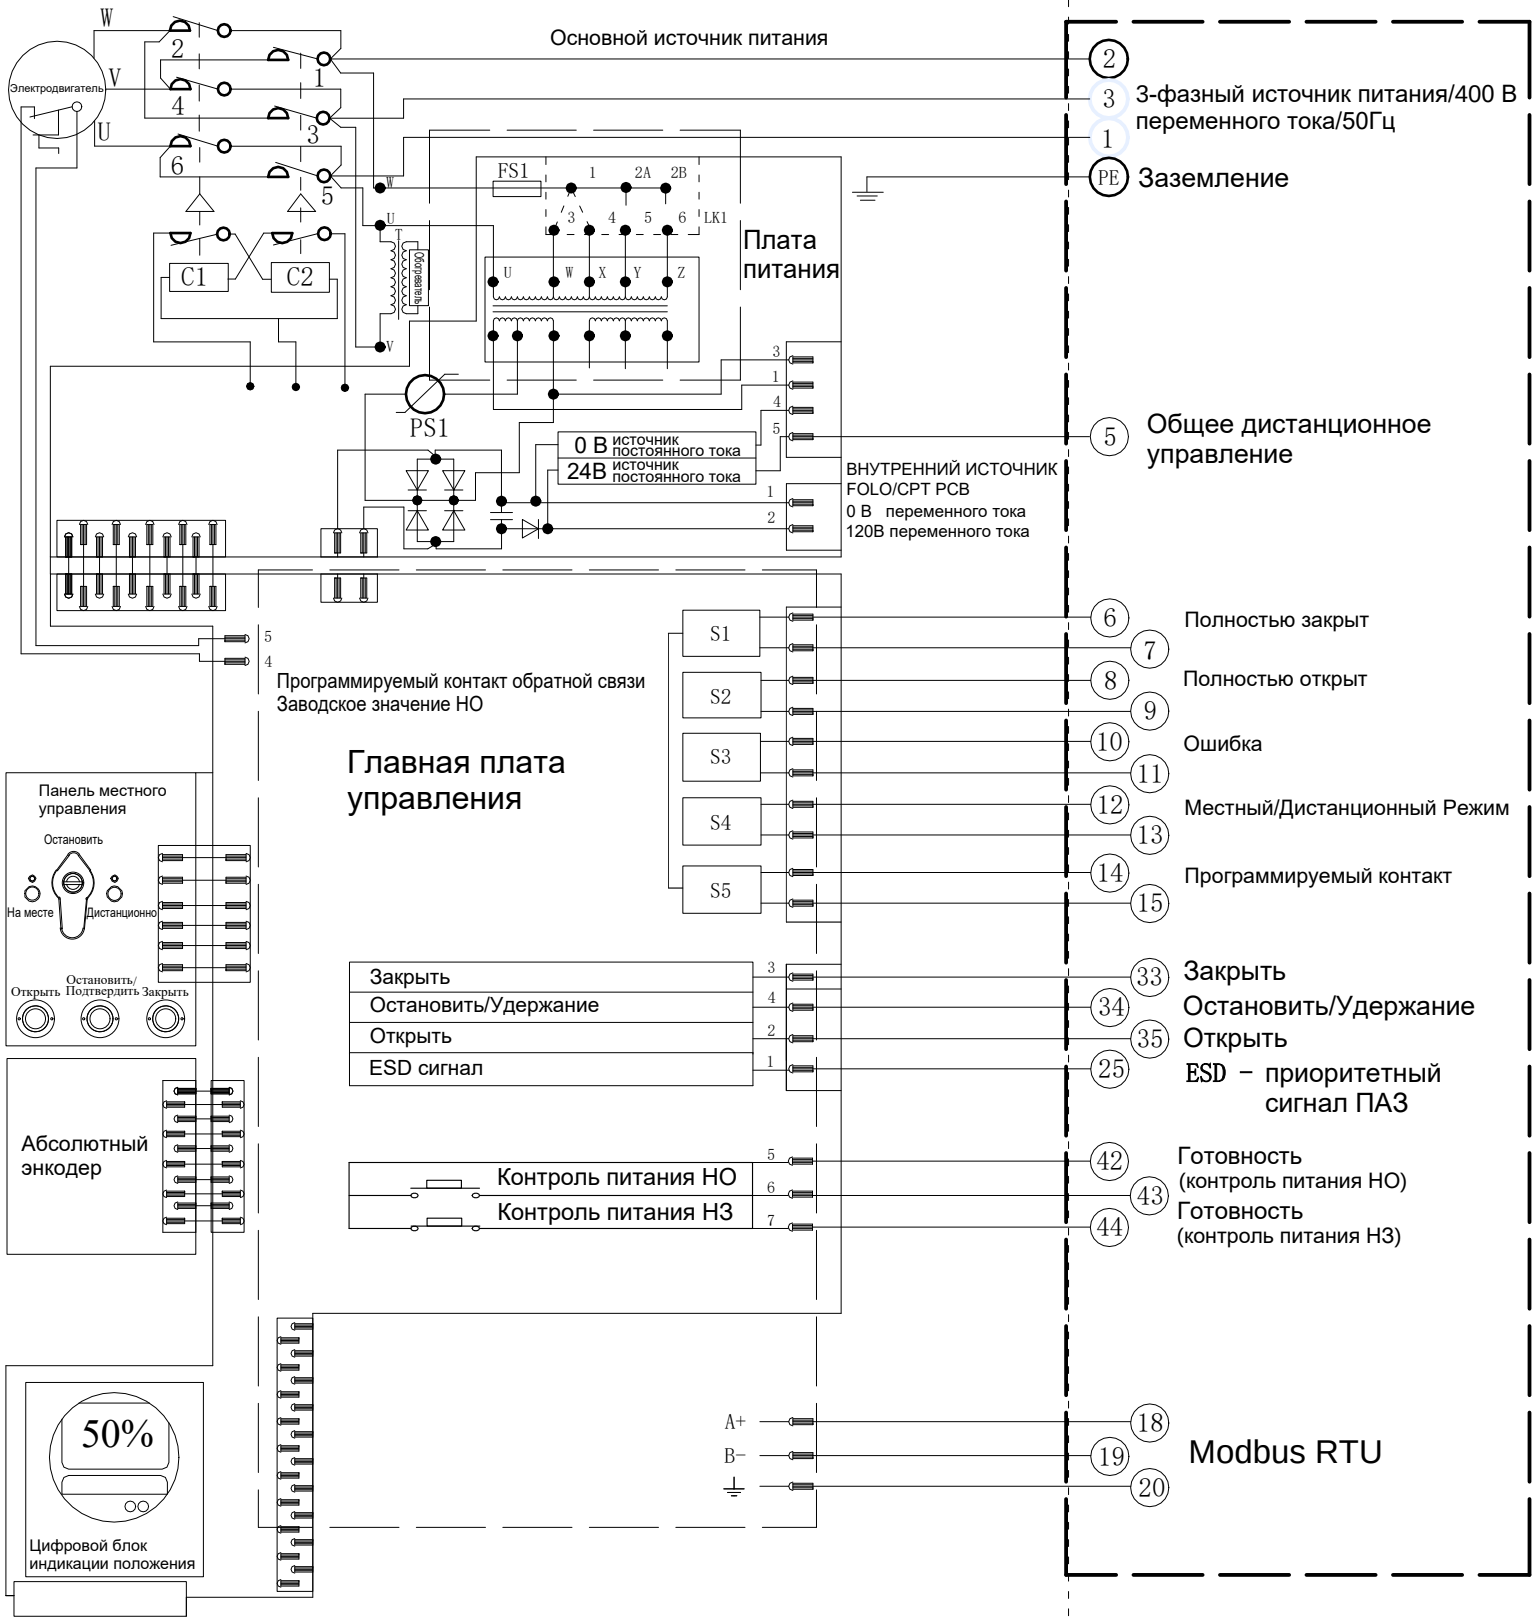

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44
- 18 Modbus RTU
- 19
- 20

Электрическая схема
№1-400-24-6-MR-0
Серия VAD


Схема подключения VAD (400B + Modbus RTU)

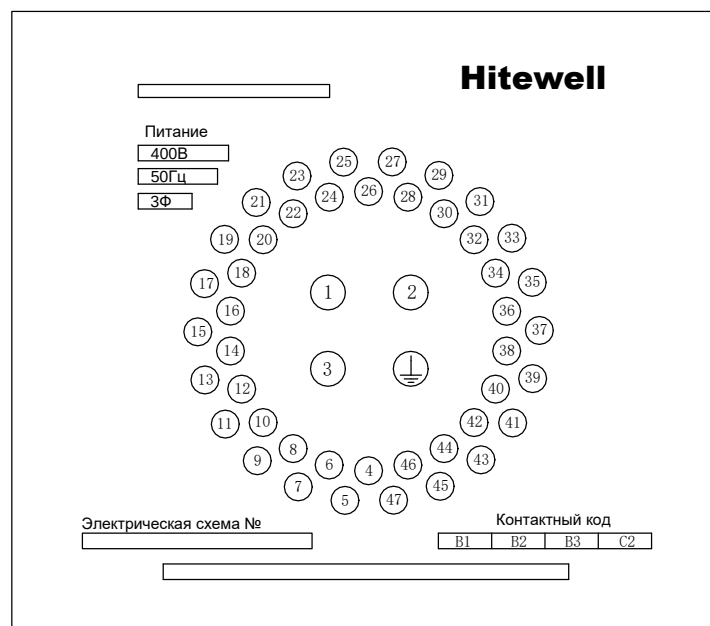

Внутри привода

400 В переменного тока 50 Гц

Клеммная колодка

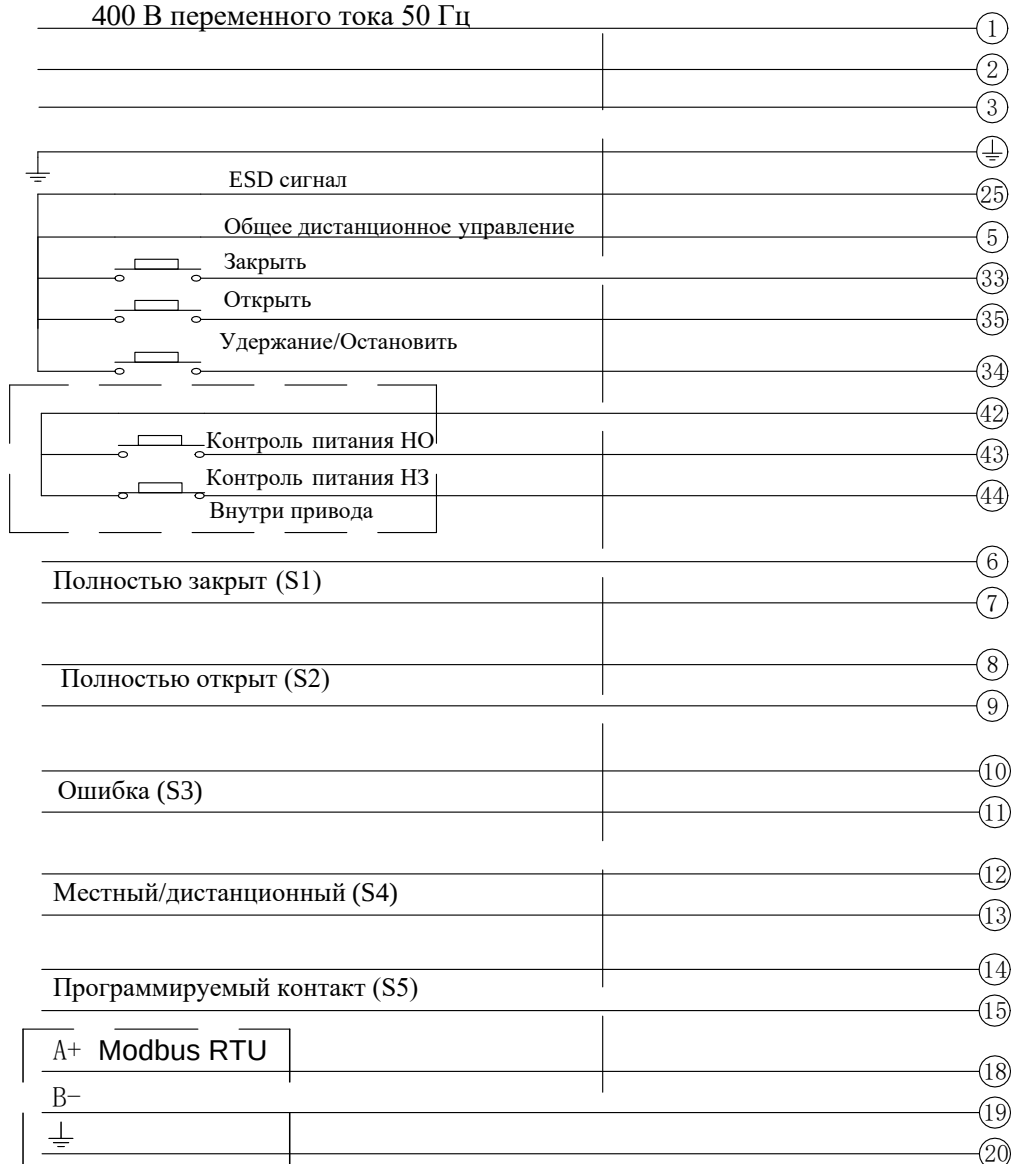

Hitewell

№ 1-400-24-6-MR-0