



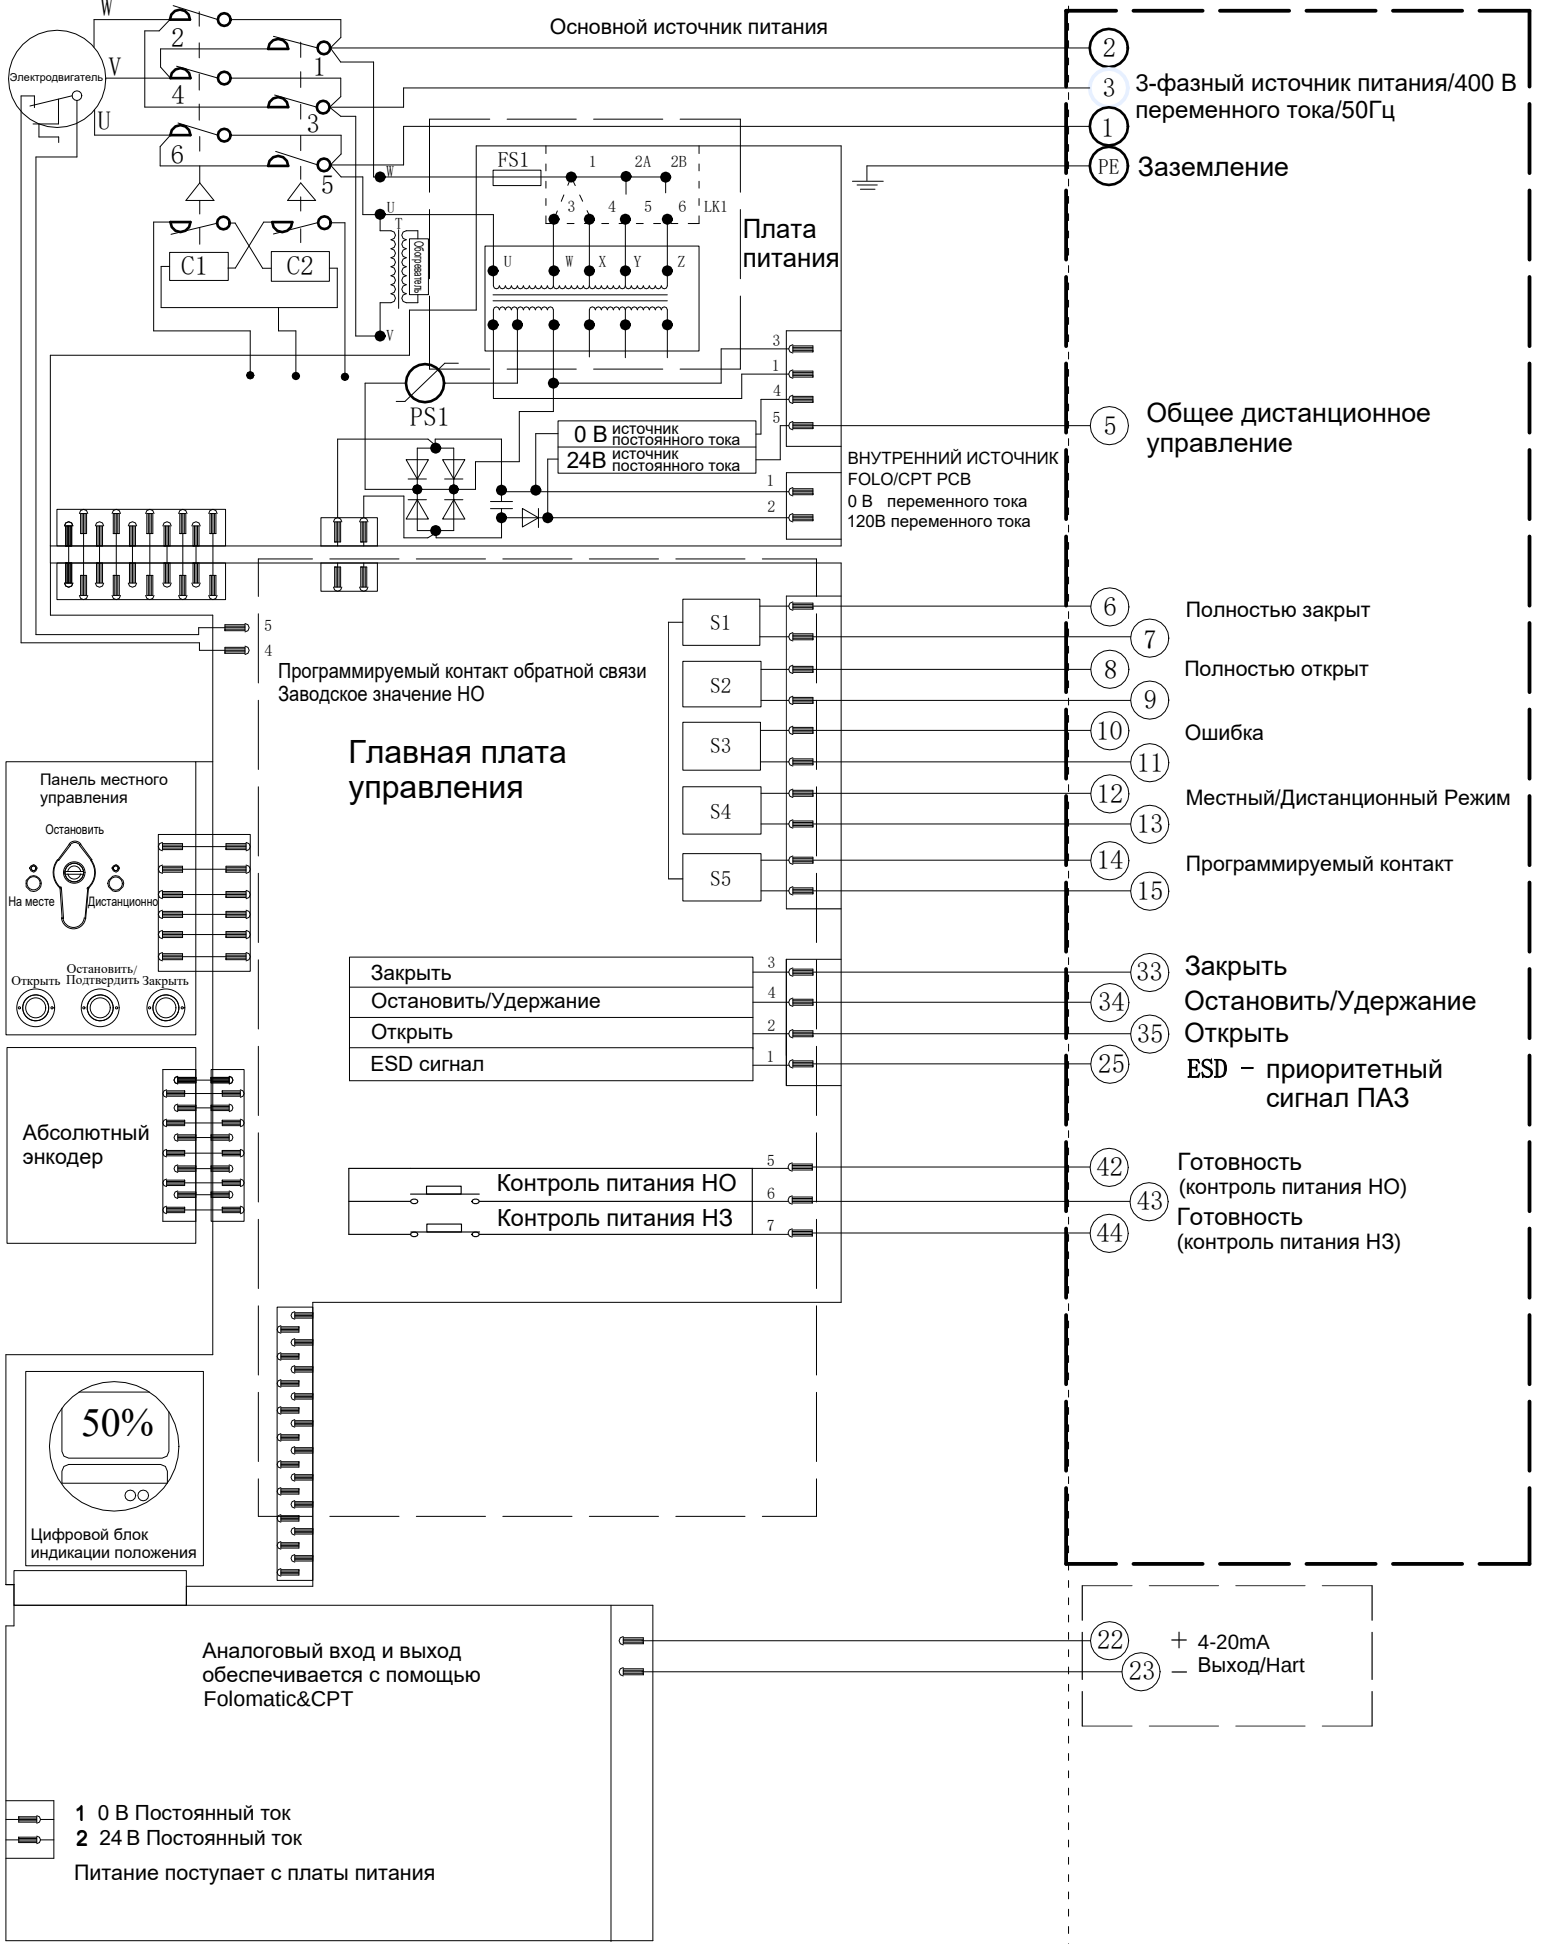

Электрическая схема
№1-400-24-6-HR-3
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Hart)

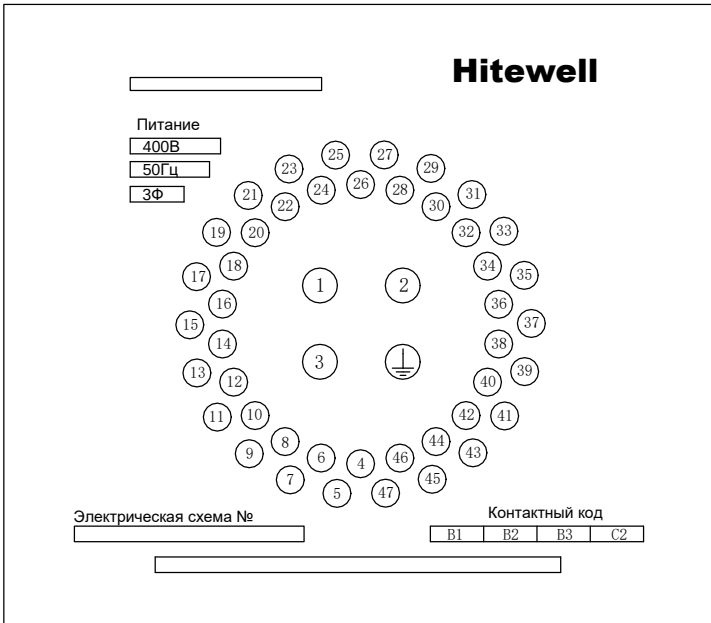

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏	⏏
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
4-20mA Выход/Hart	②②
	②③
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮