



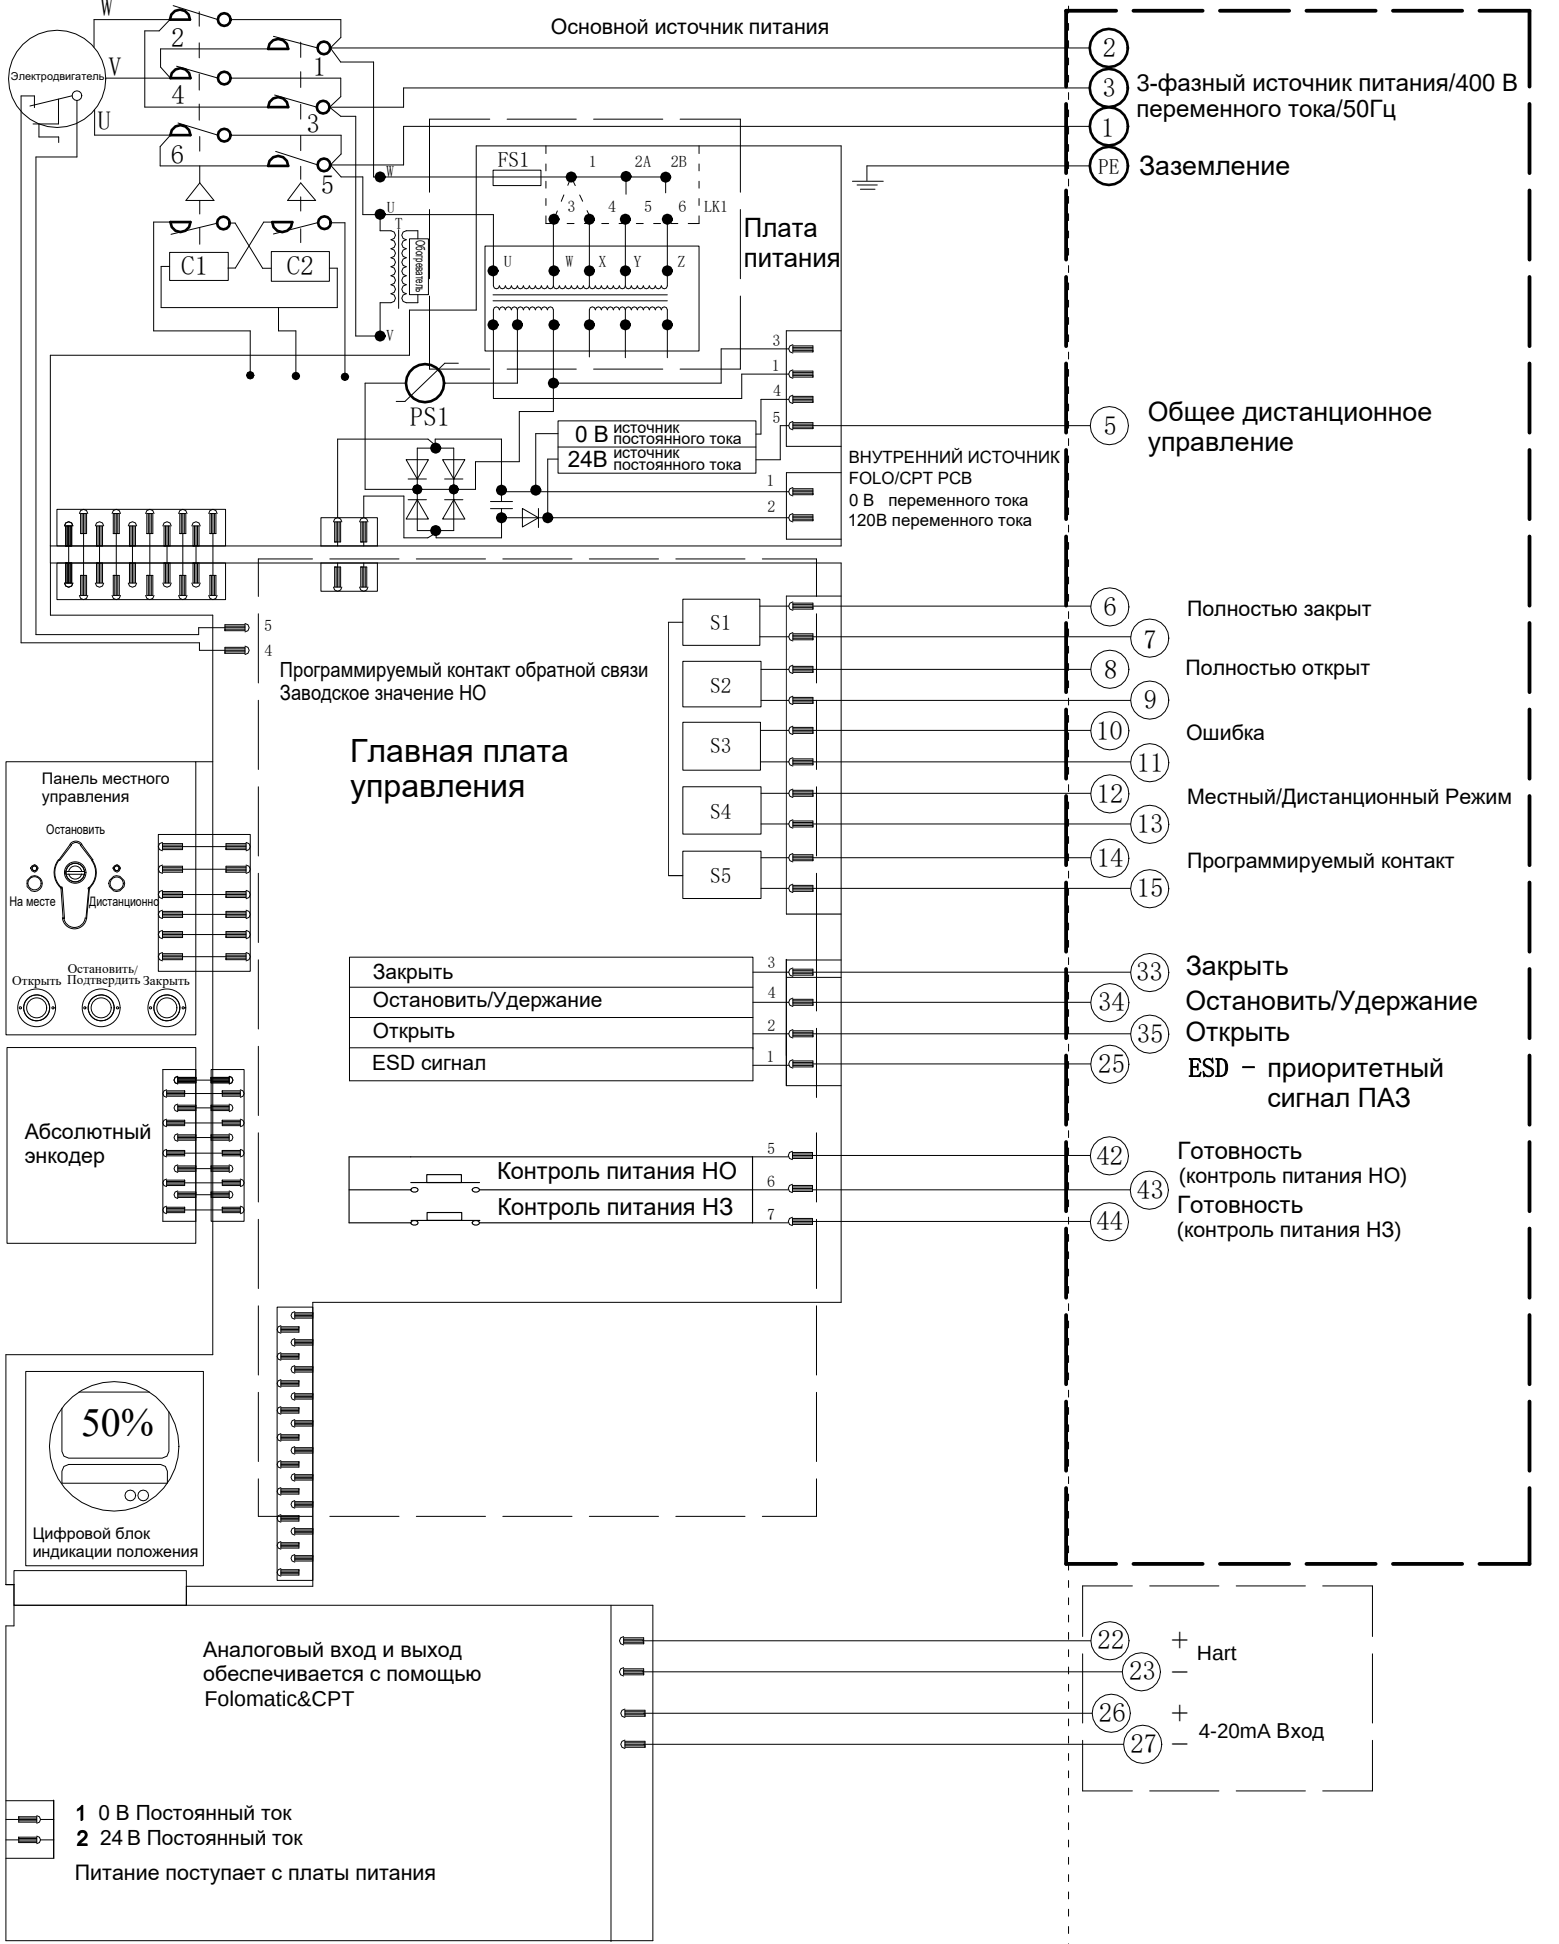

Электрическая схема
№1-400-24-6-HR-2
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Hart)

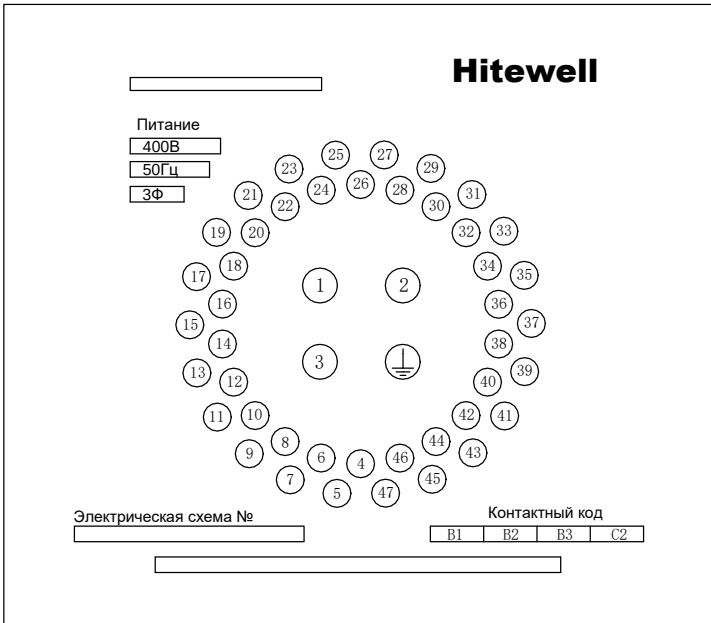

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
	④2
Контроль питания НО	④3
Контроль питания НЗ	④4
Внутри привода	
+	②2
Hart	②3
+	②6
4-20mA Вход	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮