



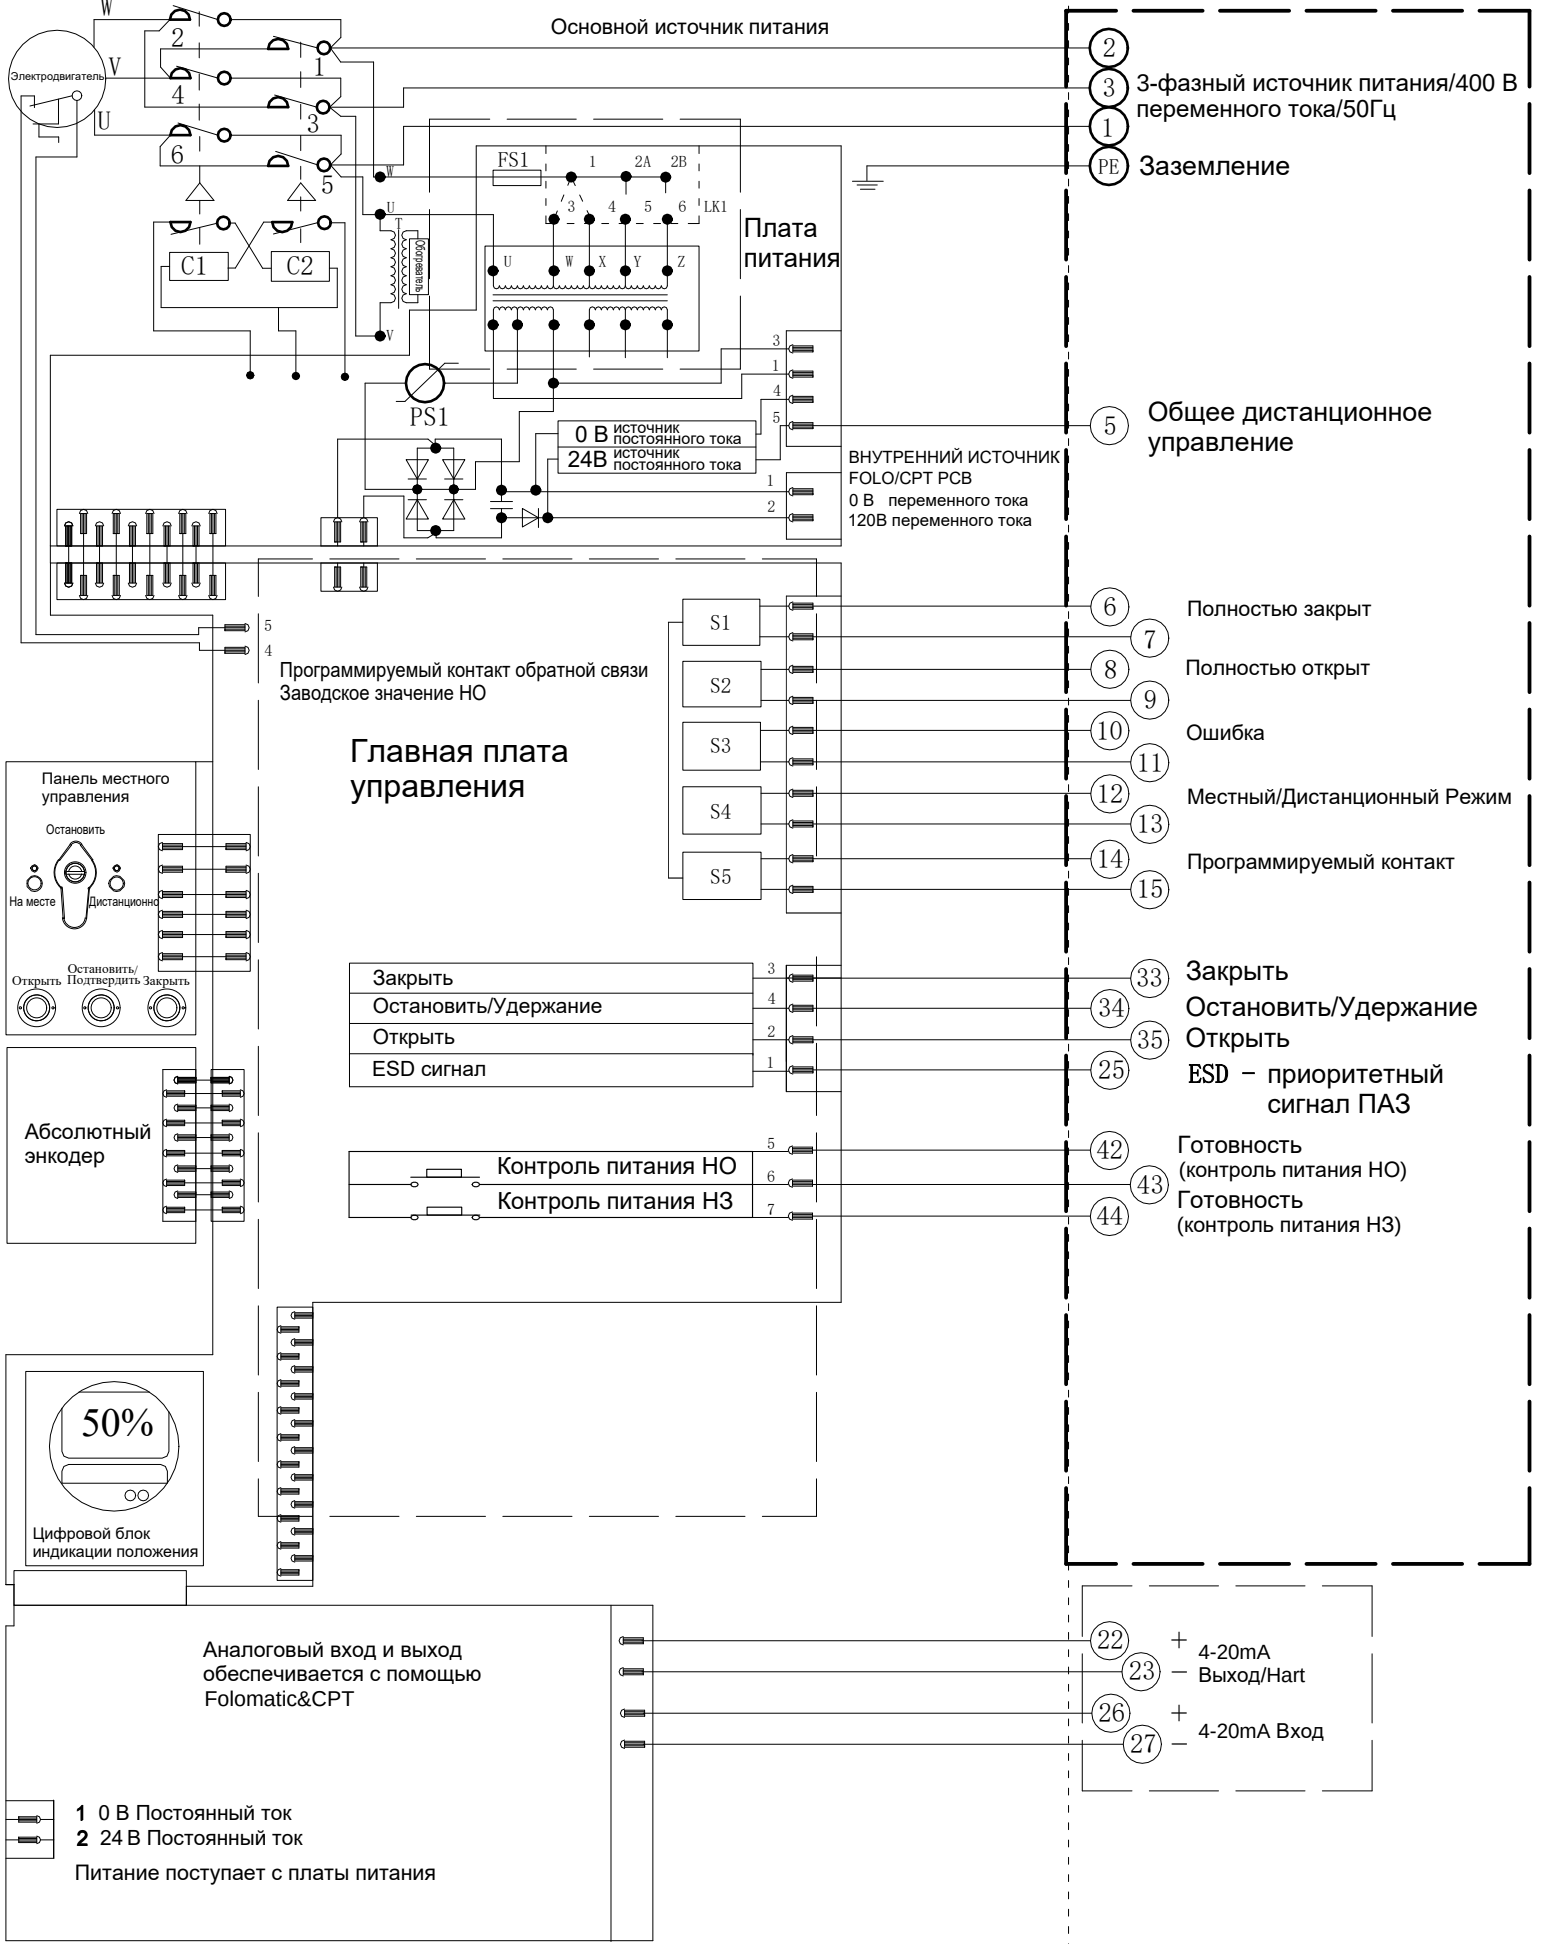

Электрическая схема
№1-400-24-6-HR- 1
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Hart)

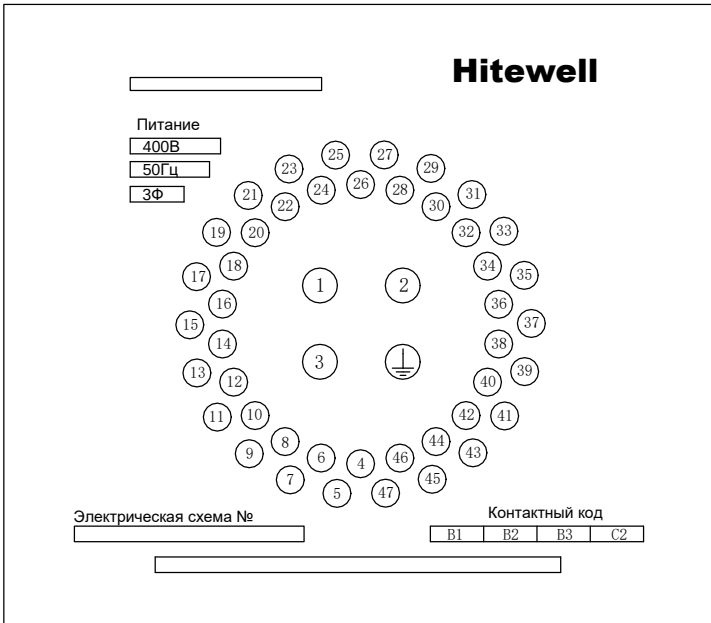

Внутри привода		Клеммная колодка	
400 В переменного тока 50 Гц			①
			②
			③
			⊥
ESD сигнал			②5
Общее дистанционное управление			⑤
Закрыть			③3
Открыть			③5
Удержание/Остановить			③4
			④2
Контроль питания НО			④3
Контроль питания НЗ			④4
Внутри привода			
+			②2
4-20mA Выход/Hart			②3
			②6
+			②7
4-20mA Вход			⑥
			⑦
Полностью закрыт (S1)			⑧
			⑨
Полностью открыт (S2)			⑩
			⑪
Ошибка (S3)			⑫
			⑬
Местный/дистанционный (S4)			⑭
			⑮
Программируемый контакт (S5)			