



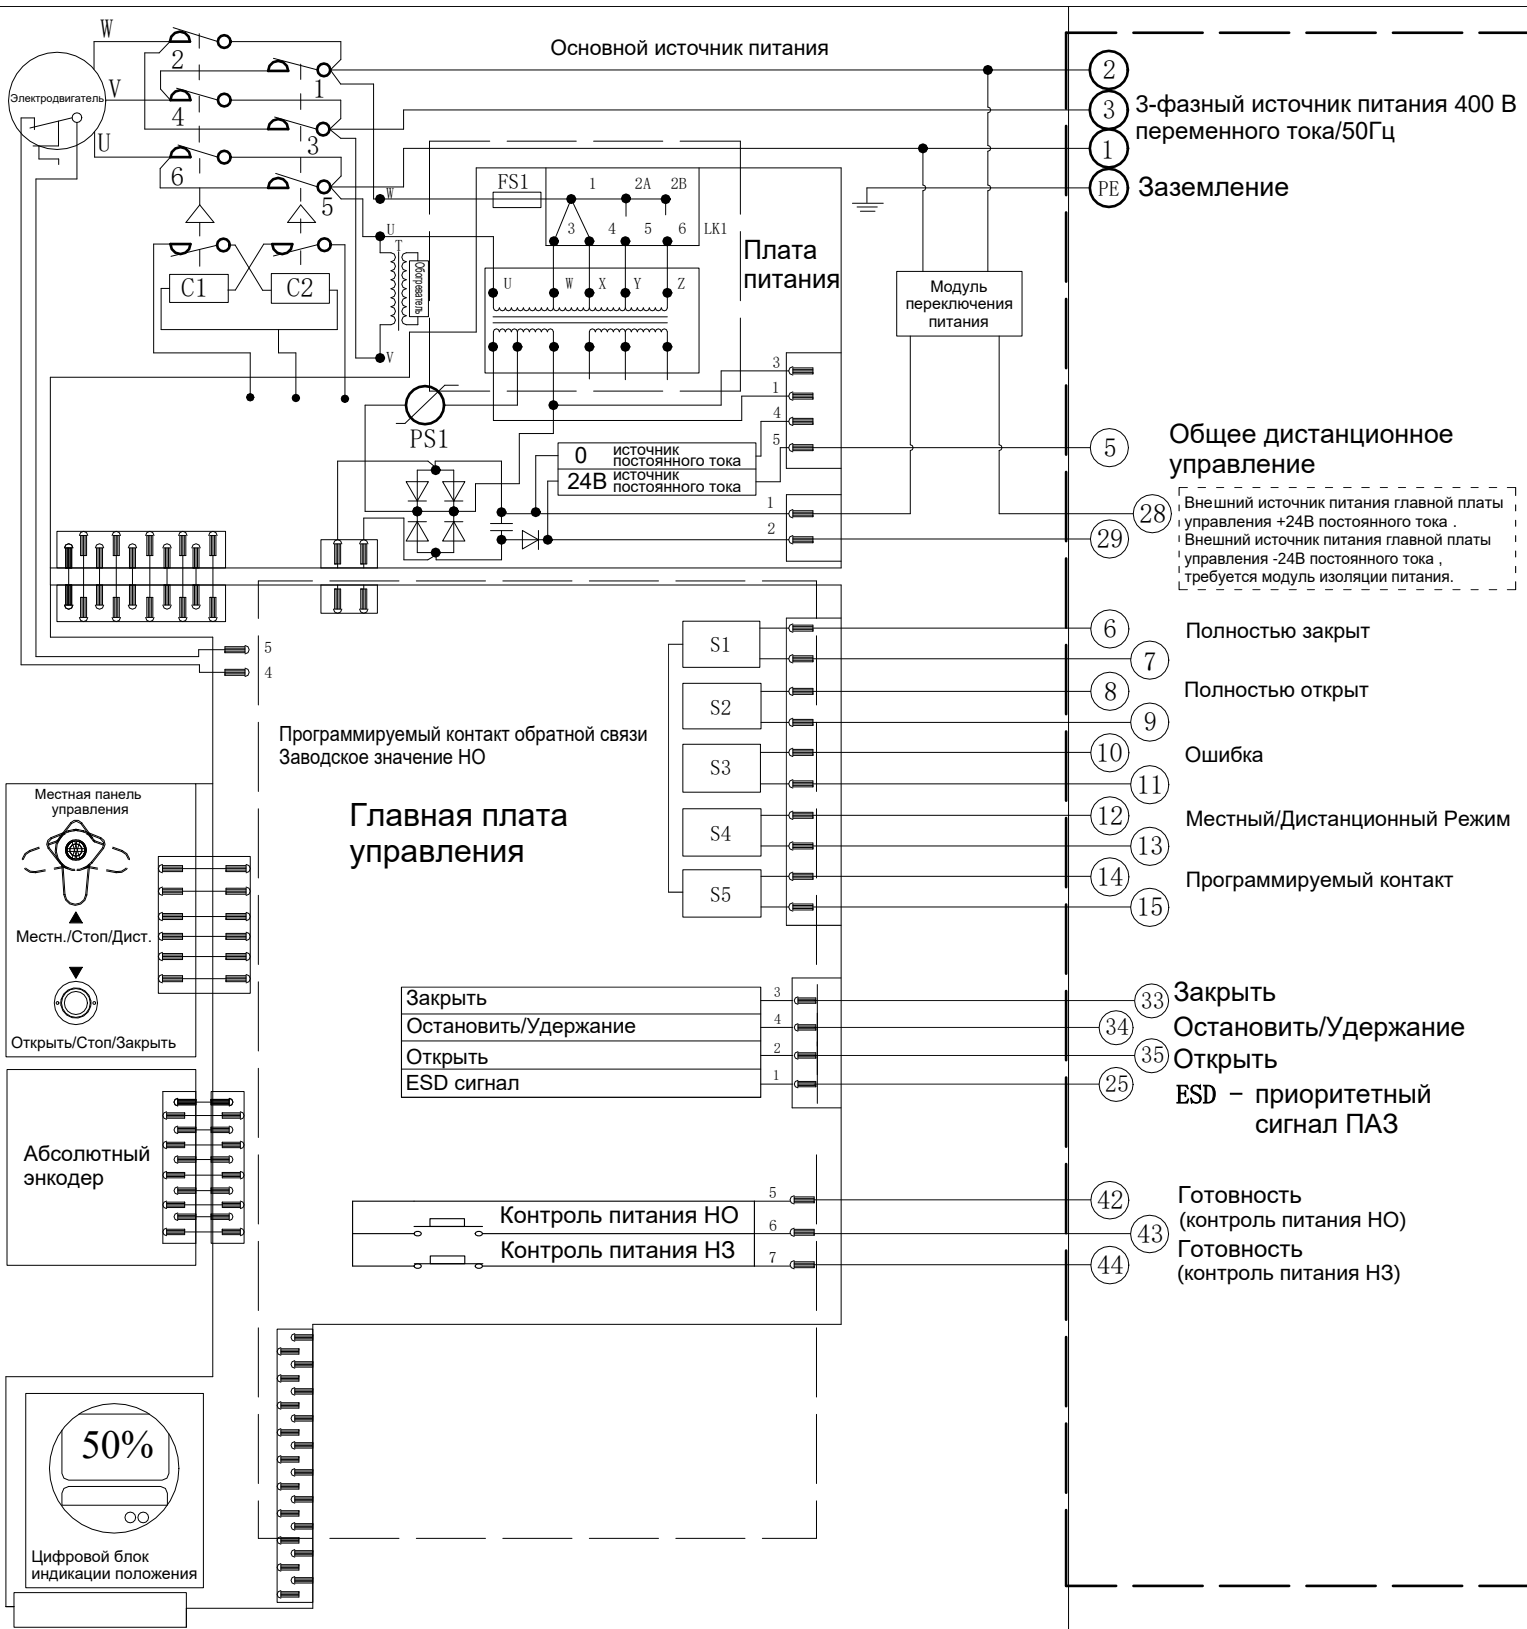

Электрическая схема
№ 1-400А-24-6-N-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400B)

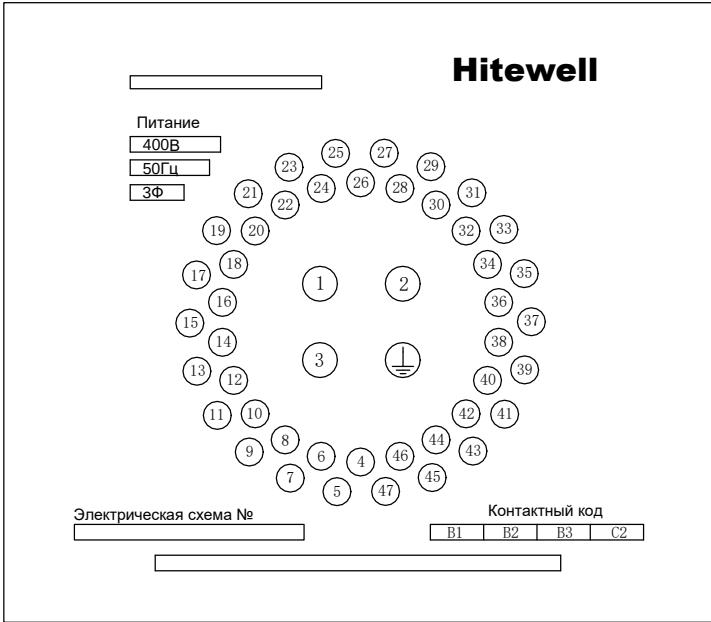

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Остановить/Удержание	③5
Внешний источник питания +24В	③4
Внешний источник питания -24В	②8
Контроль питания НО	②9
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
Полностью закрыт (S1)	④4
	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮