



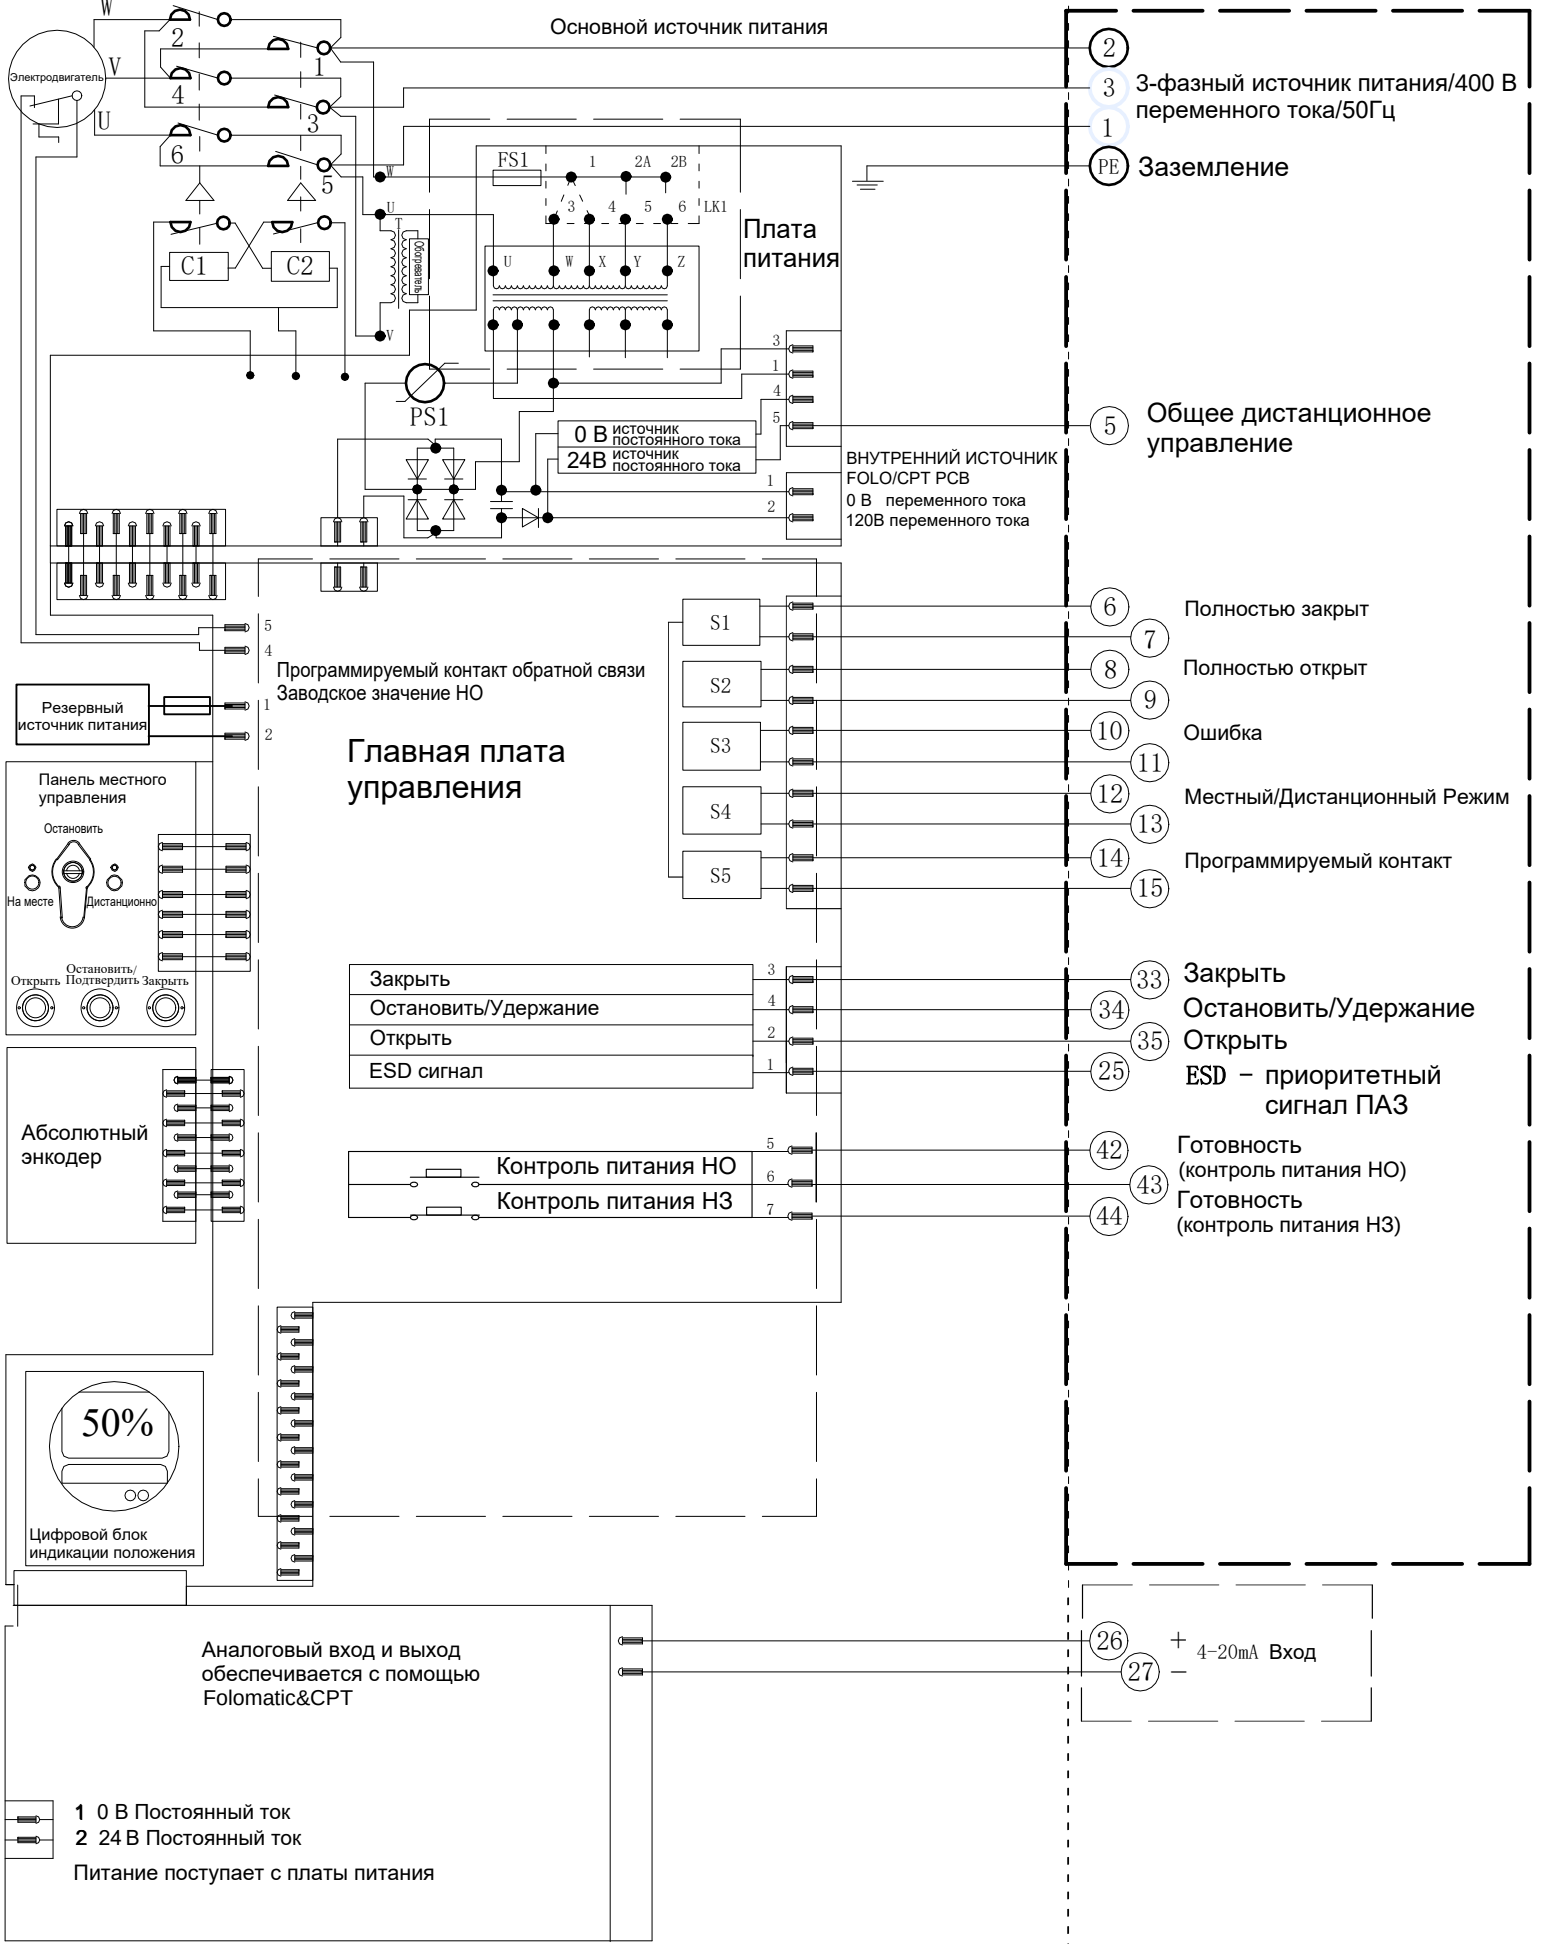

Электрическая схема  
№1-400В-24-6-N-2  
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА)

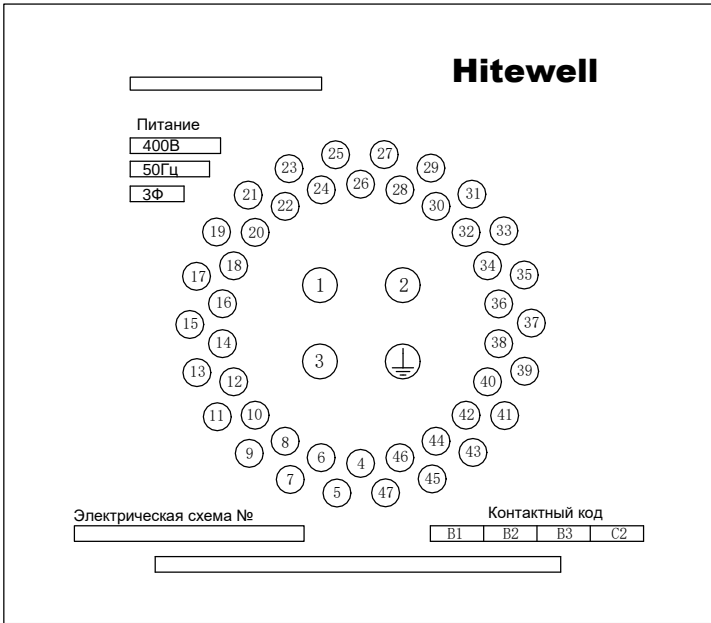

| Внутри привода                 |  | Клеммная колодка |    |
|--------------------------------|--|------------------|----|
| 400 В переменного тока 50 Гц   |  |                  | ①  |
|                                |  |                  | ②  |
|                                |  |                  | ③  |
| ESD сигнал                     |  |                  | ⏏  |
| Общее дистанционное управление |  |                  | ②5 |
| Заккрыть                       |  |                  | ⑤  |
| Открыть                        |  |                  | ③3 |
| Остановить/Удержание           |  |                  | ③5 |
| Контроль питания НО            |  |                  | ③4 |
| Контроль питания НЗ            |  |                  | ④2 |
| Внутри привода                 |  |                  | ④3 |
| 4-20mA Вход                    |  |                  | ④4 |
| Полностью закрыт (S1)          |  |                  | ②6 |
| Полностью открыт (S2)          |  |                  | ②7 |
| Ошибка (S3)                    |  |                  | ⑥  |
| Местный/дистанционный (S4)     |  |                  | ⑦  |
| Программируемый контакт (S5)   |  |                  | ⑧  |
|                                |  |                  | ⑨  |
|                                |  |                  | ⑩  |
|                                |  |                  | ⑪  |
|                                |  |                  | ⑫  |
|                                |  |                  | ⑬  |
|                                |  |                  | ⑭  |
|                                |  |                  | ⑮  |