



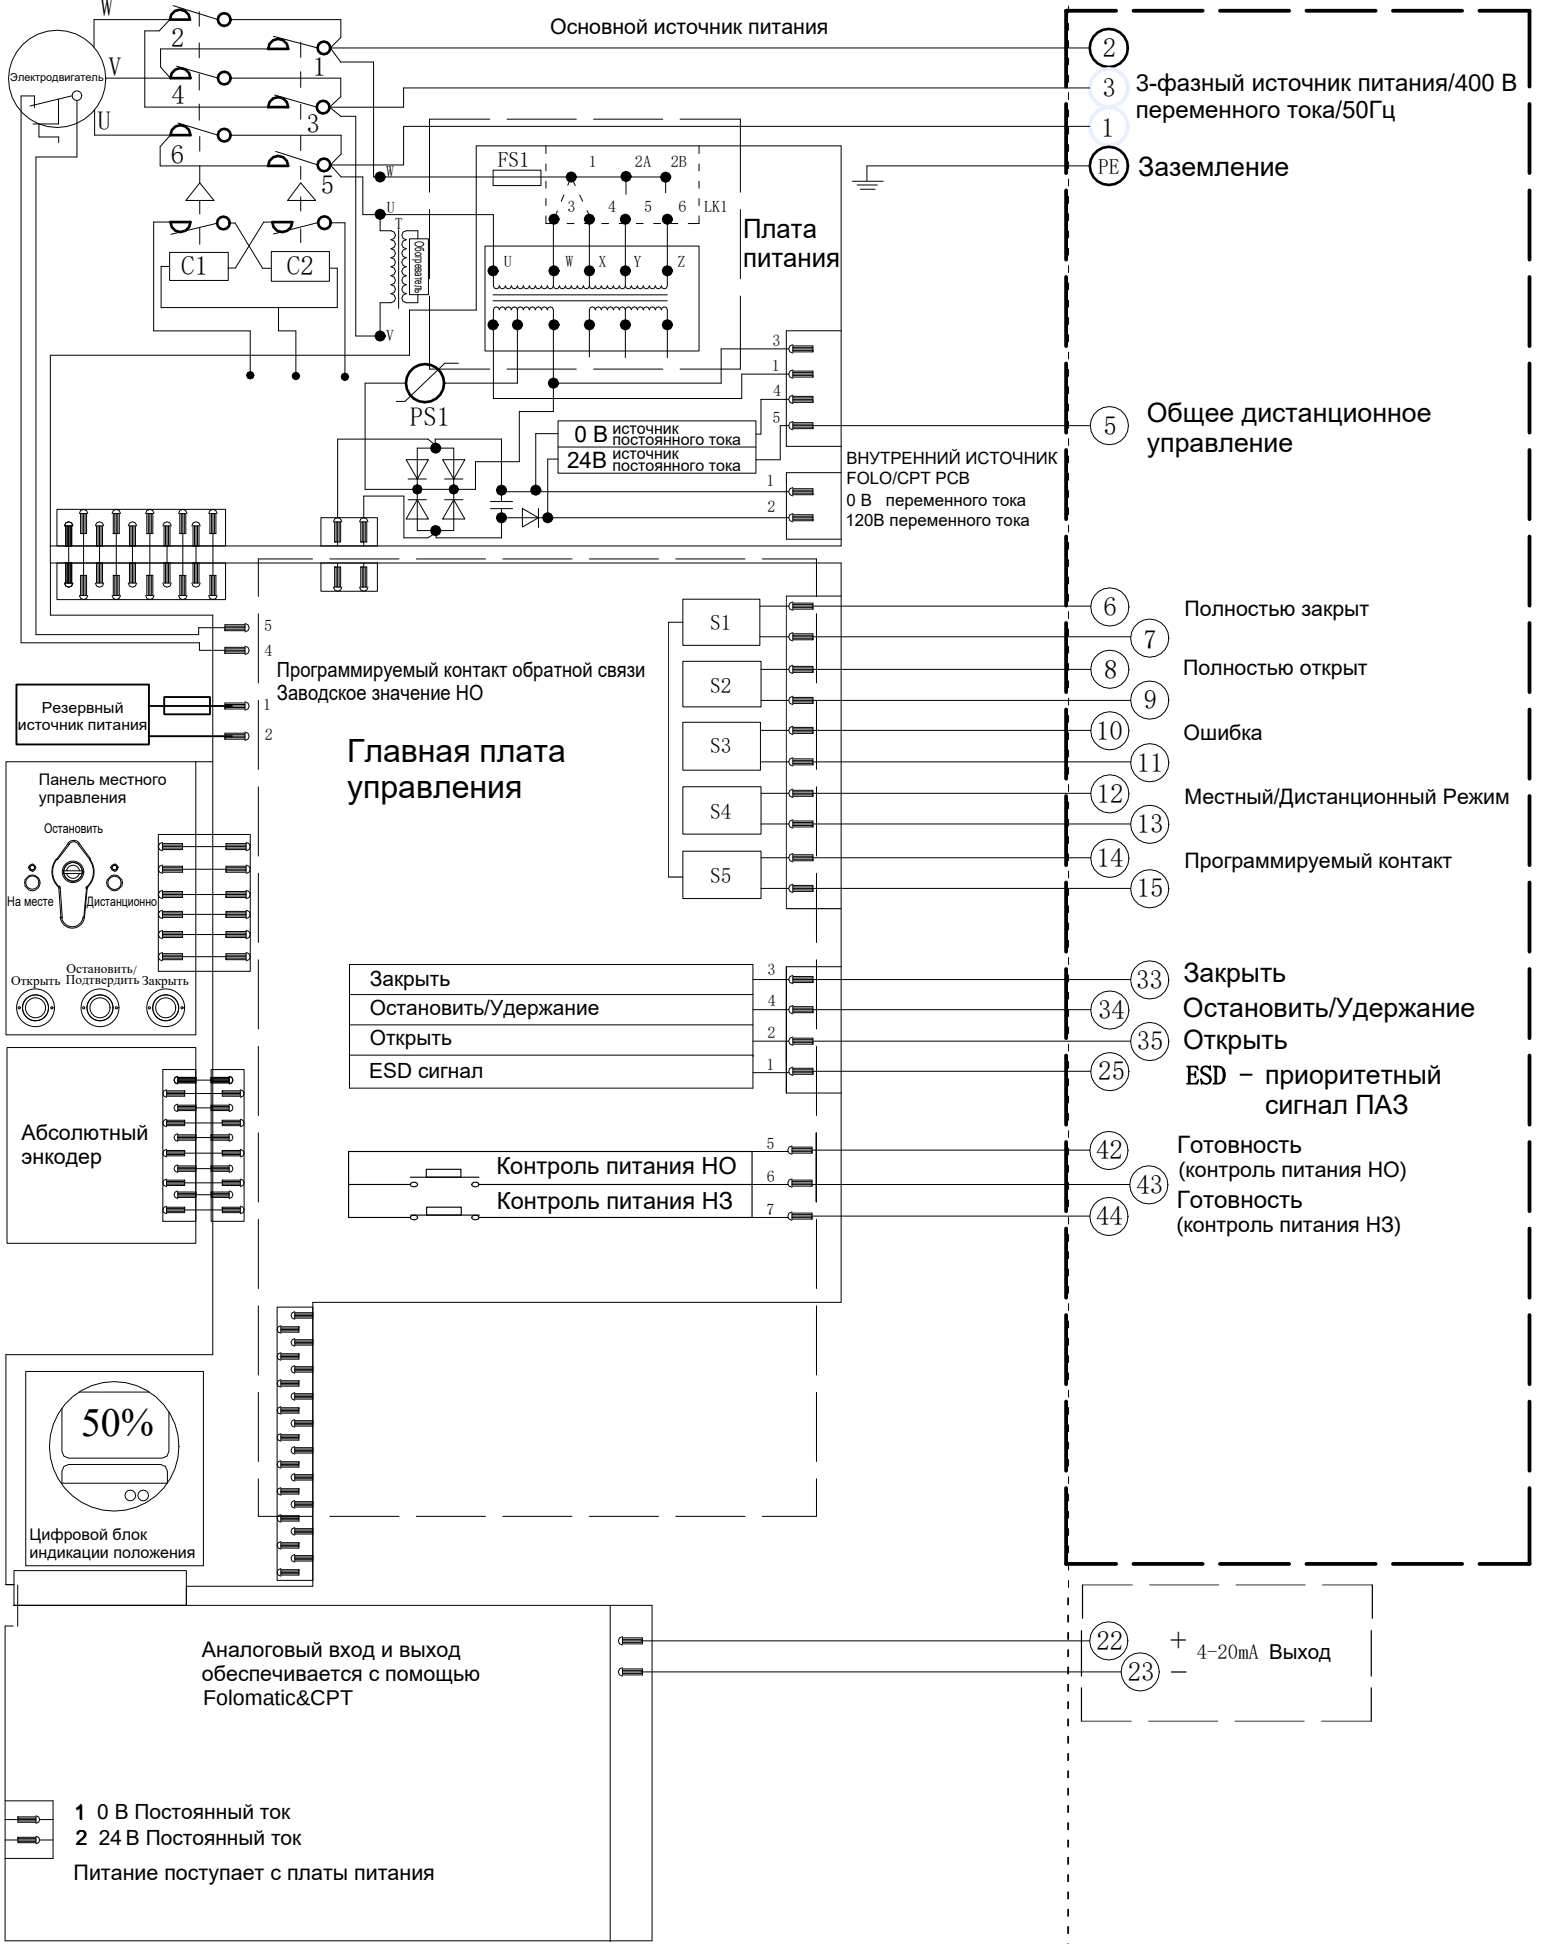

Электрическая схема
№1-400В-24-6-N-3
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА)

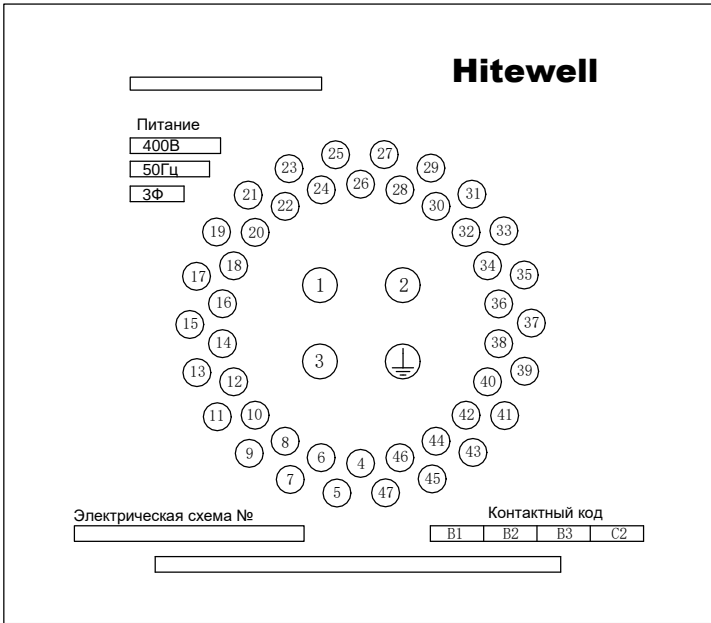

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Остановить/Удержание	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
4-20mA Выход	②2
	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮