



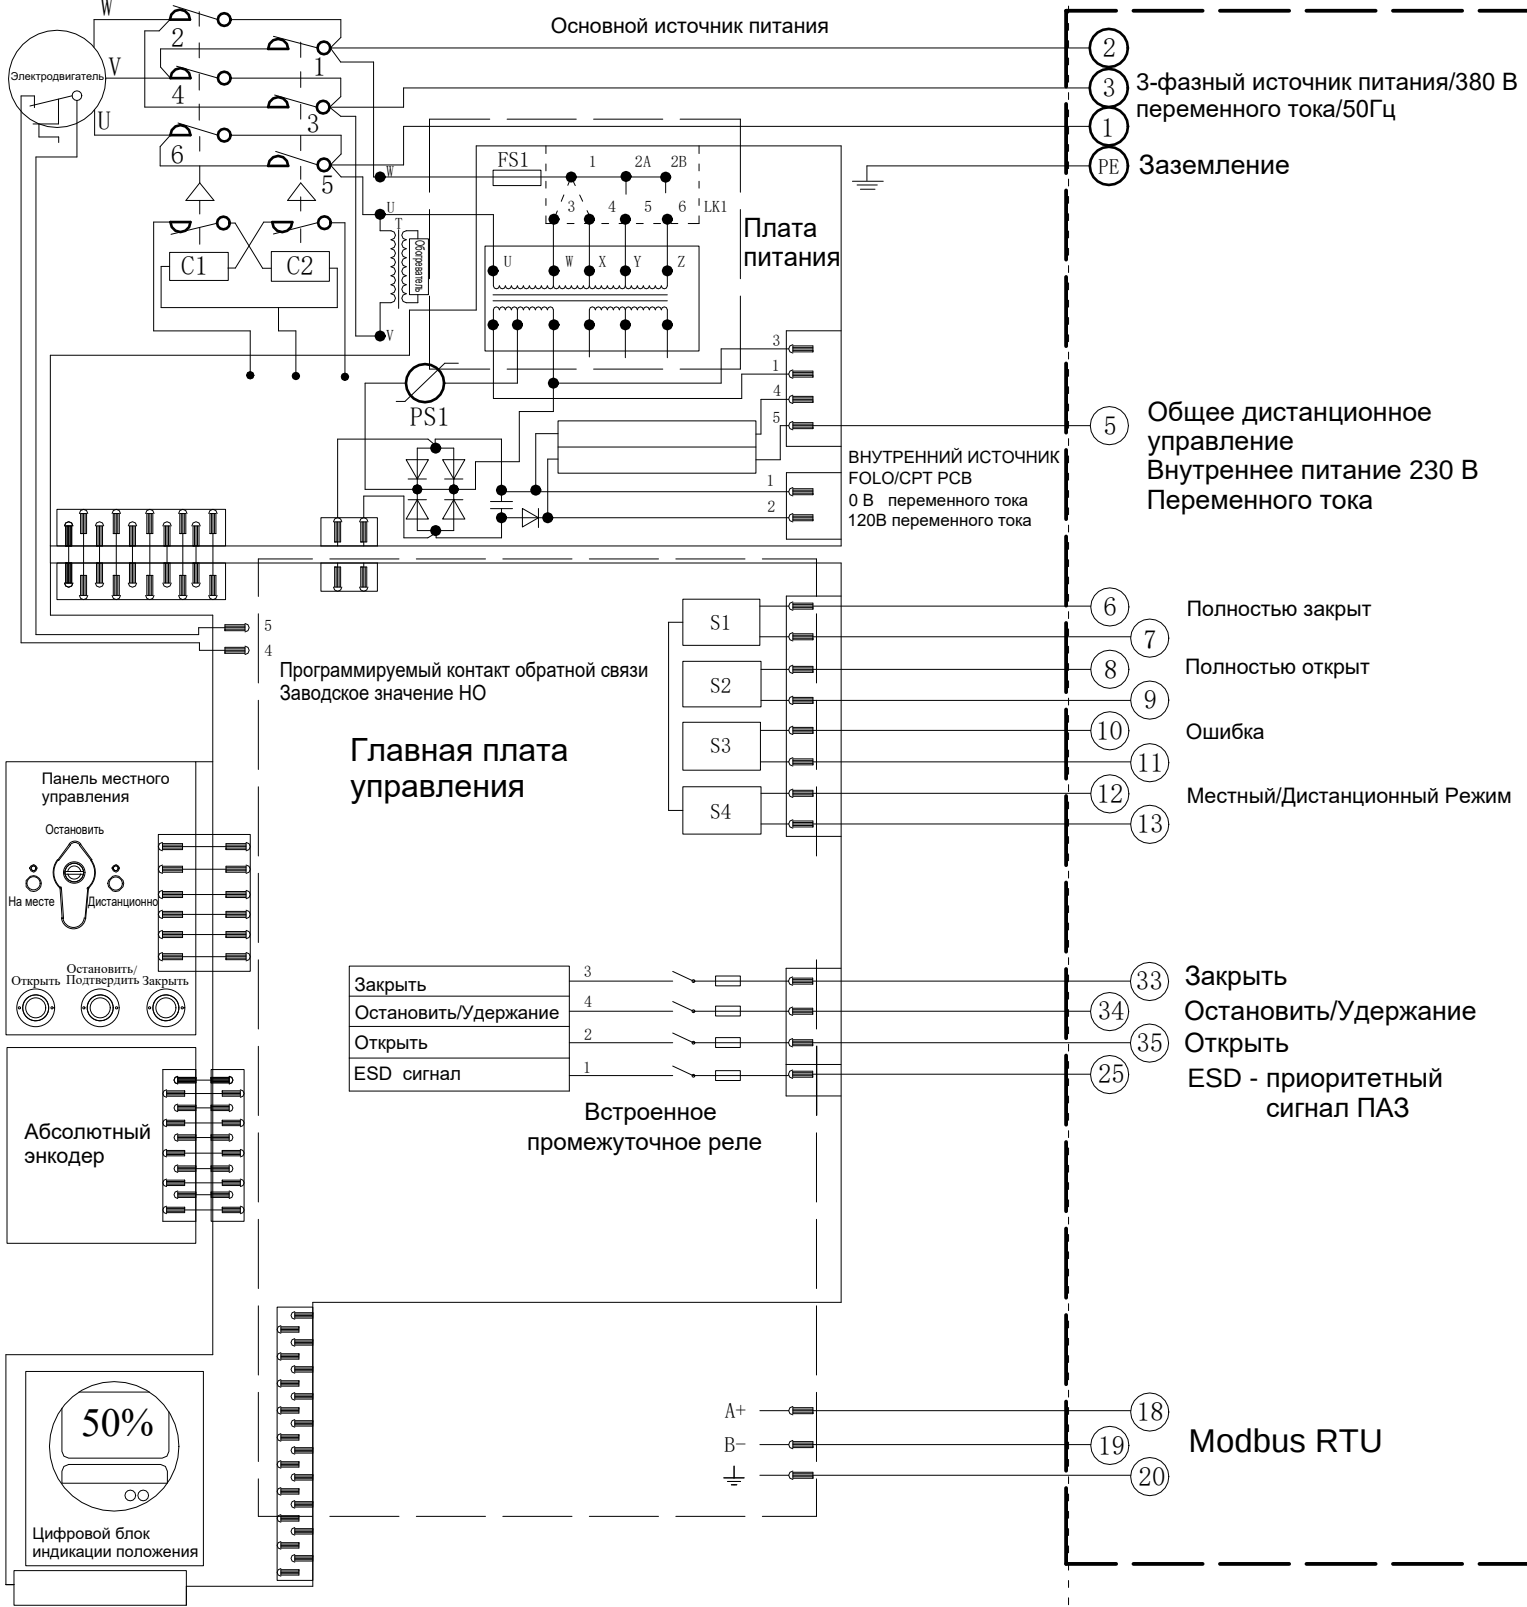

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление Внутреннее питание 230 В Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Modbus RTU
- 19
- 20

Электрическая схема
№6-380-230-4-MR-0
Серия VADM

Схема подключения VADM(380В + Modbus RTU)

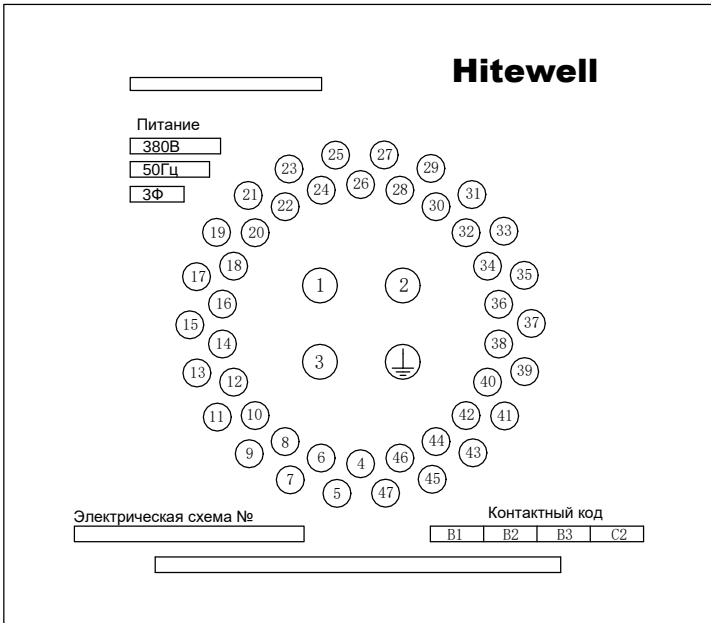

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
	④2
Контроль питания НО	④3
Контроль питания НЗ	④4
Внутри привода	
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑬8
B-	⑬9
⏏	⑬0