


Hitewell

Схема подключения VADM (380B+Modbus RTU)

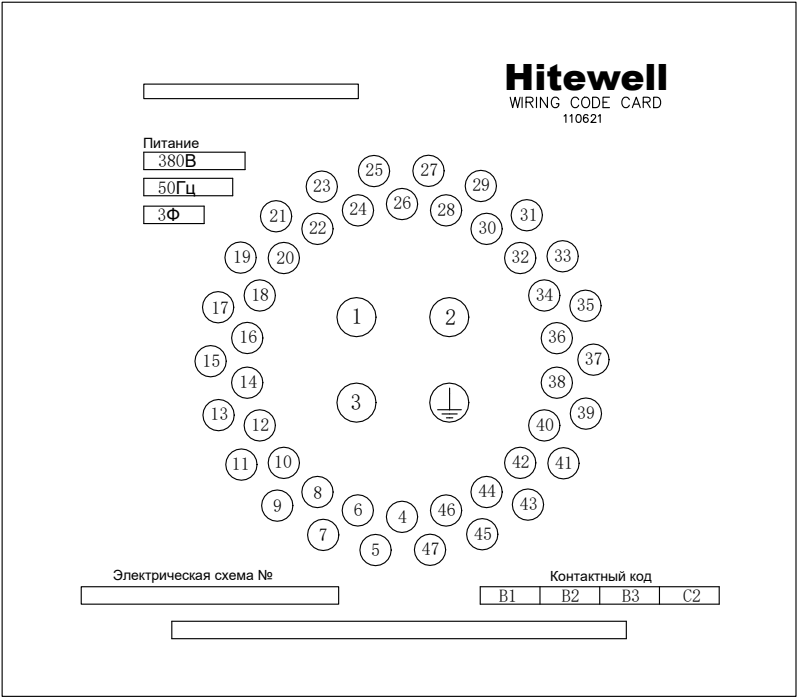

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⊥
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
ESD сигнал	②⑤
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Внешний источник питания материнской платы +24В постоянного тока	②⑧
Внешний источник питания материнской платы -24В постоянного тока	②⑨
A+ Modbus RTU	①⑧
B-	①⑨
⊥	②⑩

Hitewell

№6-380A-24-4-MR-0