



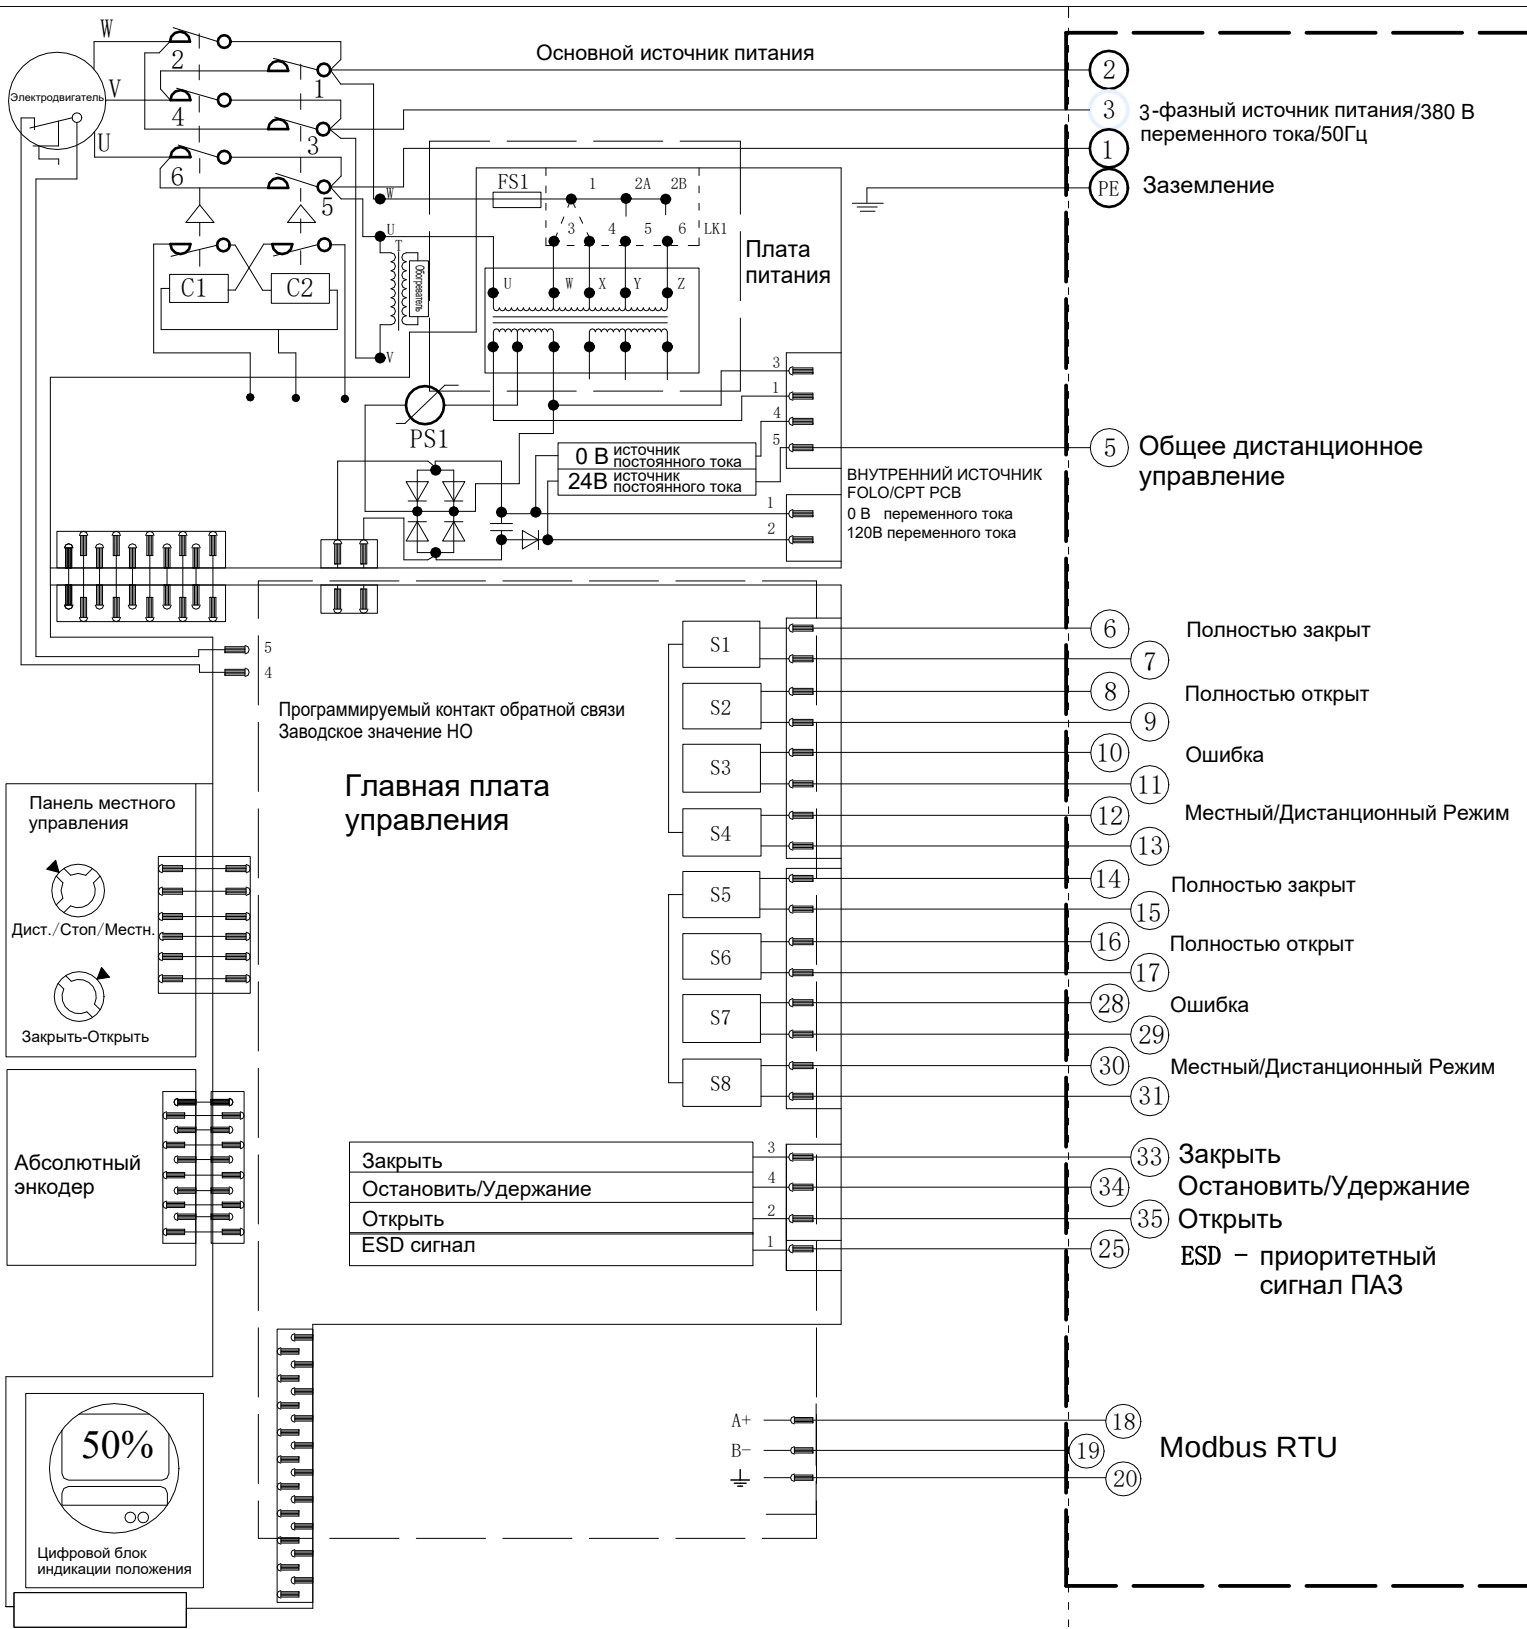

Электрическая схема  
№6-380-24-8-MR-0  
Серия VADM

## Схема подключения VADM (380В, 4-20 + Modbus RTU)

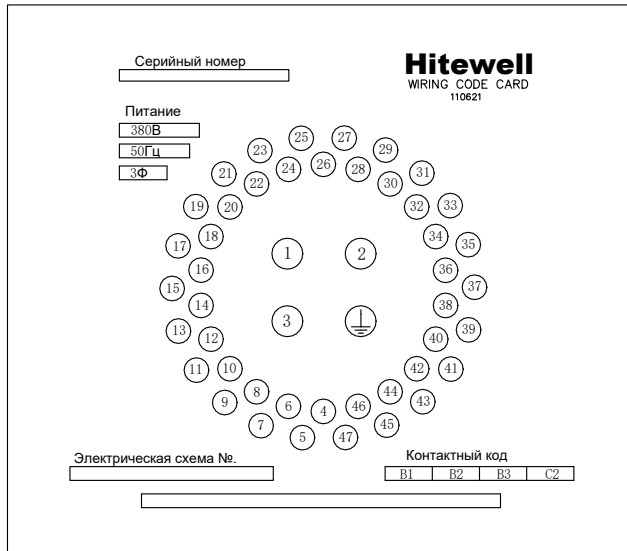

Внутри привода  
380 В переменного тока 50 Гц

## Клеммная колодка

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 380 В переменного тока 50 Гц  | ① |
|                               | ② |
|                               | ③ |
| ESD                           | ④ |
| Общий                         | ⑤ |
| Заккрыть                      | ⑥ |
| Открыть                       | ⑦ |
| Удержание/Остановить          | ⑧ |
| Контроль питания НО           | ⑨ |
| Контроль питания НЗ           | ⑩ |
| Внутри привода                | ⑪ |
| Полностью закрыт (S1)         | ⑫ |
| Полностью открыт (S2)         | ⑬ |
| Ошибка (S3)                   | ⑭ |
| Местный/Дистанционный (S4)    | ⑮ |
| Превышен момент закрытия (S5) | ⑯ |
| Превышен момент открытия (S6) | ⑰ |
| Программируемый контакт (S7)  | ⑱ |
| Программируемый контакт (S8)  | ⑲ |
| A+ Modbus RTU                 | ⑳ |
| B-                            | ㉑ |
| ⏏                             | ㉒ |