


Схема подключения VADM(380В, 4-20)

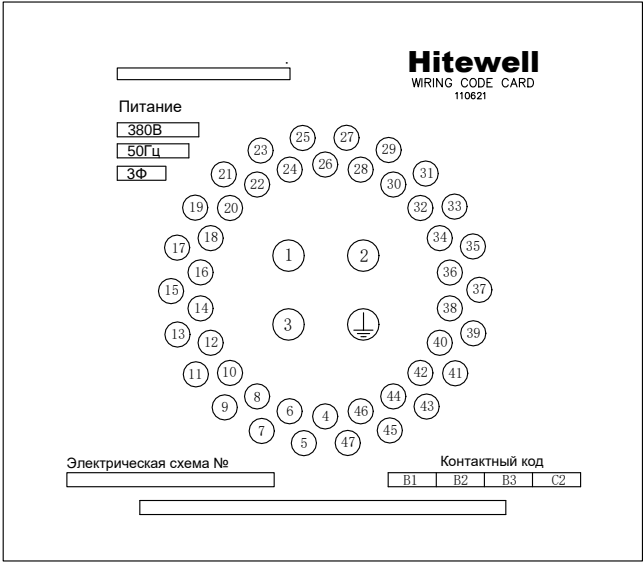

Внутри привода		Клеммная колодка	
380 В переменного тока 50 Гц			①
			②
			③
			⊥
ESD сигнал			②5
Общее дистанционное управление			⑤
☐ Закрыть			③3
☐ Открыть			③5
☐ Удержание/Остановить			③4
☐ Контроль питания НО			④2
☐ Контроль питания НЗ			④3
☐ Внутри привода			④4
+ 4-20mA Выход			②2
-			②3
+ 4-20mA Вход			②6
-			②7
+ 4-20mA Вход			②8
-			②9
Полностью закрыт (S1)			⑥
			⑦
Полностью открыт (S2)			⑧
			⑨
Ошибка (S3)			⑩
			⑪
Местный/дистанционный (S4)			⑫
			⑬
A+ Modbus RTU			⑱
B-			⑲
⊥			⑳

Hitewell

№ 6-380-24-4-MR-4