



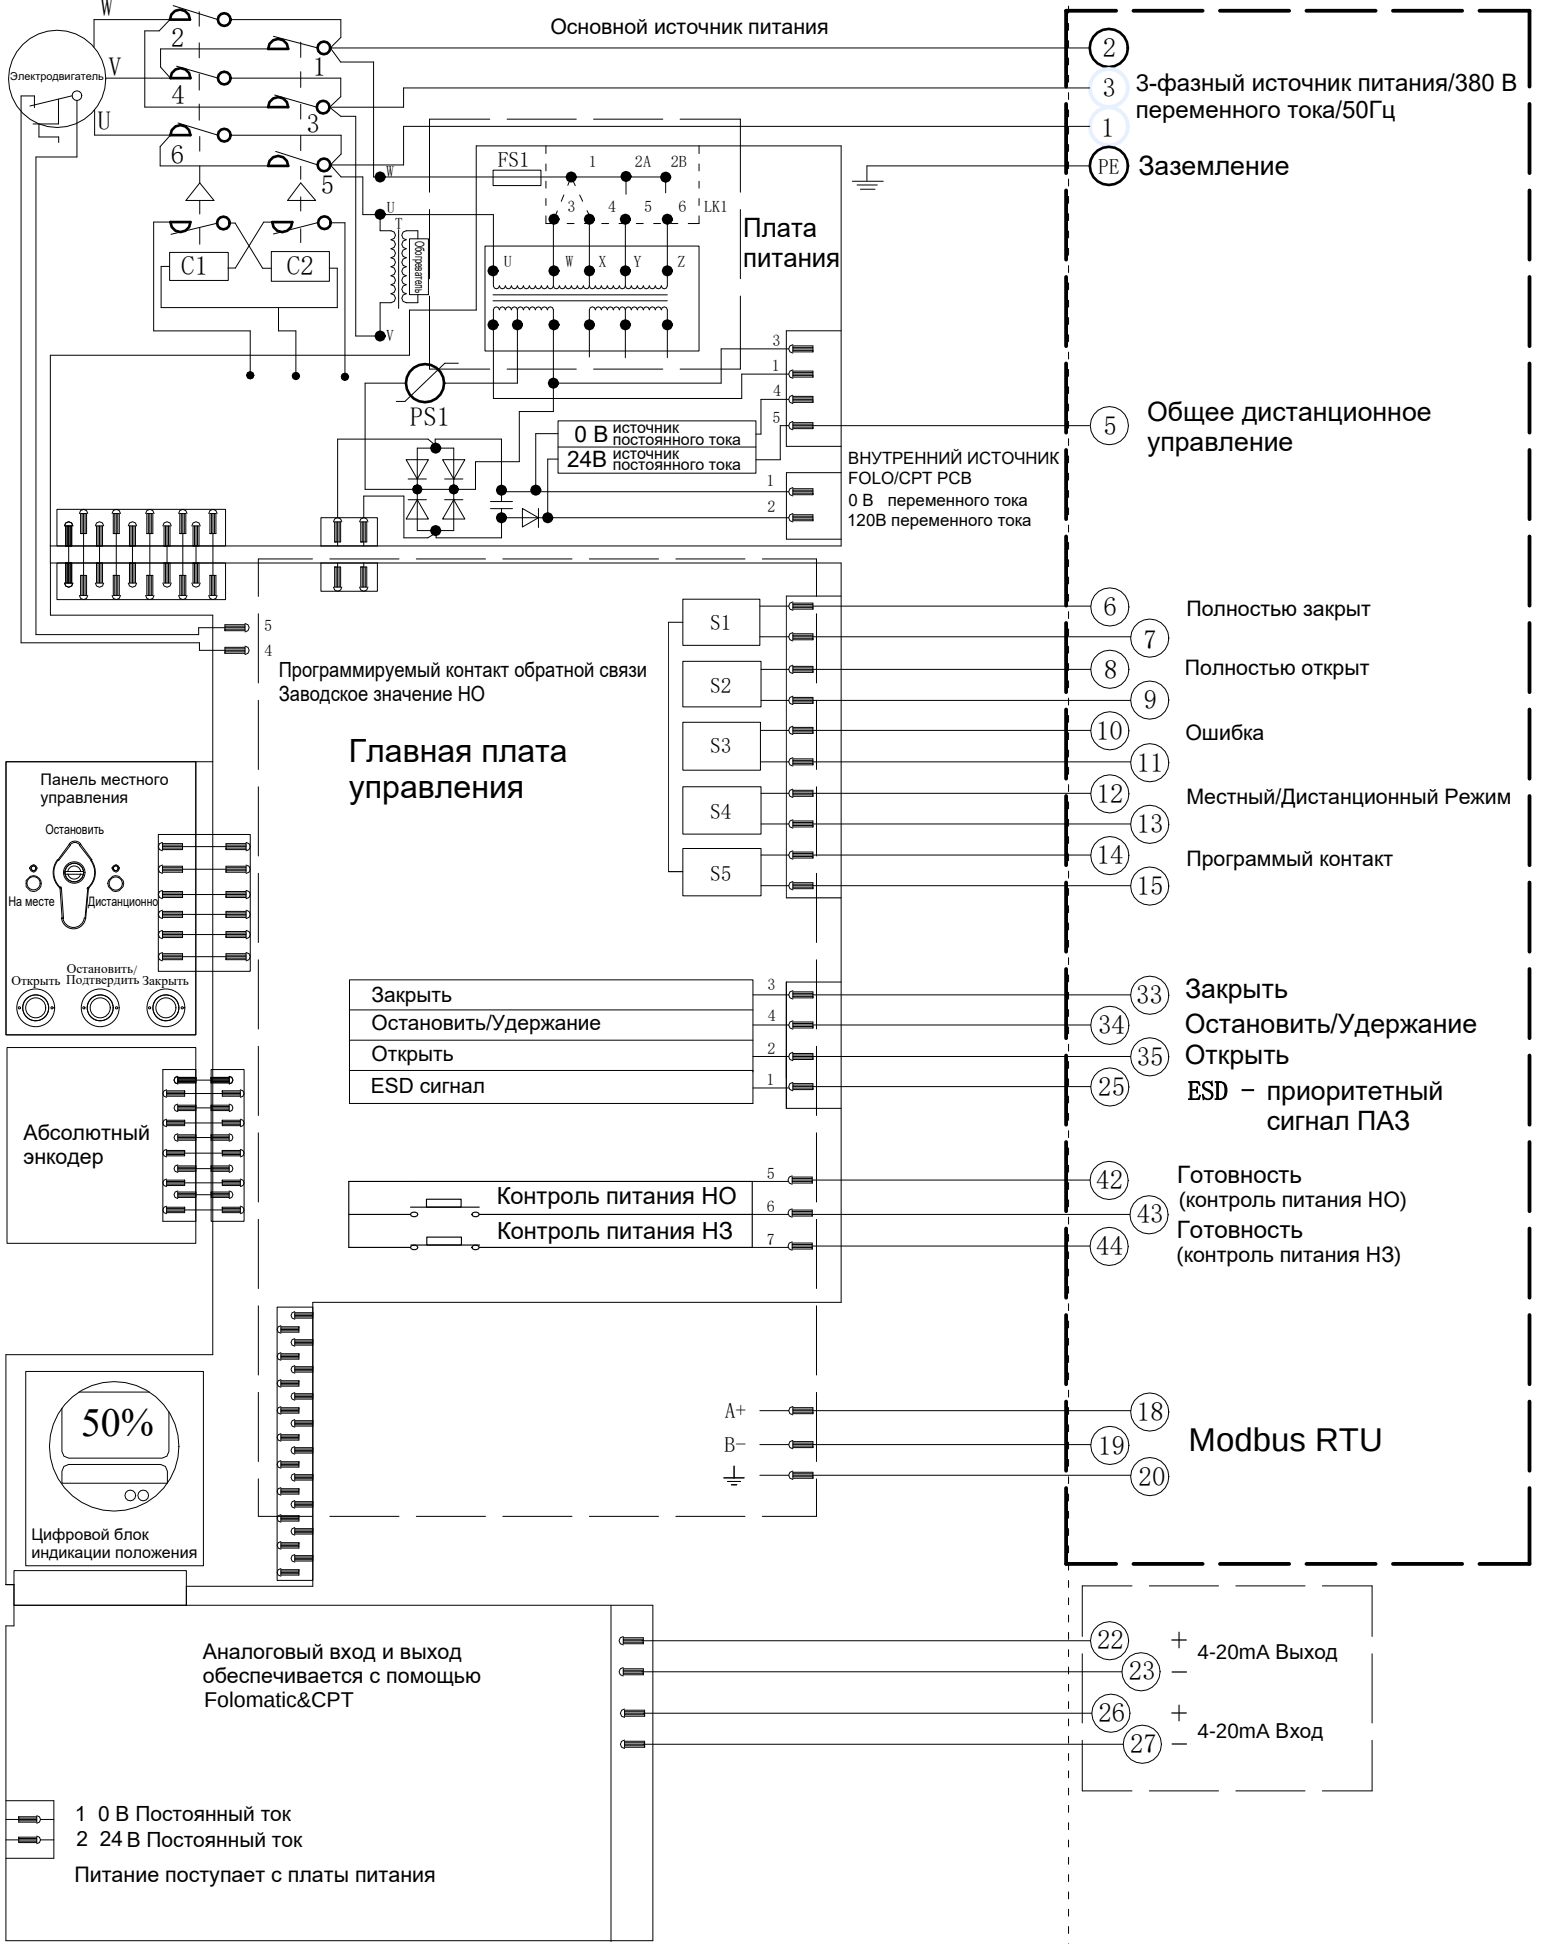

Электрическая схема  
№6-380-24-6-MR-1  
Серия VADM

# Схема подключения VADM(380В, 4-20 + Modbus RTU)

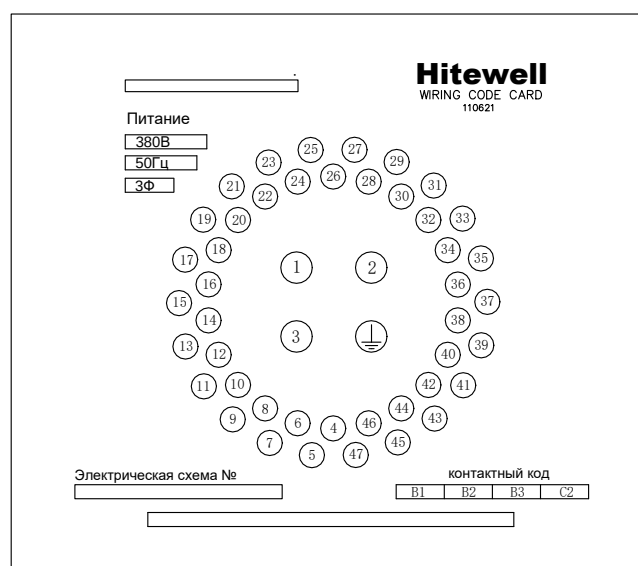

| Внутри привода                 | Клеммная колодка |
|--------------------------------|------------------|
| 380 В переменного тока 50 Гц   | ①                |
|                                | ②                |
|                                | ③                |
|                                | ⊥                |
| ESD сигнал                     | ②5               |
| Общее дистанционное управление | ⑤                |
| Закреть                        | ③3               |
| Открыть                        | ③5               |
| Удержание/Остановить           | ③4               |
| Контроль питания НО            | ④2               |
| Контроль питания НЗ            | ④3               |
| Внутри привода                 | ④4               |
| + 4-20mA Выход                 | ②2               |
| - 4-20mA Выход                 | ②3               |
| + 4-20mA Вход                  | ②6               |
| - 4-20mA Вход                  | ②7               |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑥                |
|                                | ⑦                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑧                |
|                                | ⑨                |
| Ошибка (S3)                    | ⑩                |
|                                | ⑪                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑫                |
|                                | ⑬                |
| Программируемый контакт (S5)   | ⑭                |
|                                | ⑮                |
| A+ Modbus RTU                  | ⑮                |
| B-                             | ⑮                |
| ⊥                              | ⑮                |

**Hitewell**

№ 6-380-24-6-MR-1