



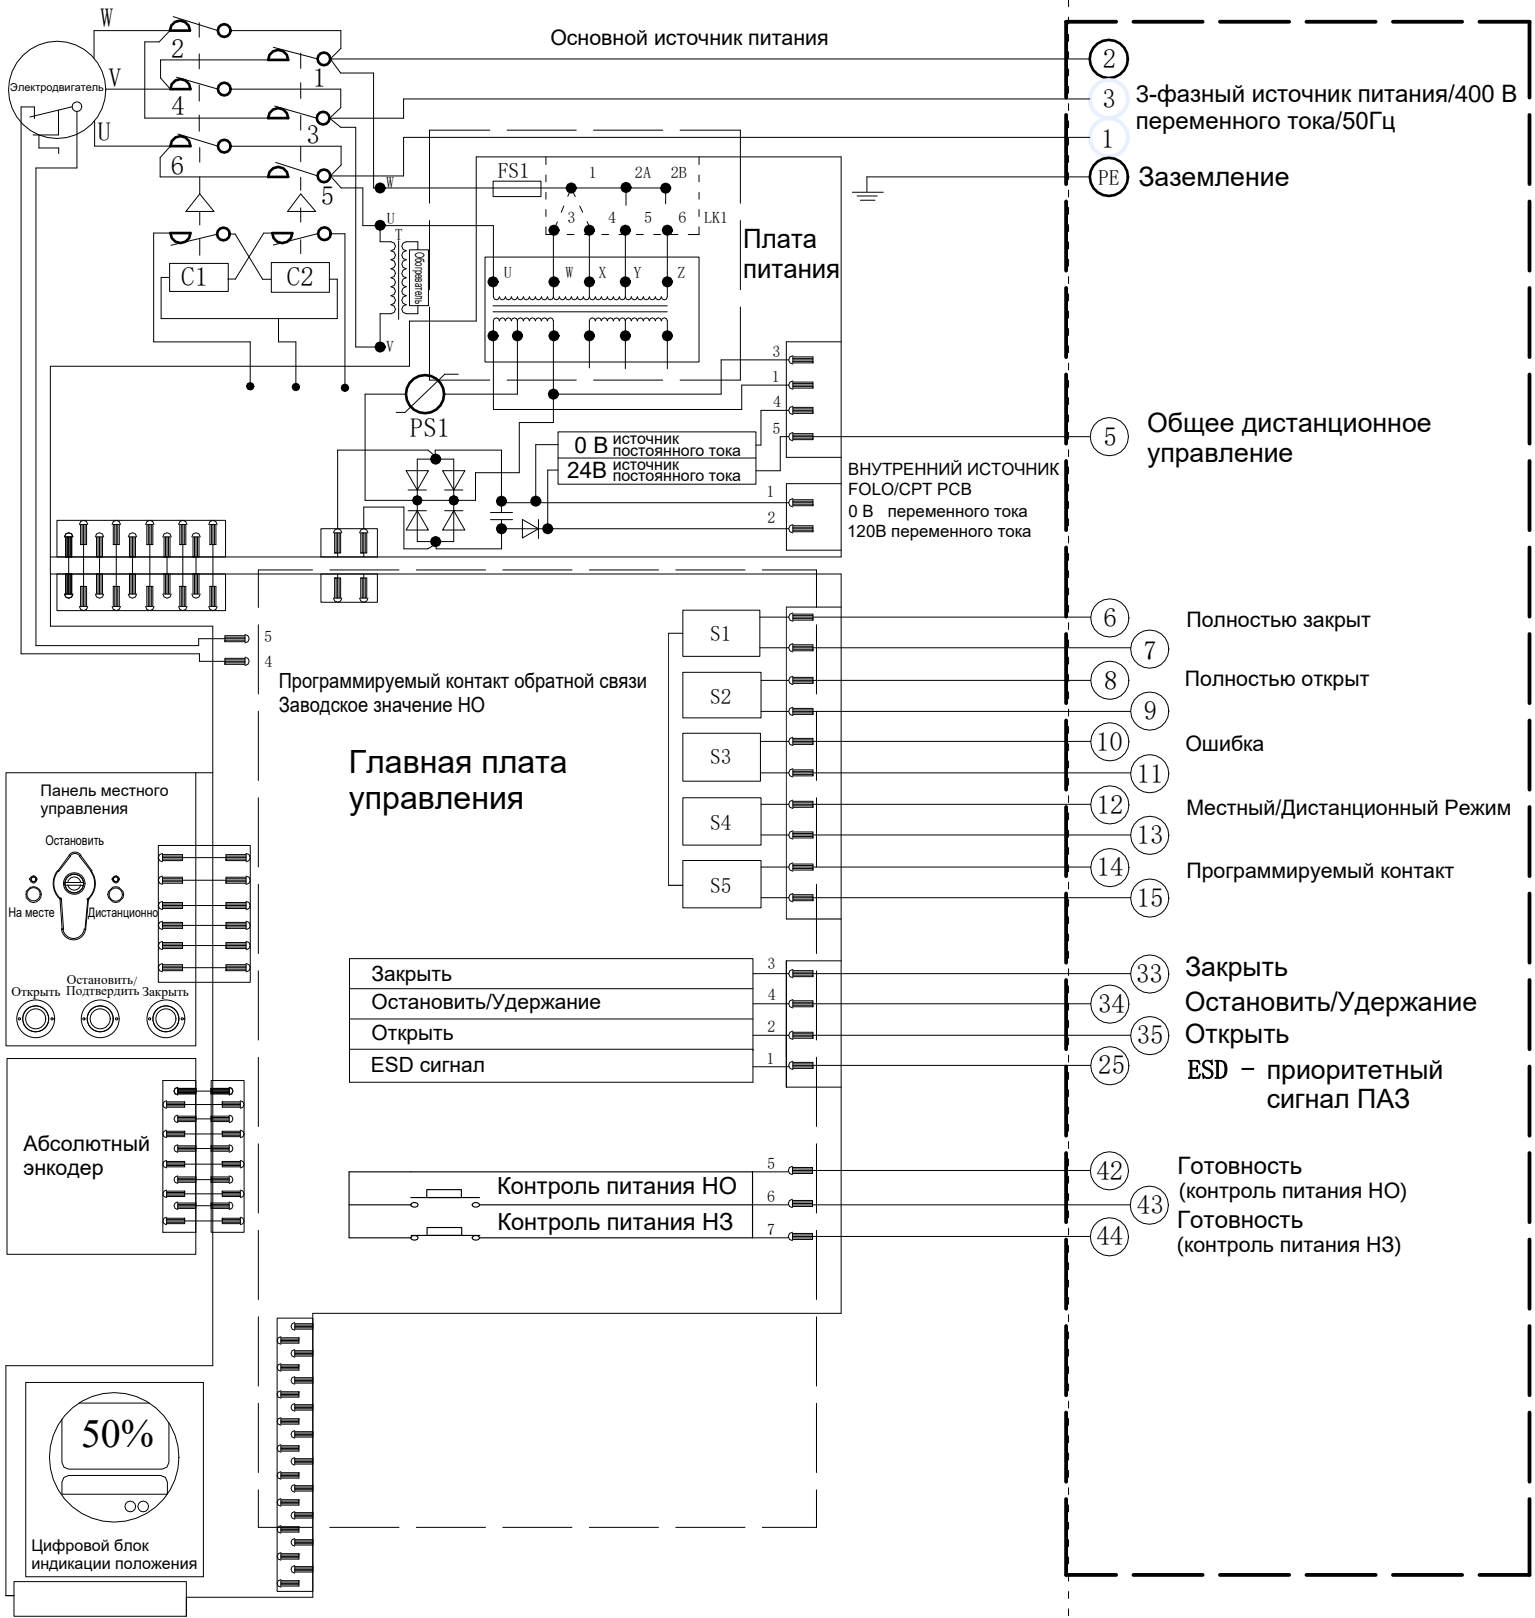

Электрическая схема
№6-400-24-6-N-0
Серия VADM

Схема подключения VADM (400В)

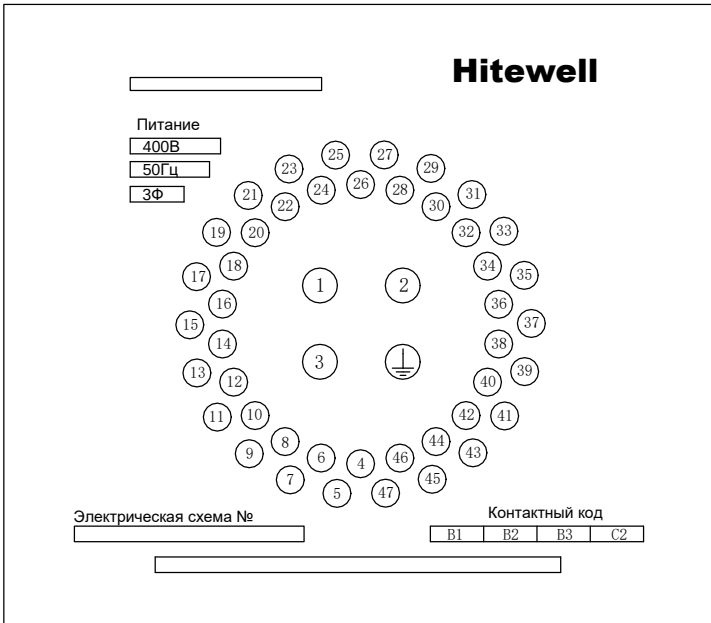

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц

	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Закреть	33
Открыть	35
Удержание/Остановить	34
Контроль питания НО	42
Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
Программируемый контакт(S5)	14
	15