



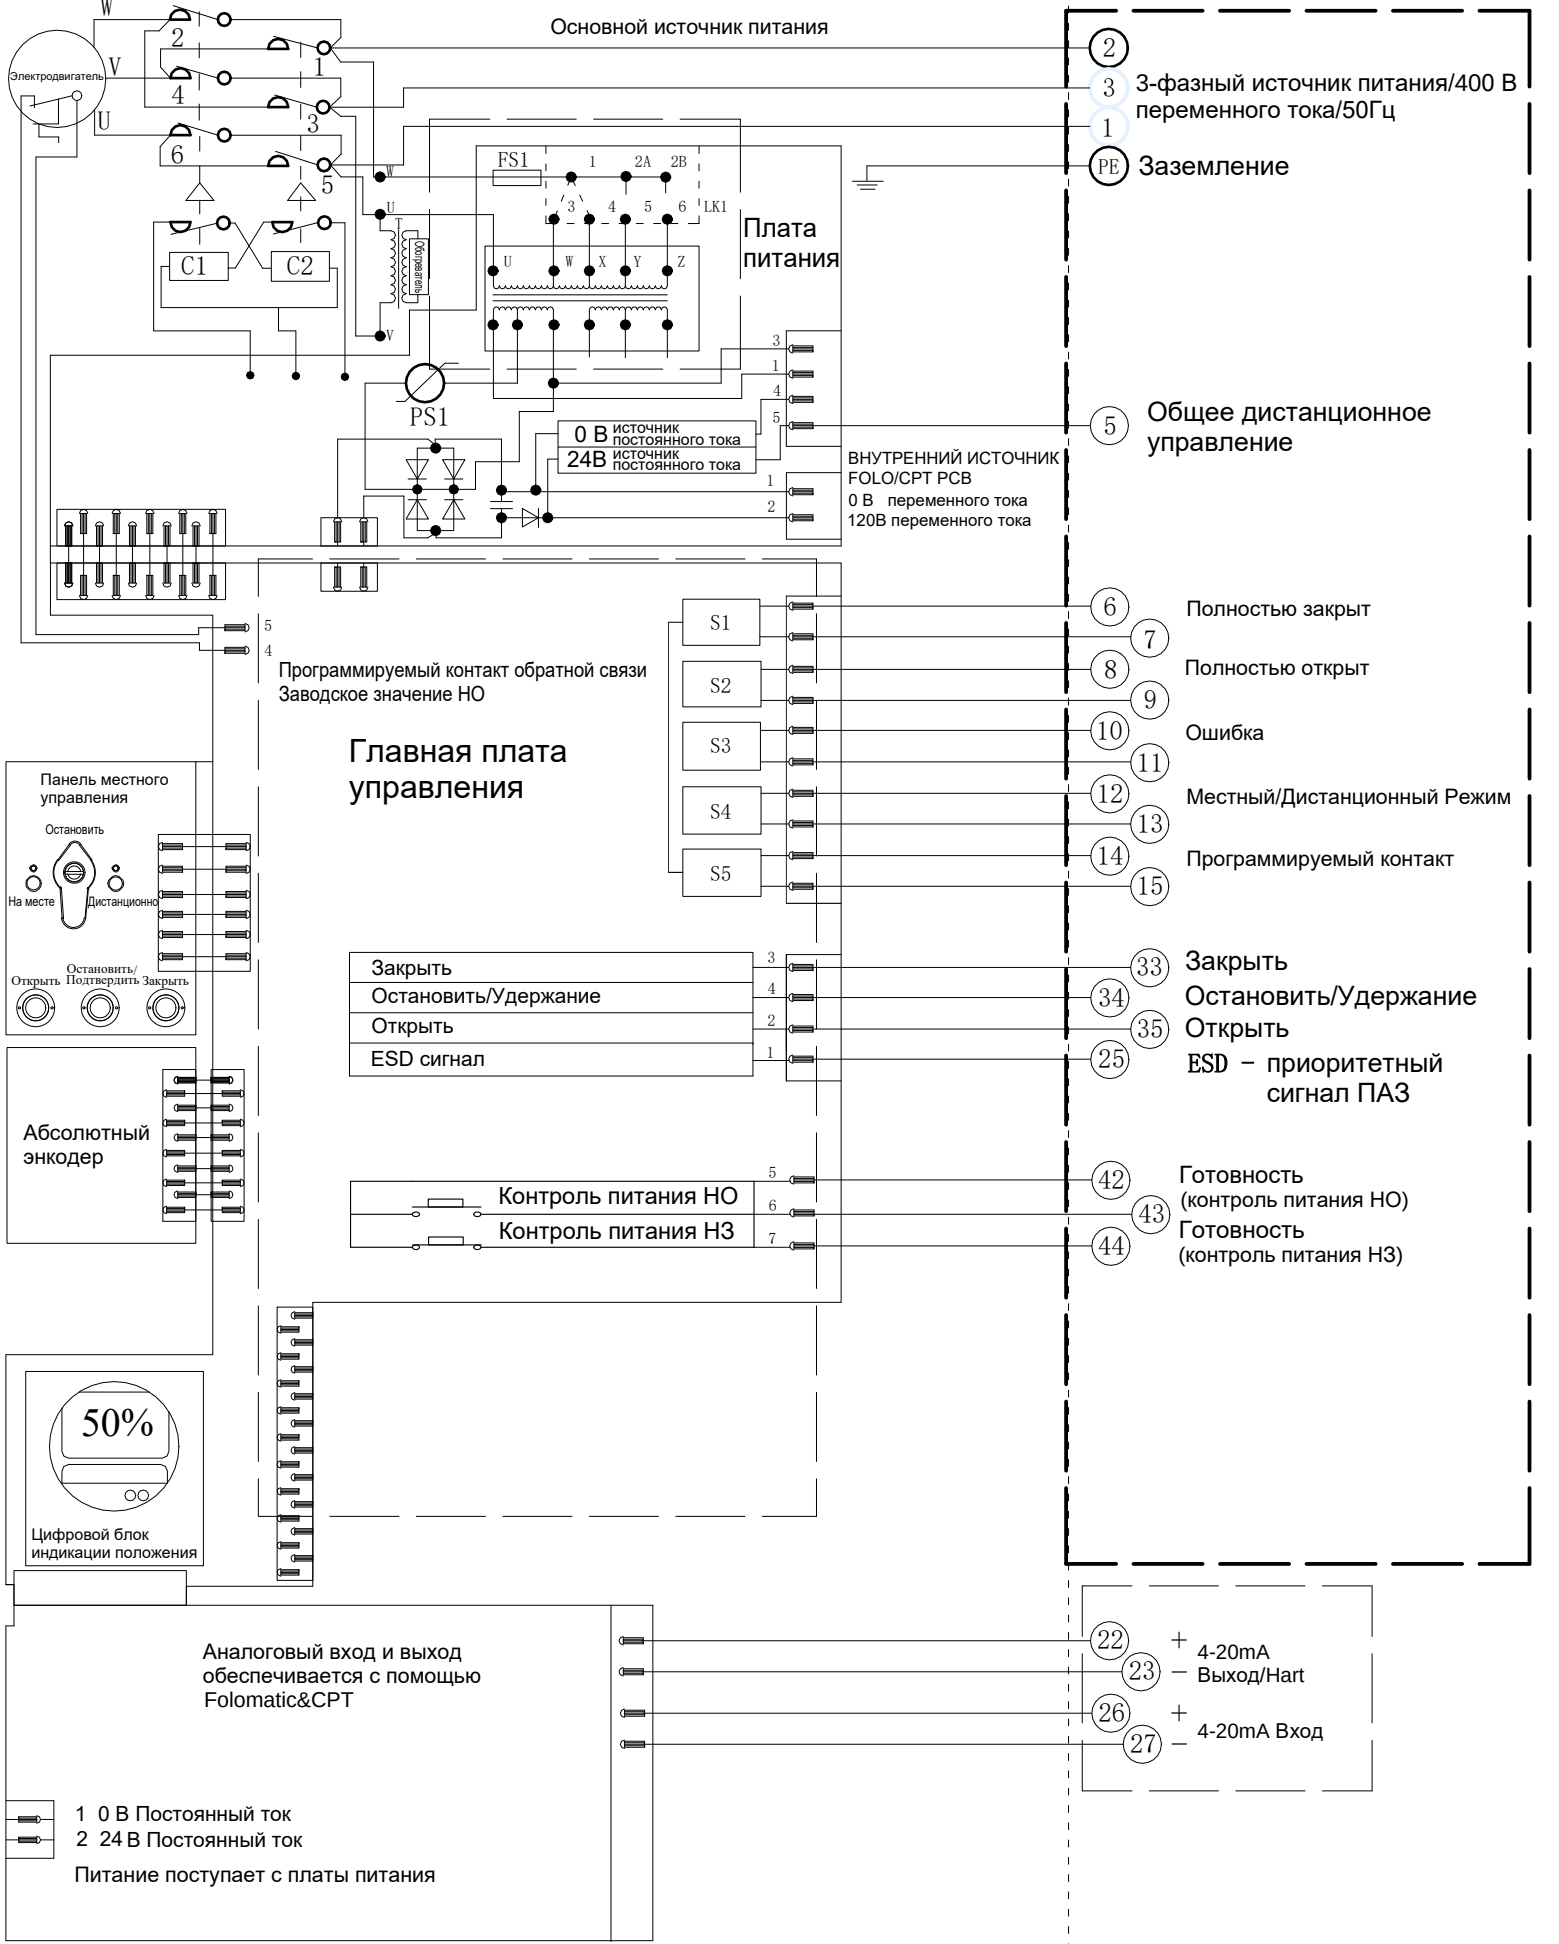

Электрическая схема
№6-400-24-6-HR-1
Серия VADM

Схема подключения VADM(400B, 4-20 + Hart)

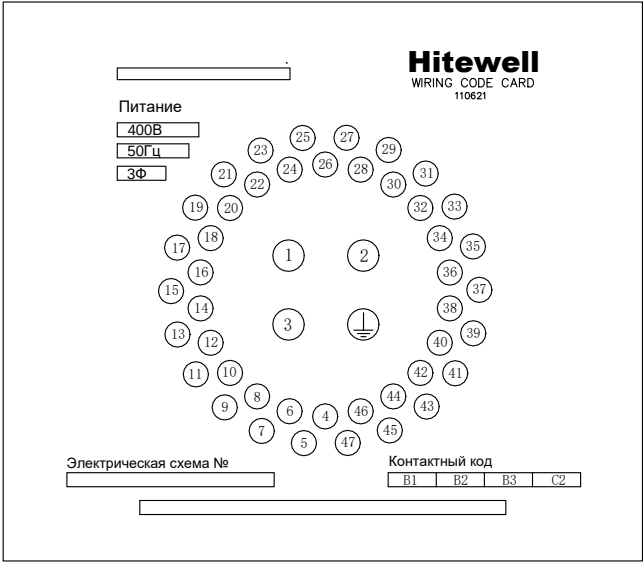

Внутри привода	Клеммная колодка
400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход/Hart	②2
- 4-20mA Выход/Hart	②3
+ 4-20mA Вход	②6
- 4-20mA Вход	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮