



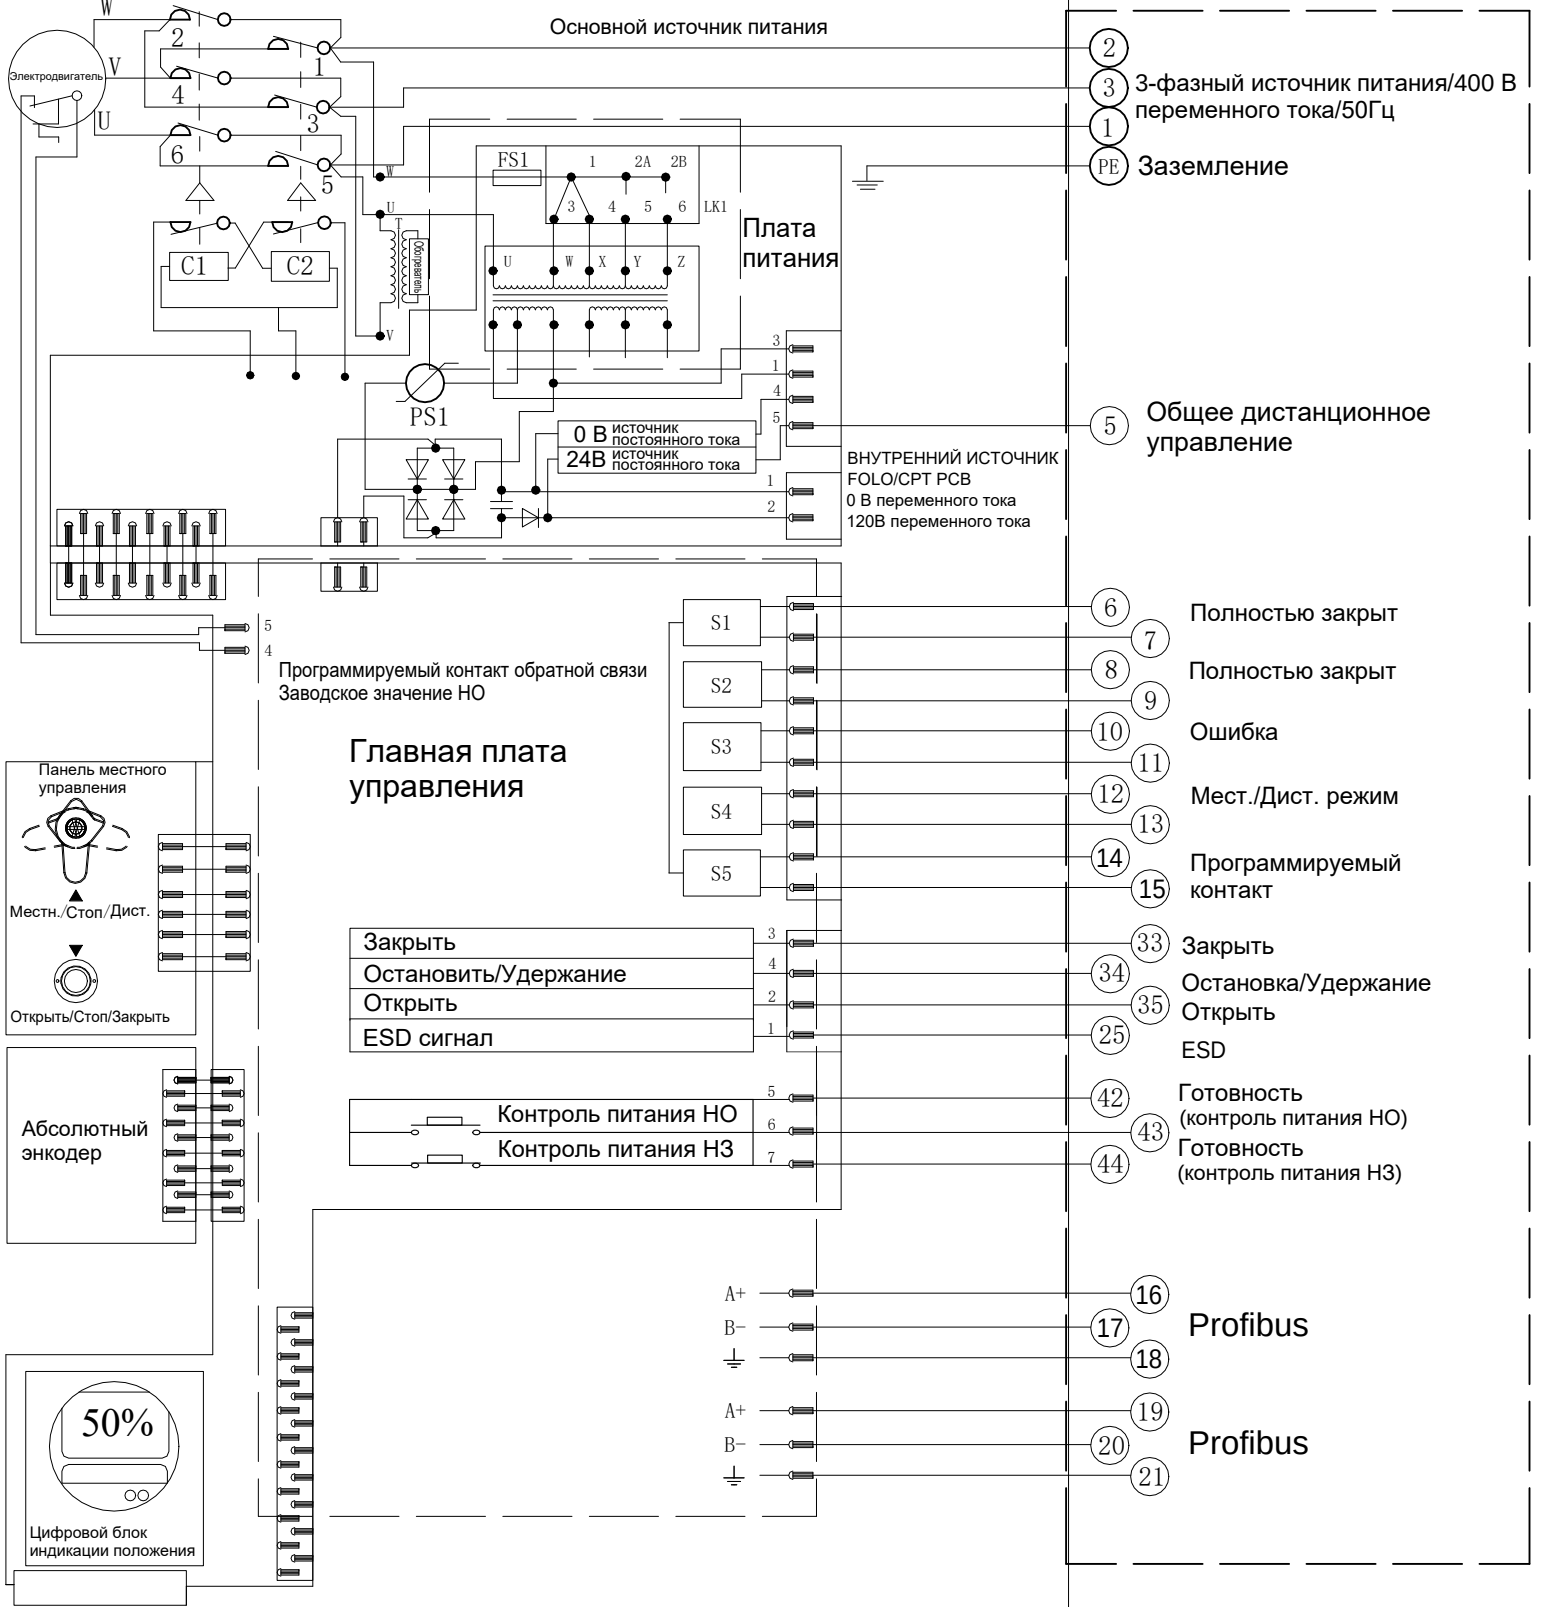

Электрическая схема
№6-400-24-6-PR2-0
Серия VADM

Схема подключения VADM(400В + Profibus)

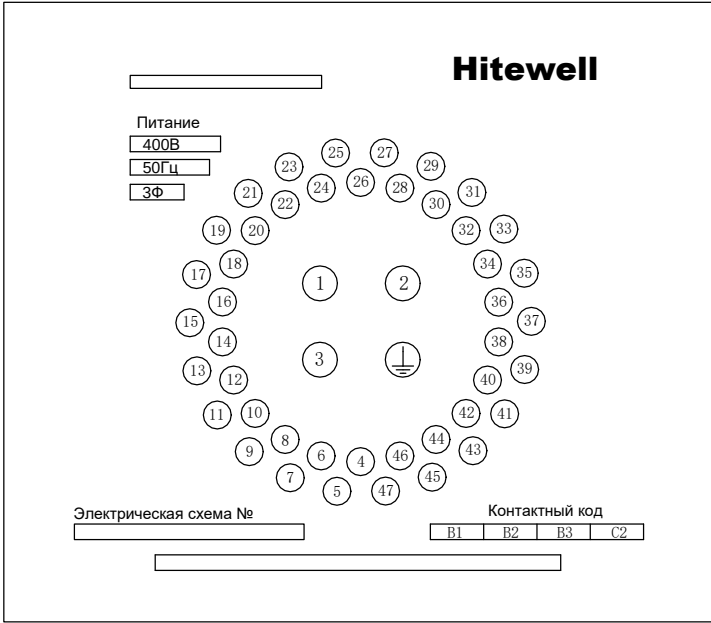

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц		①
		②
		③
		⏏
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
☐ Закрыть		③3
☐ Открыть		③5
☐ Удержание/Остановить		③4
		④2
☐ Контроль питания НО		④3
☐ Контроль питания НЗ		④4
Внутри привода		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬
		⑭
Программируемый контакт (S5)		⑮
A+ Profibus		⑮
B-		⑮
⏏		⑮
		⑮
A+ Profibus		⑮
B-		⑮
⏏		⑮
		⑮