


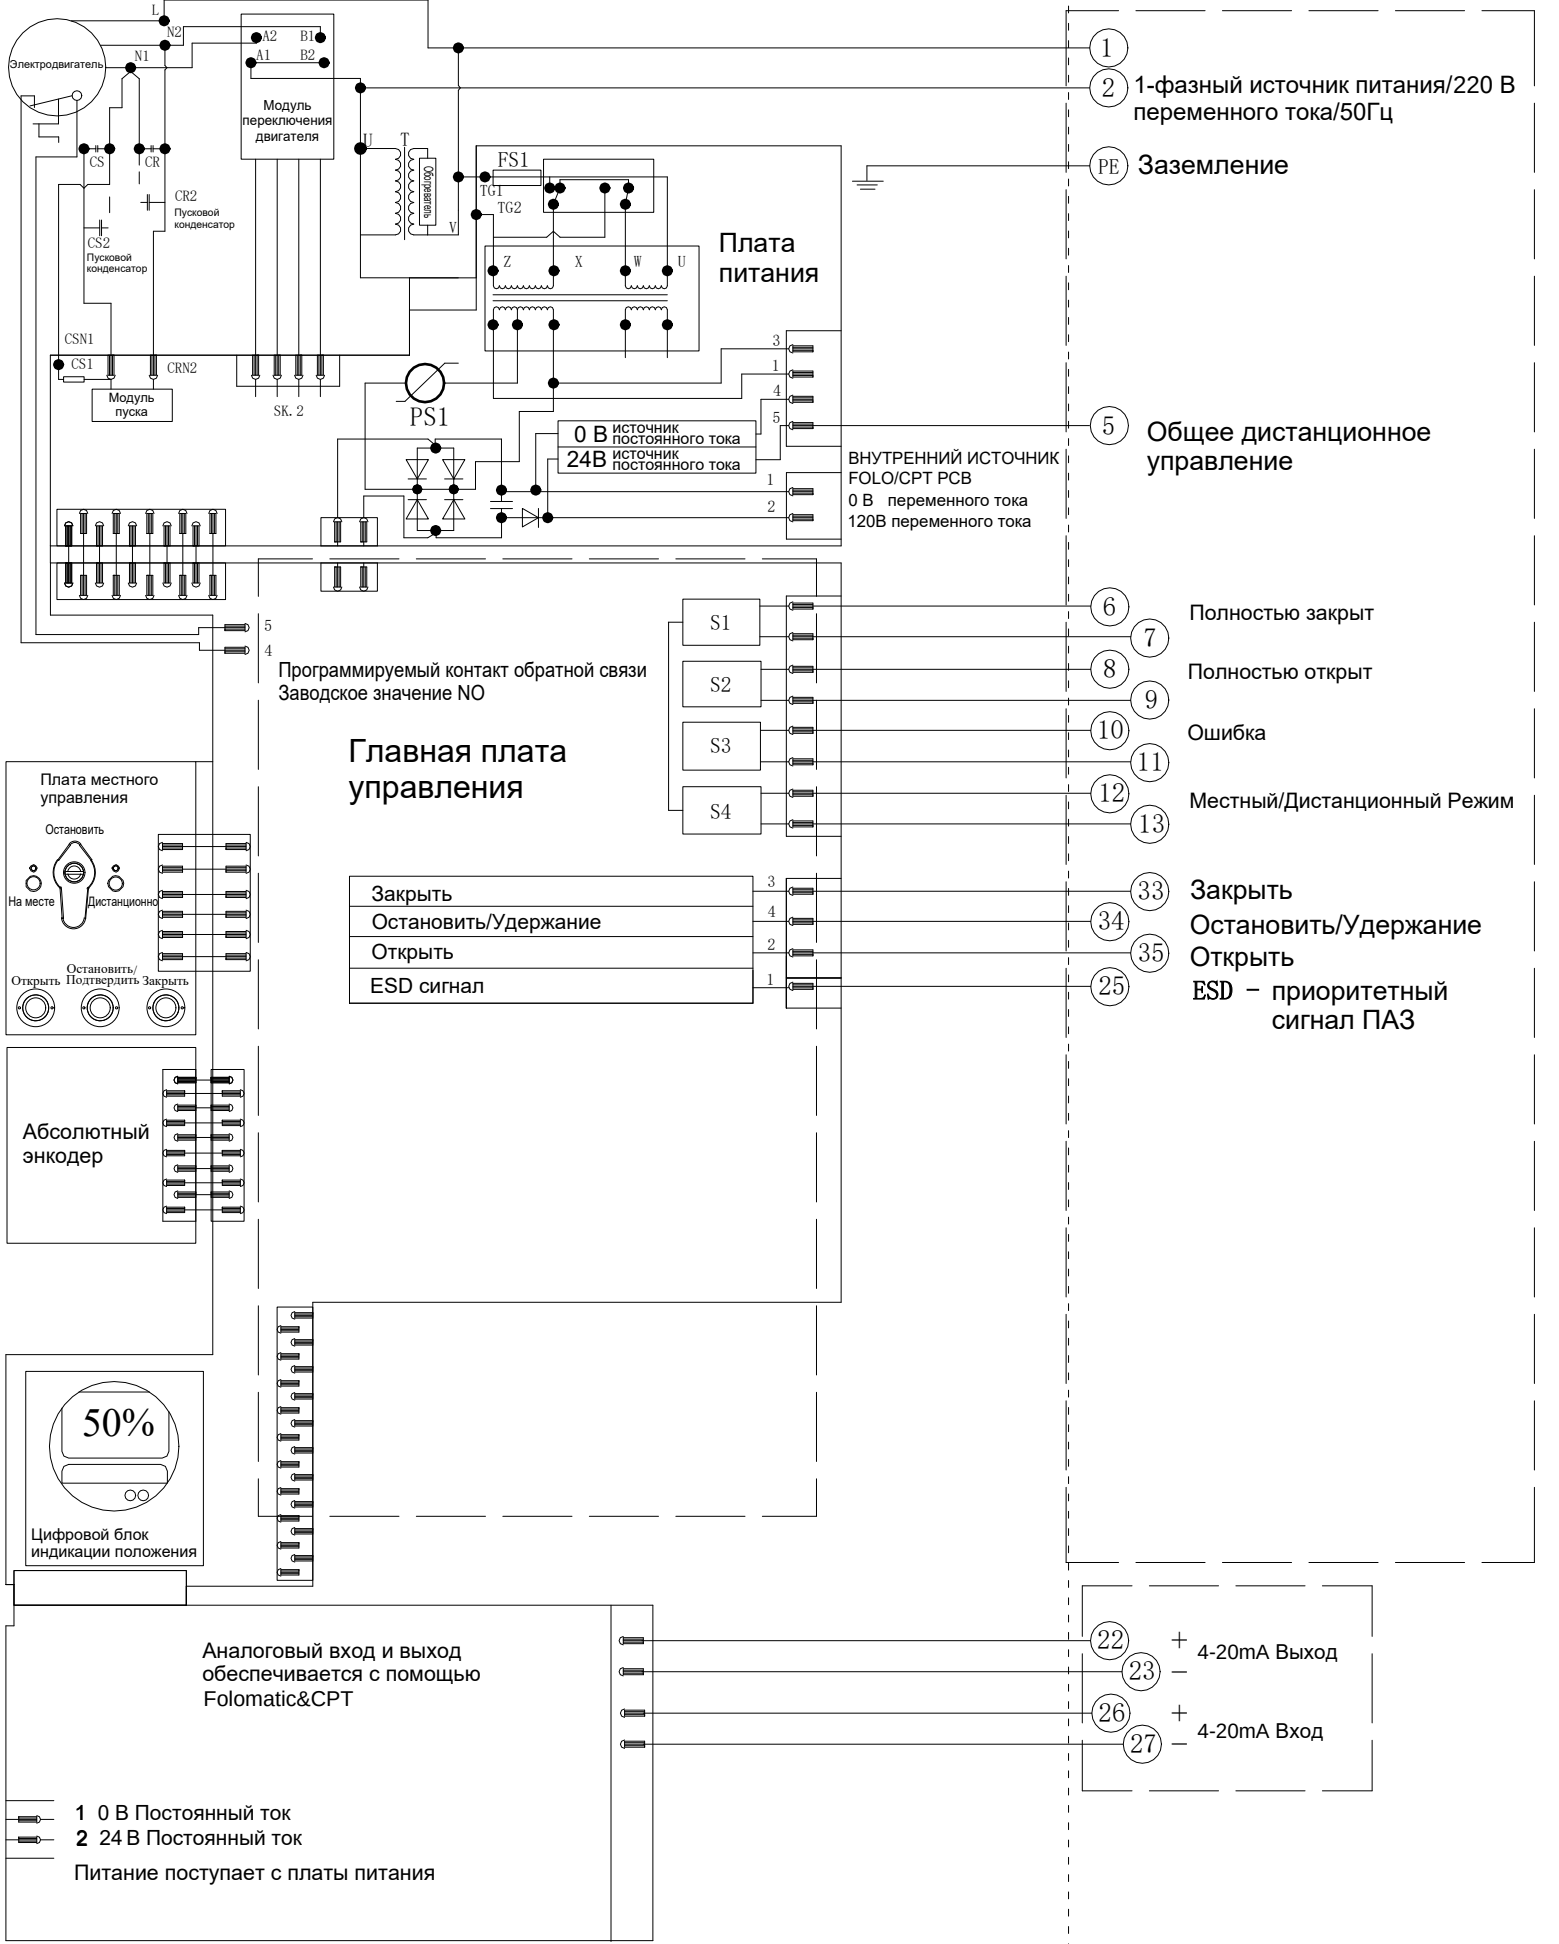


Схема подключения VADQ 040-080 (220В 4-20)

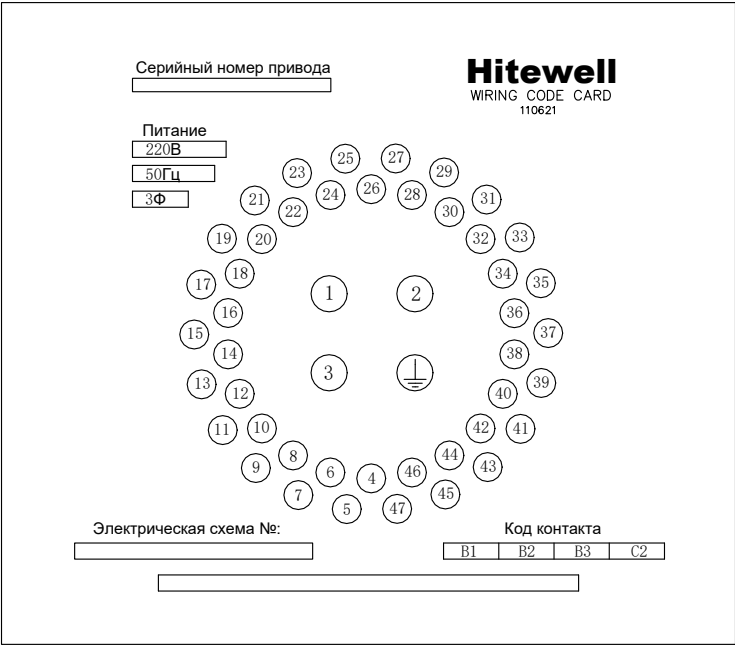

Внутри привода	Клеммная коробка
220В 50Гц	①
	②
ESD	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
4-20mA Выход	⑫2
	⑫3
4-20mA Вход	⑫6
	⑫7