



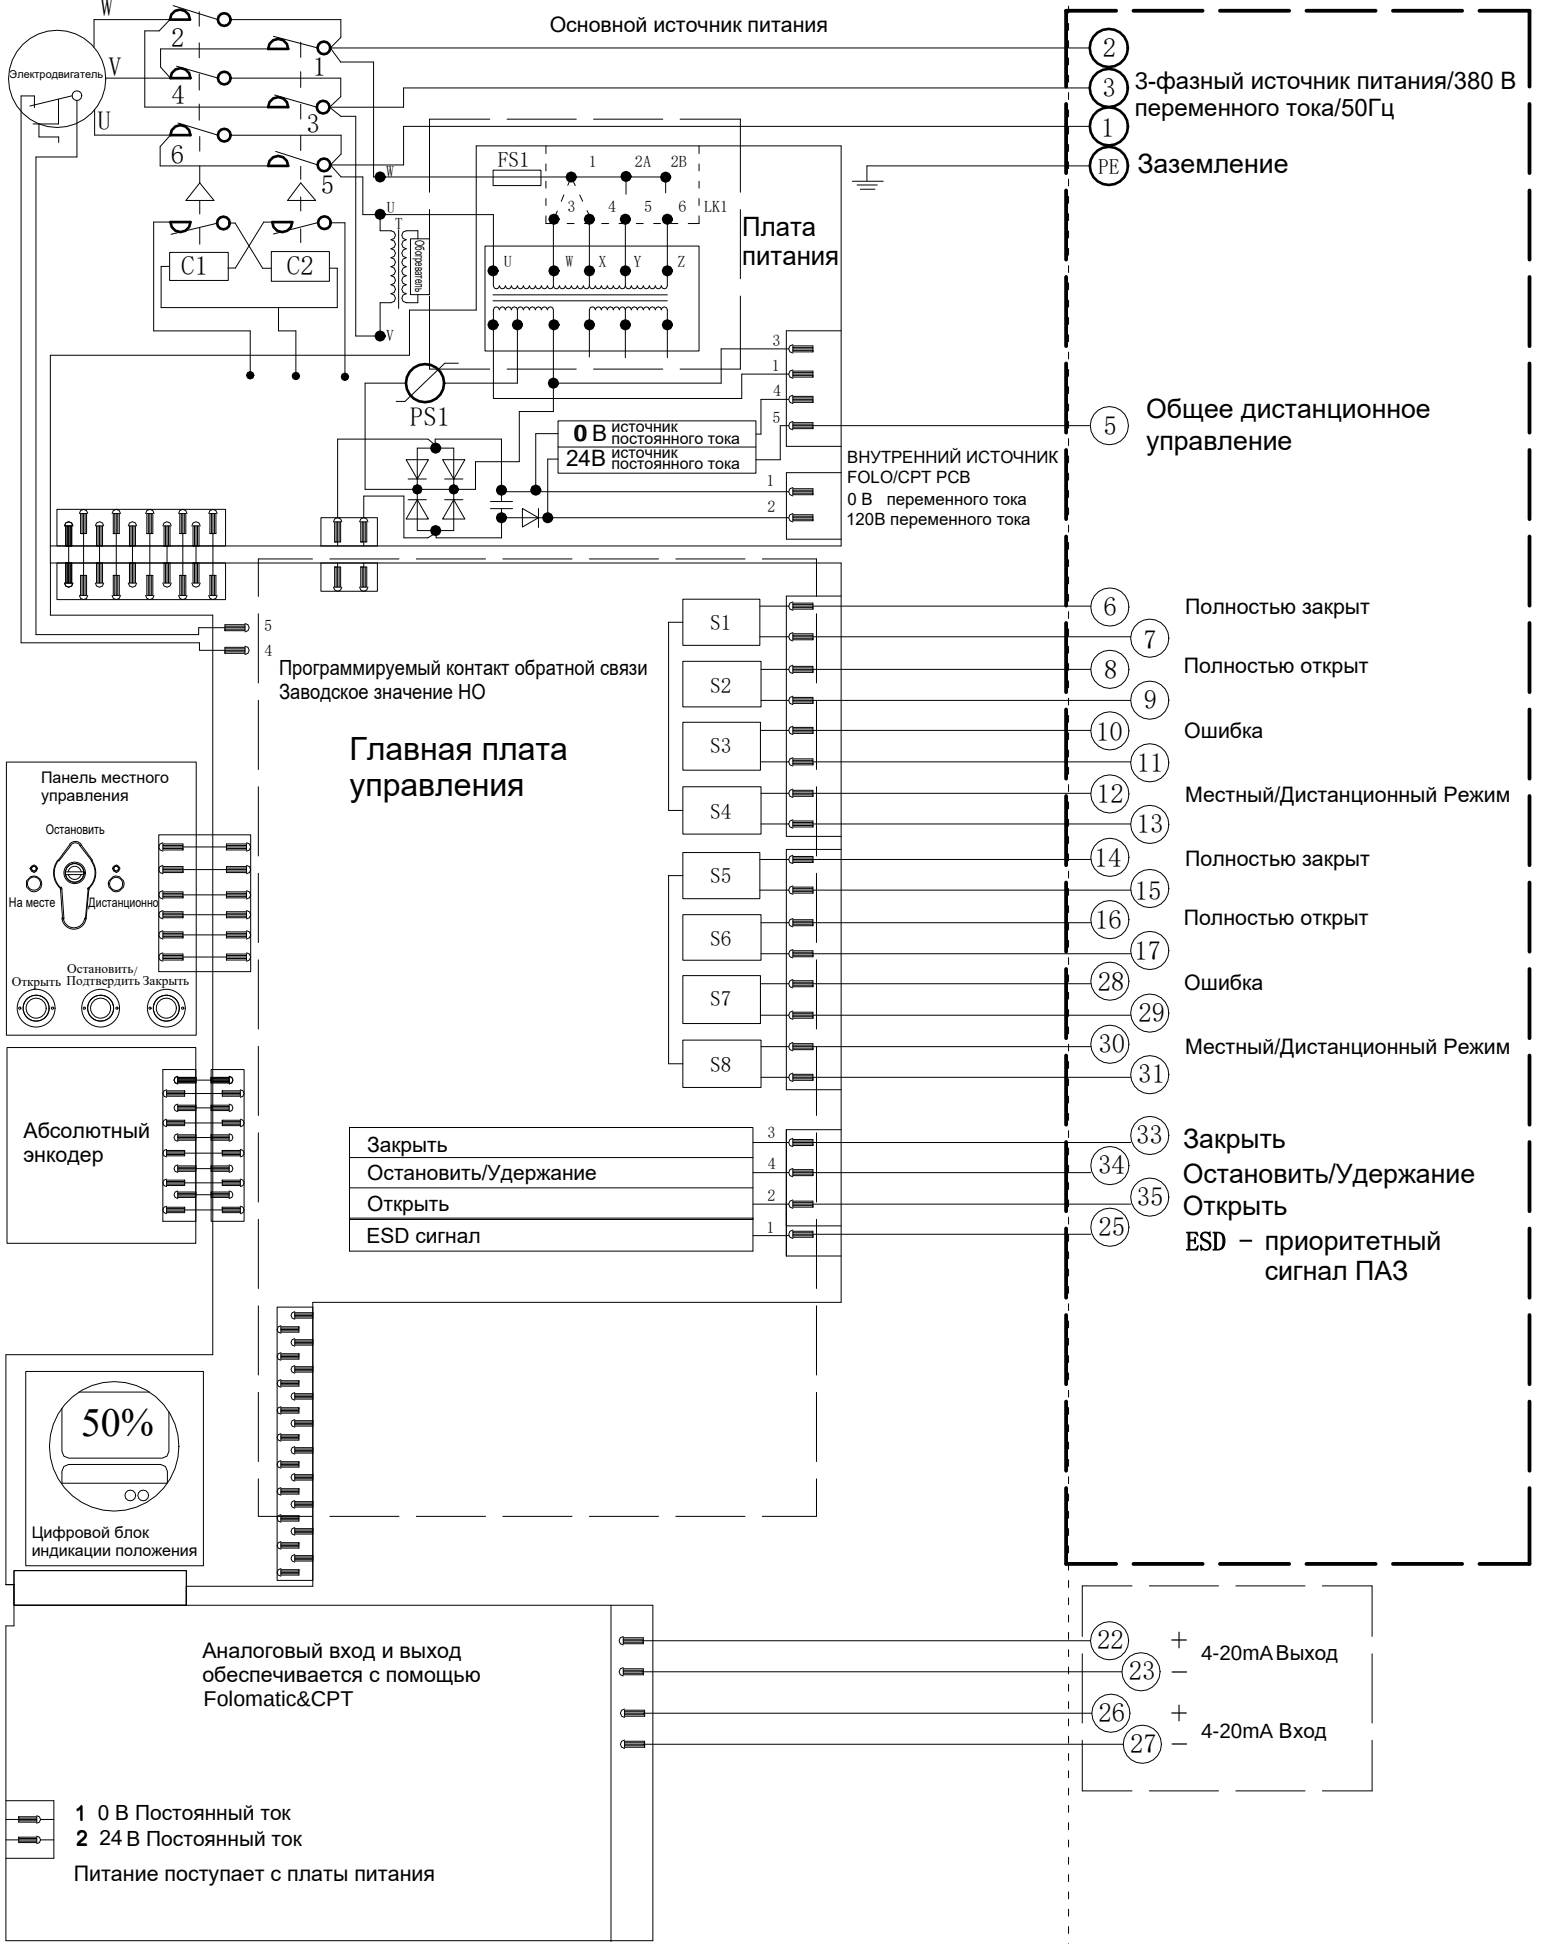

Электрическая схема
№3-380-24-4-N-1
Серия VADQ040/060/080

Схема подключения VADQ040-080(380В, 4-20)

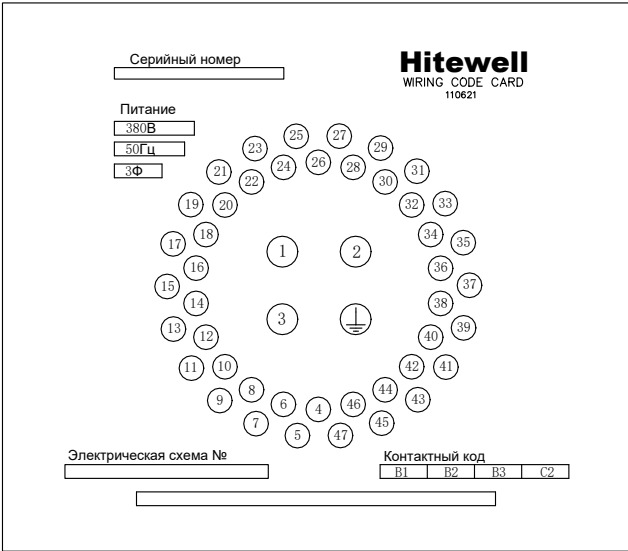

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD	⊕
Общее дистанционное управление	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S6)	⑯
	⑰
Ошибка (S7)	⑳
	㉑
Местный/Дистанционный (S8)	㉒
	㉓
+ 4-20mA Выход	㉔
- 4-20mA Выход	㉕
+ 4-20mA Вход	㉖
- 4-20mA Вход	㉗