



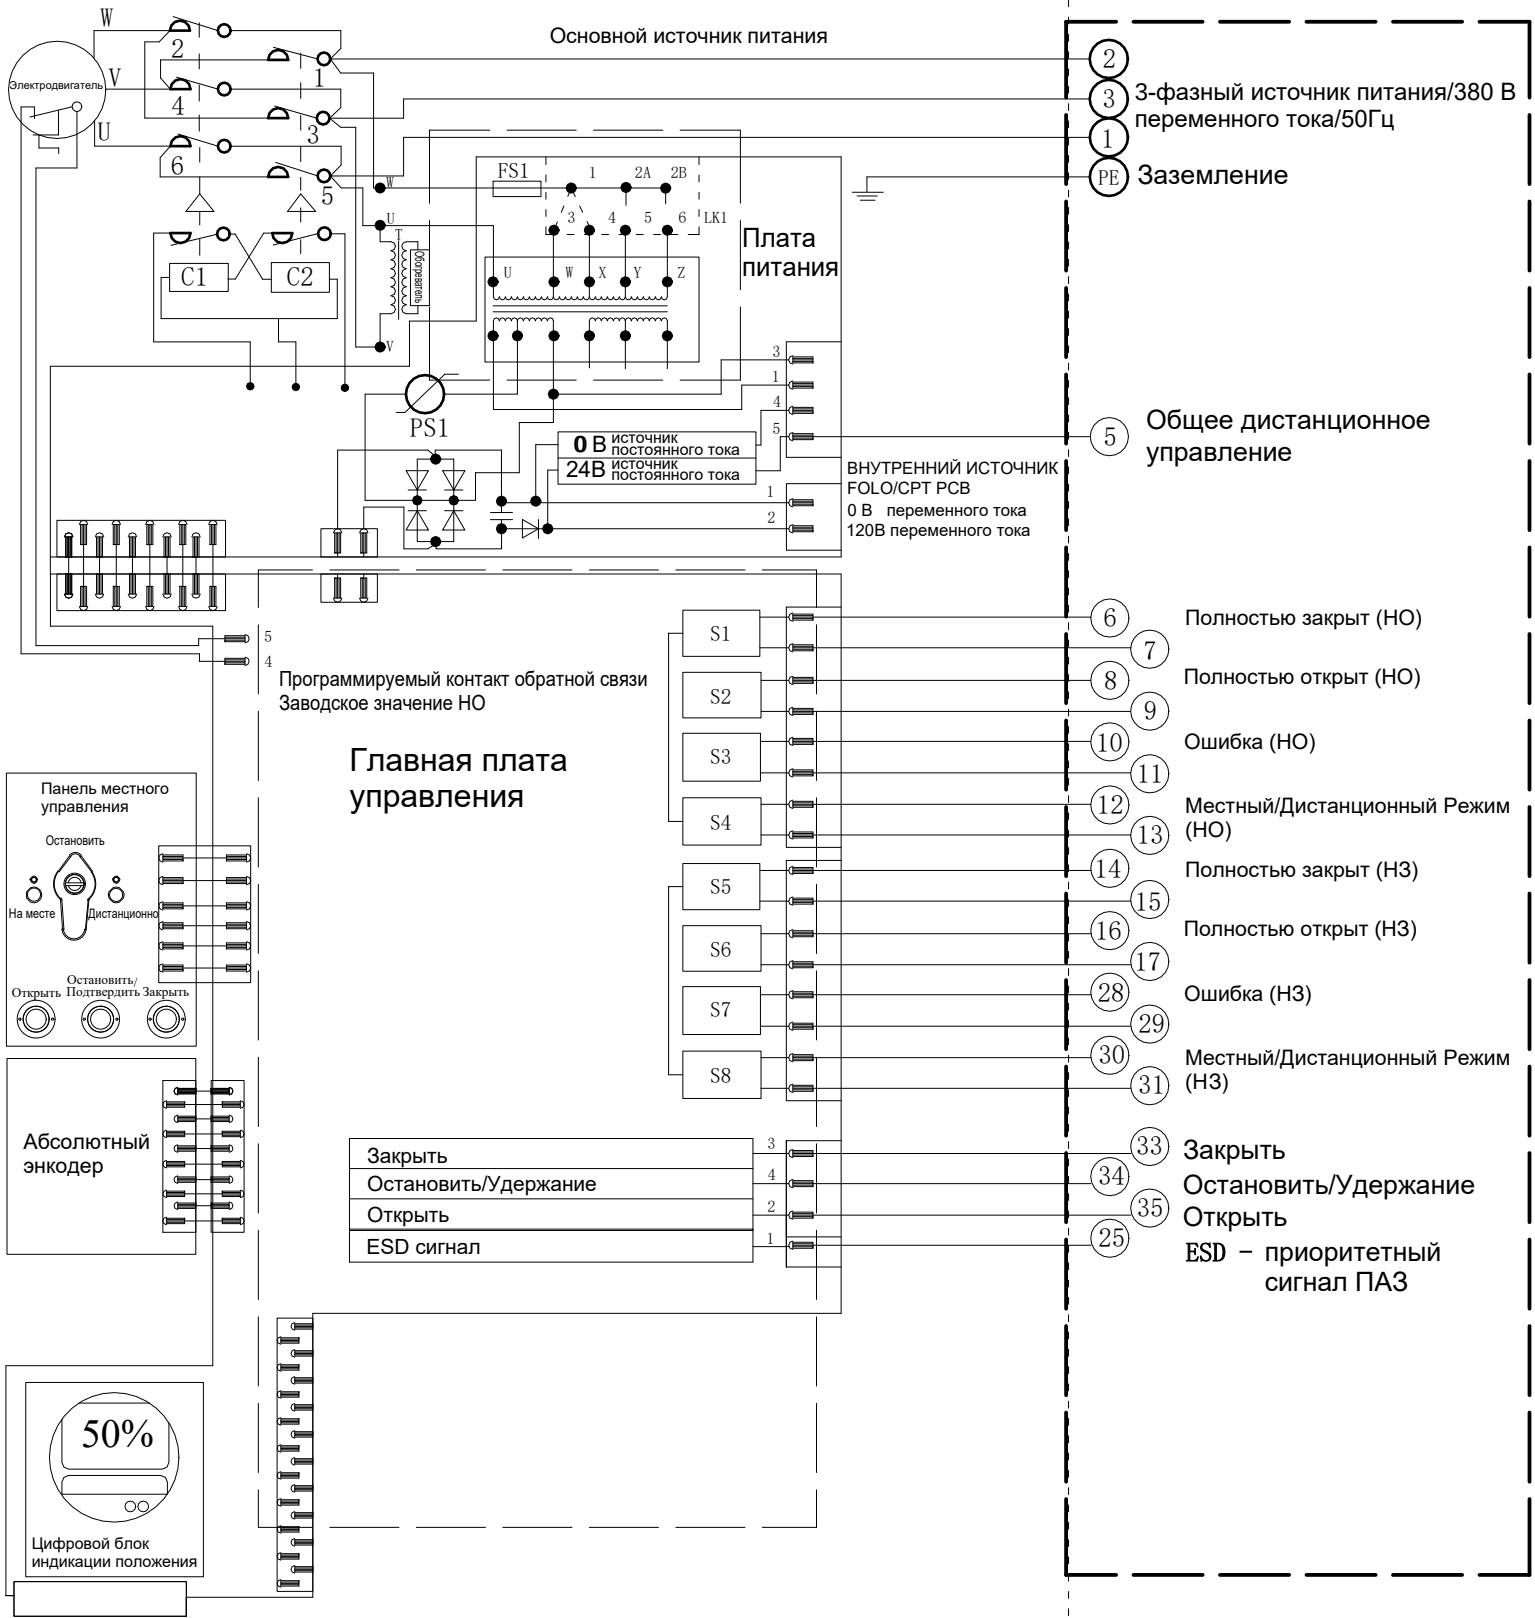

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт (НО)
- 7 Полностью открыт (НО)
- 8 Полностью открыт (НО)
- 9 Ошибка (НО)
- 10 Местный/Дистанционный Режим (НО)
- 11 Полностью закрыт (НЗ)
- 12 Полностью открыт (НЗ)
- 13 Ошибка (НЗ)
- 14 Местный/Дистанционный Режим (НЗ)
- 15 Закреть
- 16 Остановить/Удержание
- 17 Открыть
- 18 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема
№3-380-24-8-N-0
Серия VADQ040/060/080

Схема подключения VADQ 040-080 (380В AC)

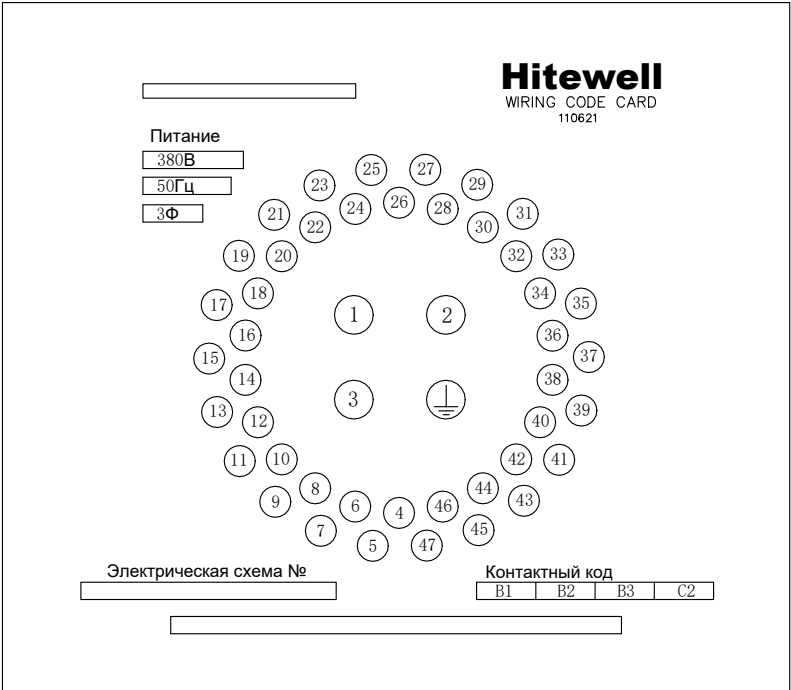

Внутри привода	Клеммная колодка
380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⊕
Общий	⑤
Закрыть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
Полностью закрыт (НО) (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (НО) (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (НО) (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (НО) (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (НЗ) (S5)	⑭
	⑮
Полностью открыт (НЗ) (S6)	⑯
	⑰
Ошибка (НЗ) (S7)	⑳
	㉑
Местный/Дистанционный (НЗ) (S8)	㉓
	㉔