


Схема подключения VADQ 040-080 (380В AC) + Modbus RTU

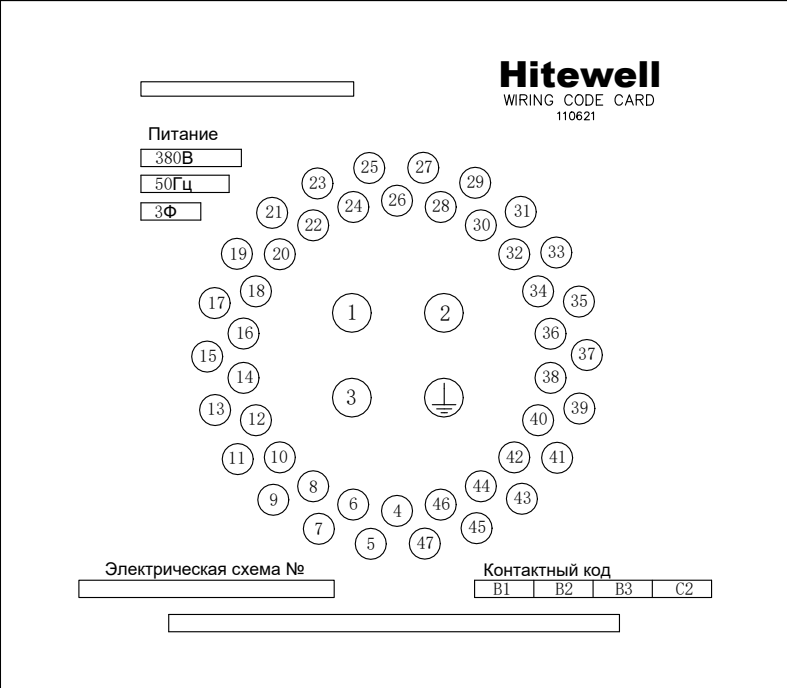

Внутри привода	Клеммная колодка
380В 50Гц	①
	②
	③
⏏ ESD	⏏
Общий	⑤
Закрыть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S6)	⑯
	⑰
Ошибка (S7)	⑳
	㉑
Местный/Дистанционный (S8)	㉒
	㉓
A+ Modbus RTU	⑲
B-	⑲
⏏	⑲
	㉔