


Схема подключения VADQ 040-080 (380В AC)

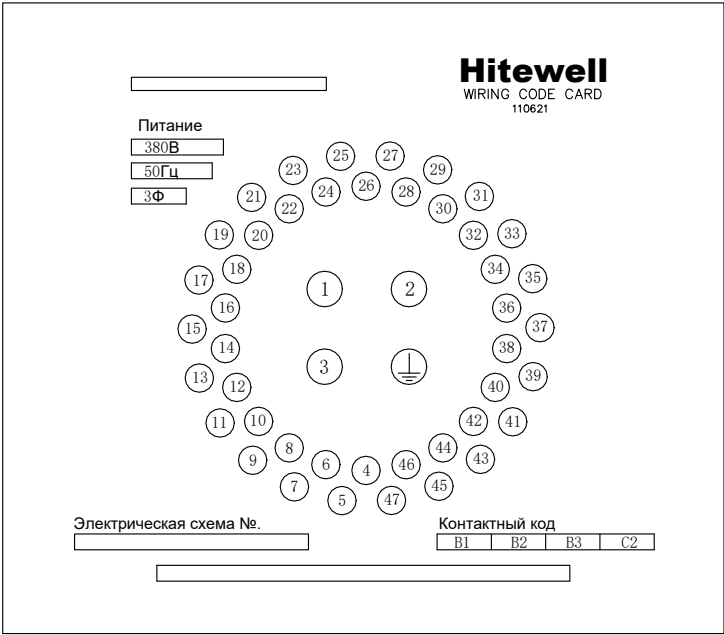

Внутри привода	Клеммная коробка
380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⊕
Общее дистанционное управление	②5
Закрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑫
+ 4-20mA Выход	⑫
- 4-20mA Выход	⑫
	⑫
+ 4-20mA Выход	⑫
- 4-20mA Выход	⑫