



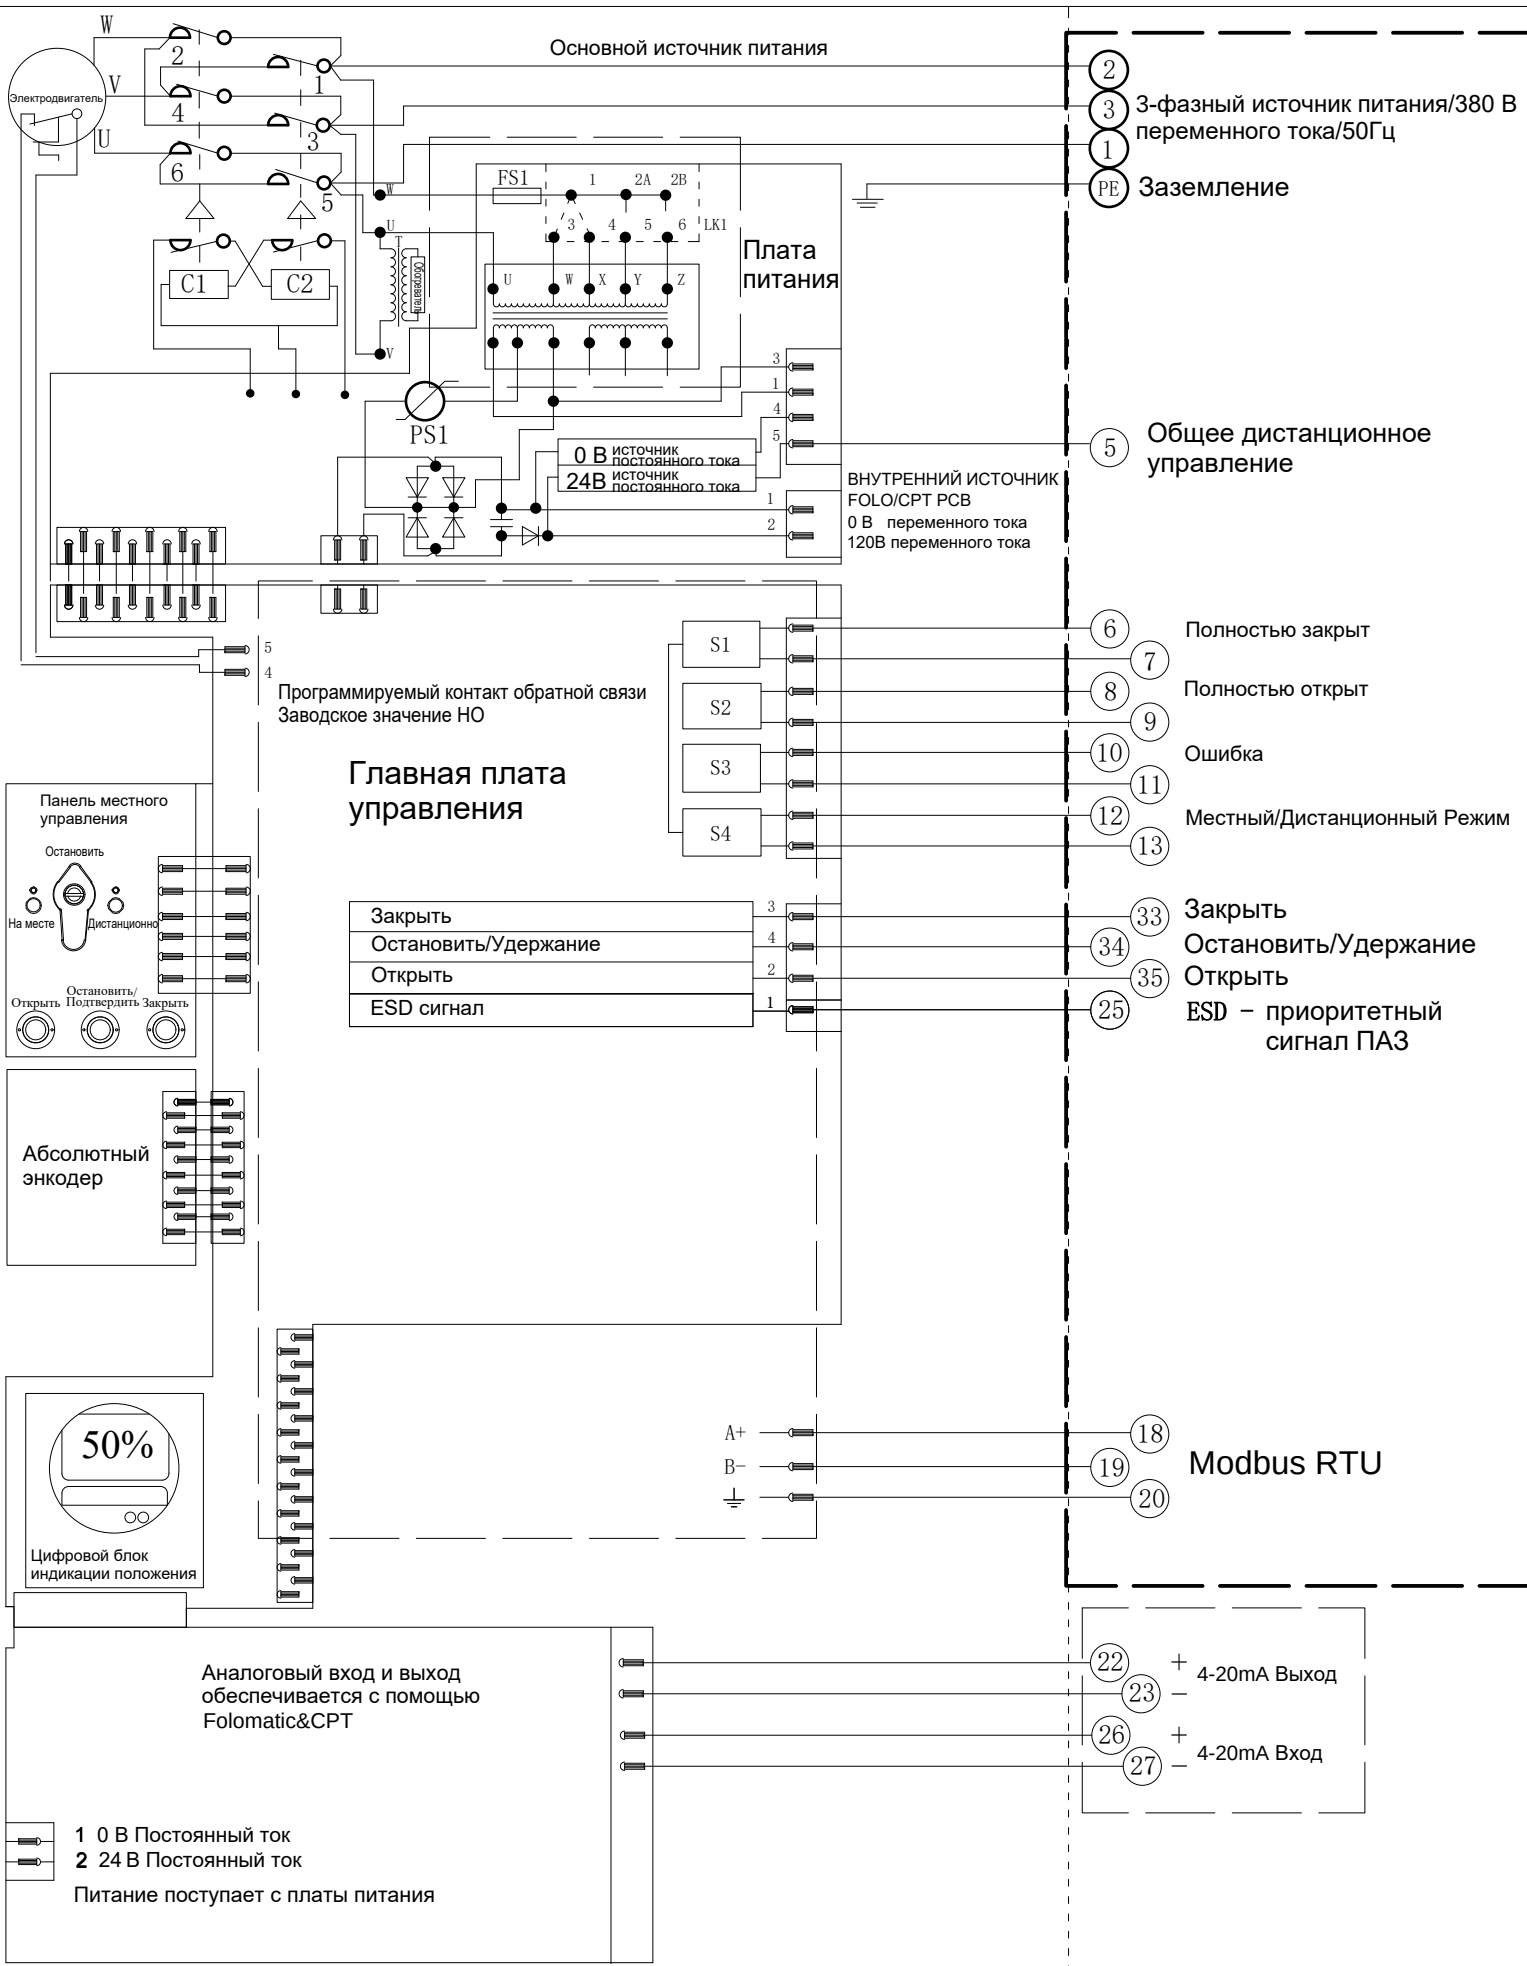

Электрическая схема
№3-380-24-4-MR-1
Серия VADQ040/060/080

Схема подключения VADQ 040-080 (380В AC) + Modbus RTU

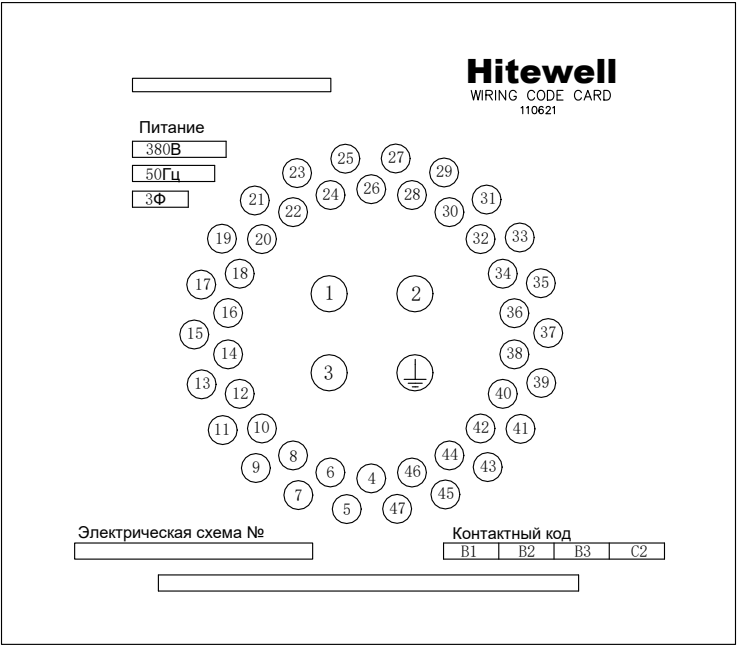

Внутри привода

Клеммная коробка

380В 50Гц

	1
	2
	⏏
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
☐ Закрыть	33
☐ Открыть	35
☐ Удержание/Остановить	34
☐ Контроль питания НО	42
☐ Контроль питания НЗ	43
☐ Внутри привода	44
+ 4-20mA Выход	22
- 4-20mA Выход	23
+ 4-20mA Вход	26
- 4-20mA Вход	27
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
A+ Modbus RTU	18
B-	19
⏏	20