



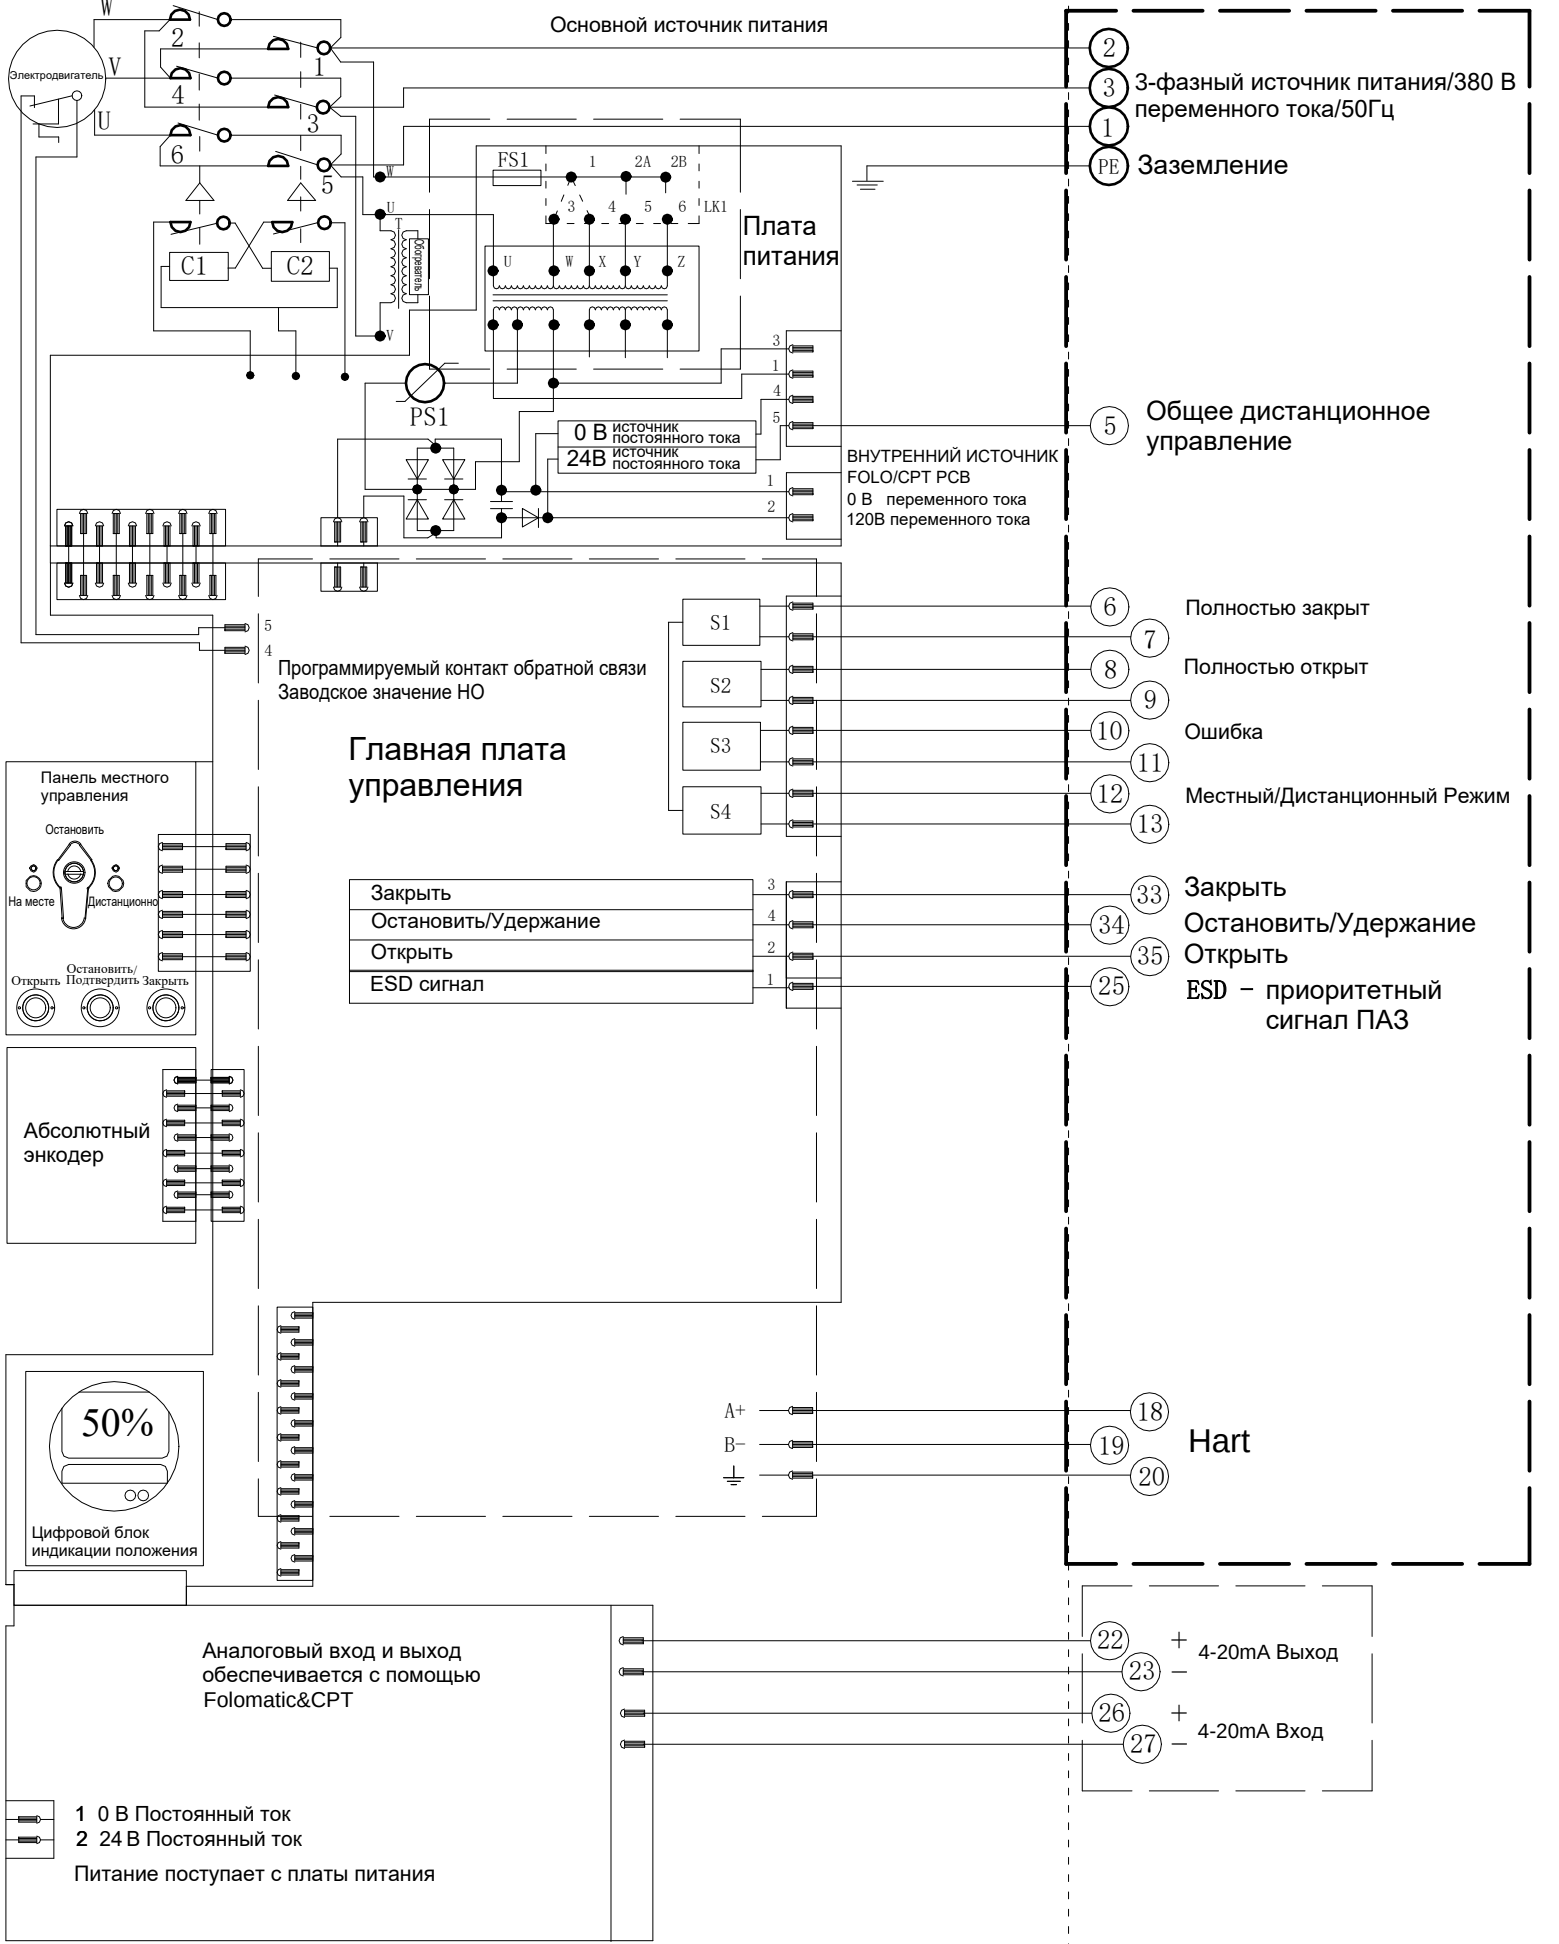

Электрическая схема  
№3-380-24-4-HR-1  
Серия VADQ040/060/080

Схема подключения VADQ 040-080 (380В AC) + Hart

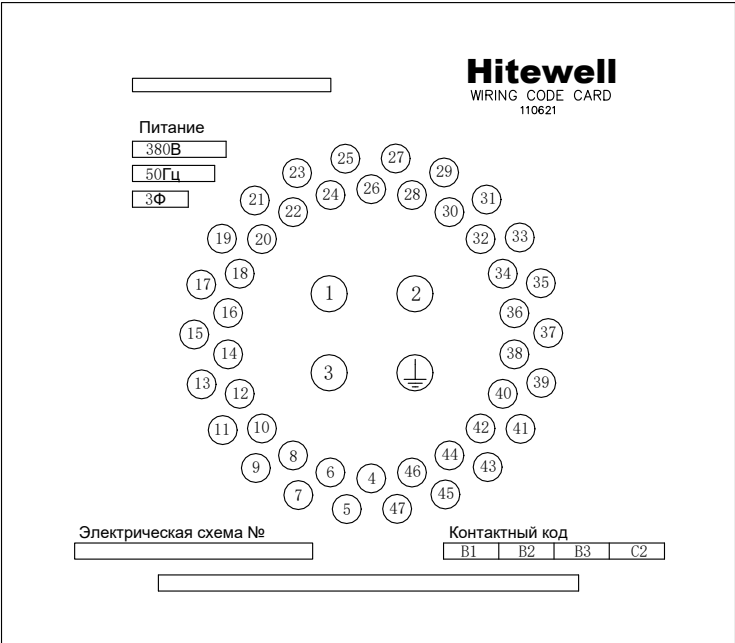

Внутри привода

Клеммная коробка

380В 50Гц

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
|                                               | 1  |
|                                               | 2  |
|                                               | ⏏  |
| ESD сигнал                                    | 25 |
| Общее дистанционное управление                | 5  |
| <input type="checkbox"/> Закрыть              | 33 |
| <input type="checkbox"/> Открыть              | 35 |
| <input type="checkbox"/> Удержание/Остановить | 34 |
| <input type="checkbox"/> Контроль питания НО  | 42 |
| <input type="checkbox"/> Контроль питания НЗ  | 43 |
| <input type="checkbox"/> Внутри привода       | 44 |
| + 4-20mA Выход/Hart                           | 22 |
| - 4-20mA Выход/Hart                           | 23 |
| + 4-20mA Вход                                 | 26 |
| - 4-20mA Вход                                 | 27 |
| Полностью закрыт (S1)                         | 6  |
|                                               | 7  |
| Полностью открыт (S2)                         | 8  |
|                                               | 9  |
| Ошибка (S3)                                   | 10 |
|                                               | 11 |
| Местный/дистанционный (S4)                    | 12 |
|                                               | 13 |