




Схема подключения VADQ 040-080 (380В AC) + Profinet

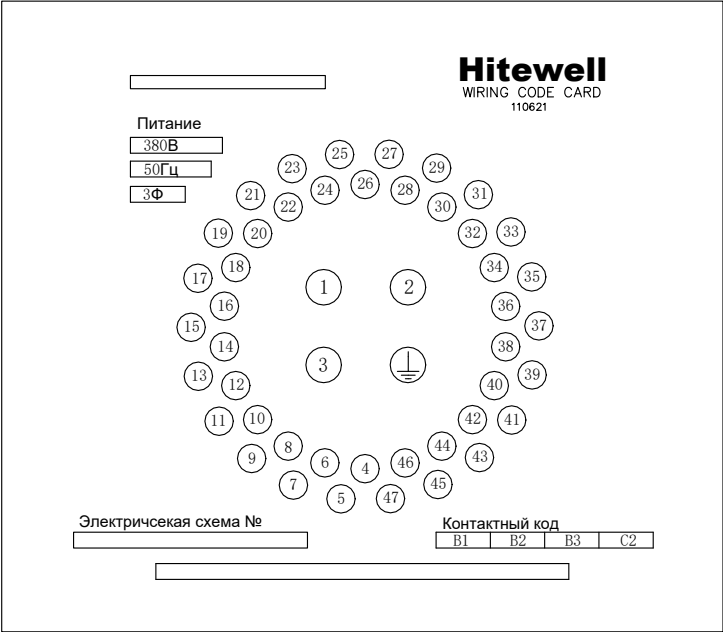

| Внутри привода                 | Клеммная коробка |
|--------------------------------|------------------|
| 380 В переменного тока 50 Гц   | ①                |
|                                | ②                |
|                                | ③                |
| ESD                            | ④                |
| Общее дистанционное управление | ⑤                |
| Закрыть                        | ③③               |
| Открыть                        | ③⑤               |
| Удержание/Остановить           | ③④               |
| Контроль питания НО            | ④②               |
| Контроль питания НЗ            | ④③               |
| Внутри привода                 | ④④               |
| + 4-20mA Выход                 | ②②               |
| - 4-20mA Выход                 | ②③               |
| + 4-20mA Вход                  | ②⑥               |
| - 4-20mA Вход                  | ②⑦               |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑥                |
|                                | ⑦                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑧                |
|                                | ⑨                |
| Ошибка (S3)                    | ⑩                |
|                                | ⑪                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑫                |
|                                | ⑬                |
| A+ Profibus V1                 | ⑮                |
| B-                             | ⑮                |
|                                | ⑮                |
| A+ Profibus V1                 | ⑮                |
| B-                             | ⑮                |
|                                | ⑮                |