


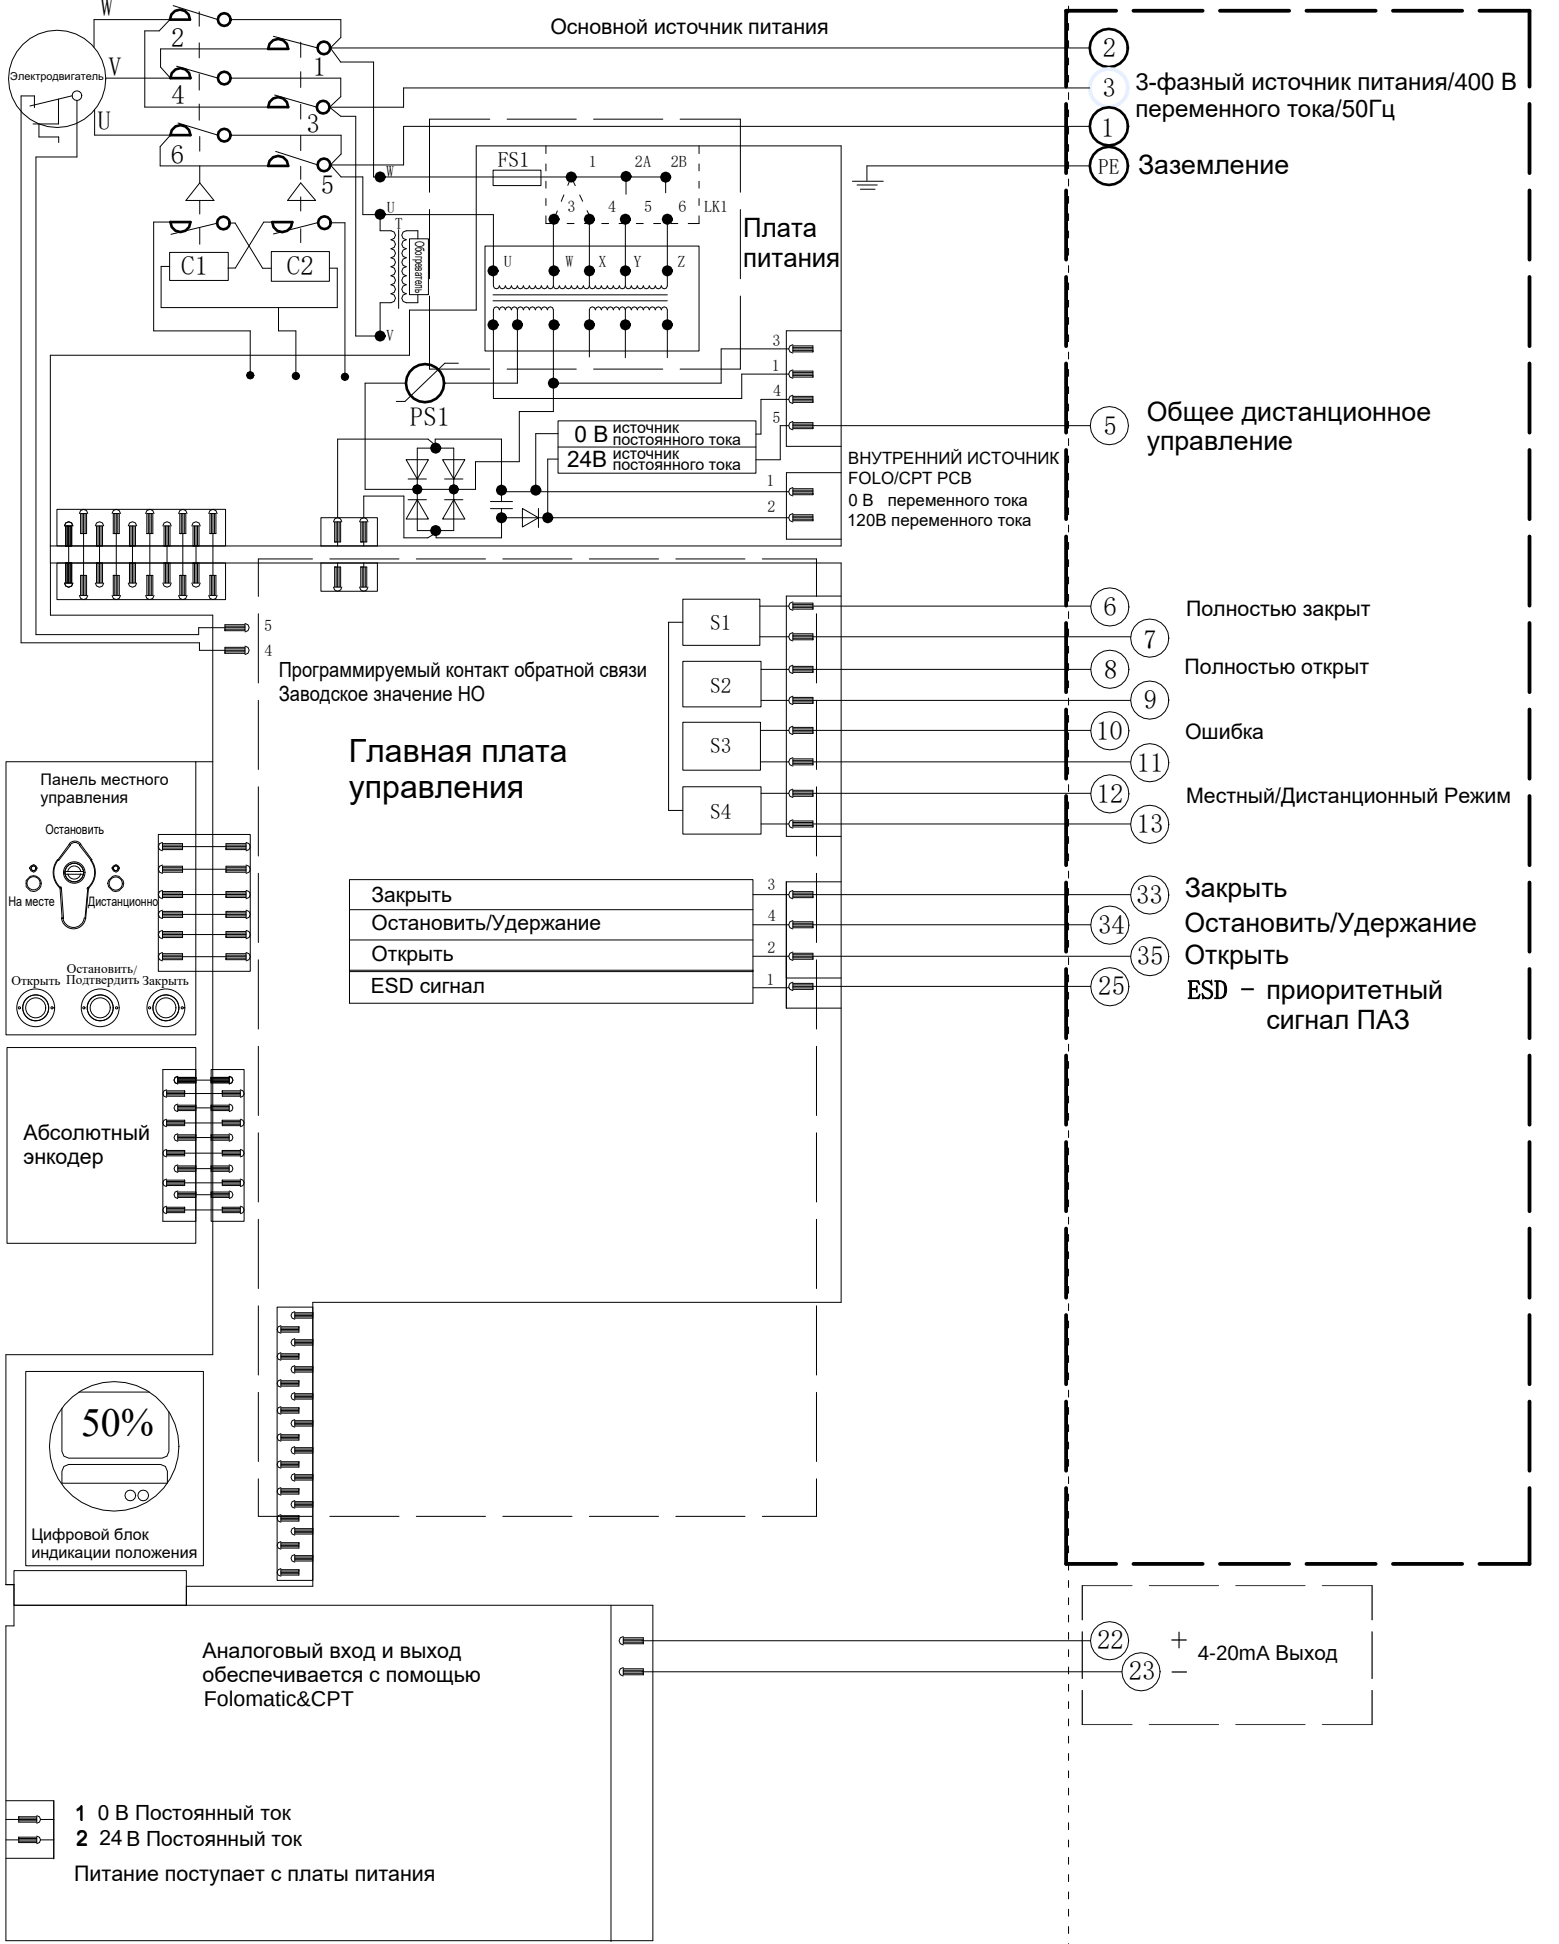


- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

22 + 4-20mA Выход
23 -

Электрическая схема
№3-400-24-4-N-3
Серия VADQ040/060/080

Hitewell

Схема подключения VADQ 040-080 (400В AC)

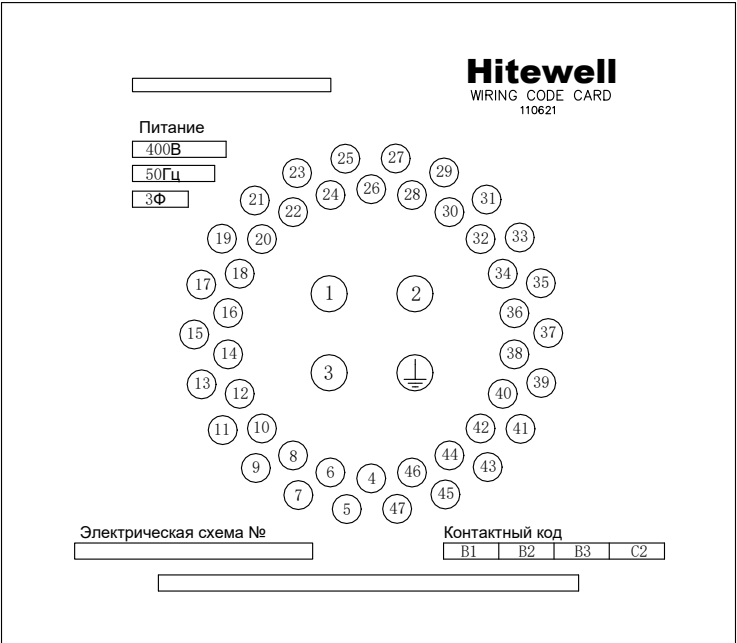

Внутри привода	Клеммная коробка
400В 50Гц	①
	②
⏏ ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
☐ Закрыть	⑤
☐ Открыть	③3
☐ Удержание/Остановить	③5
☐ Контроль питания НО	③4
☐ Контроль питания НЗ	④2
☐ Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
+ 4-20mA Выход	⑫2
-	⑫3