


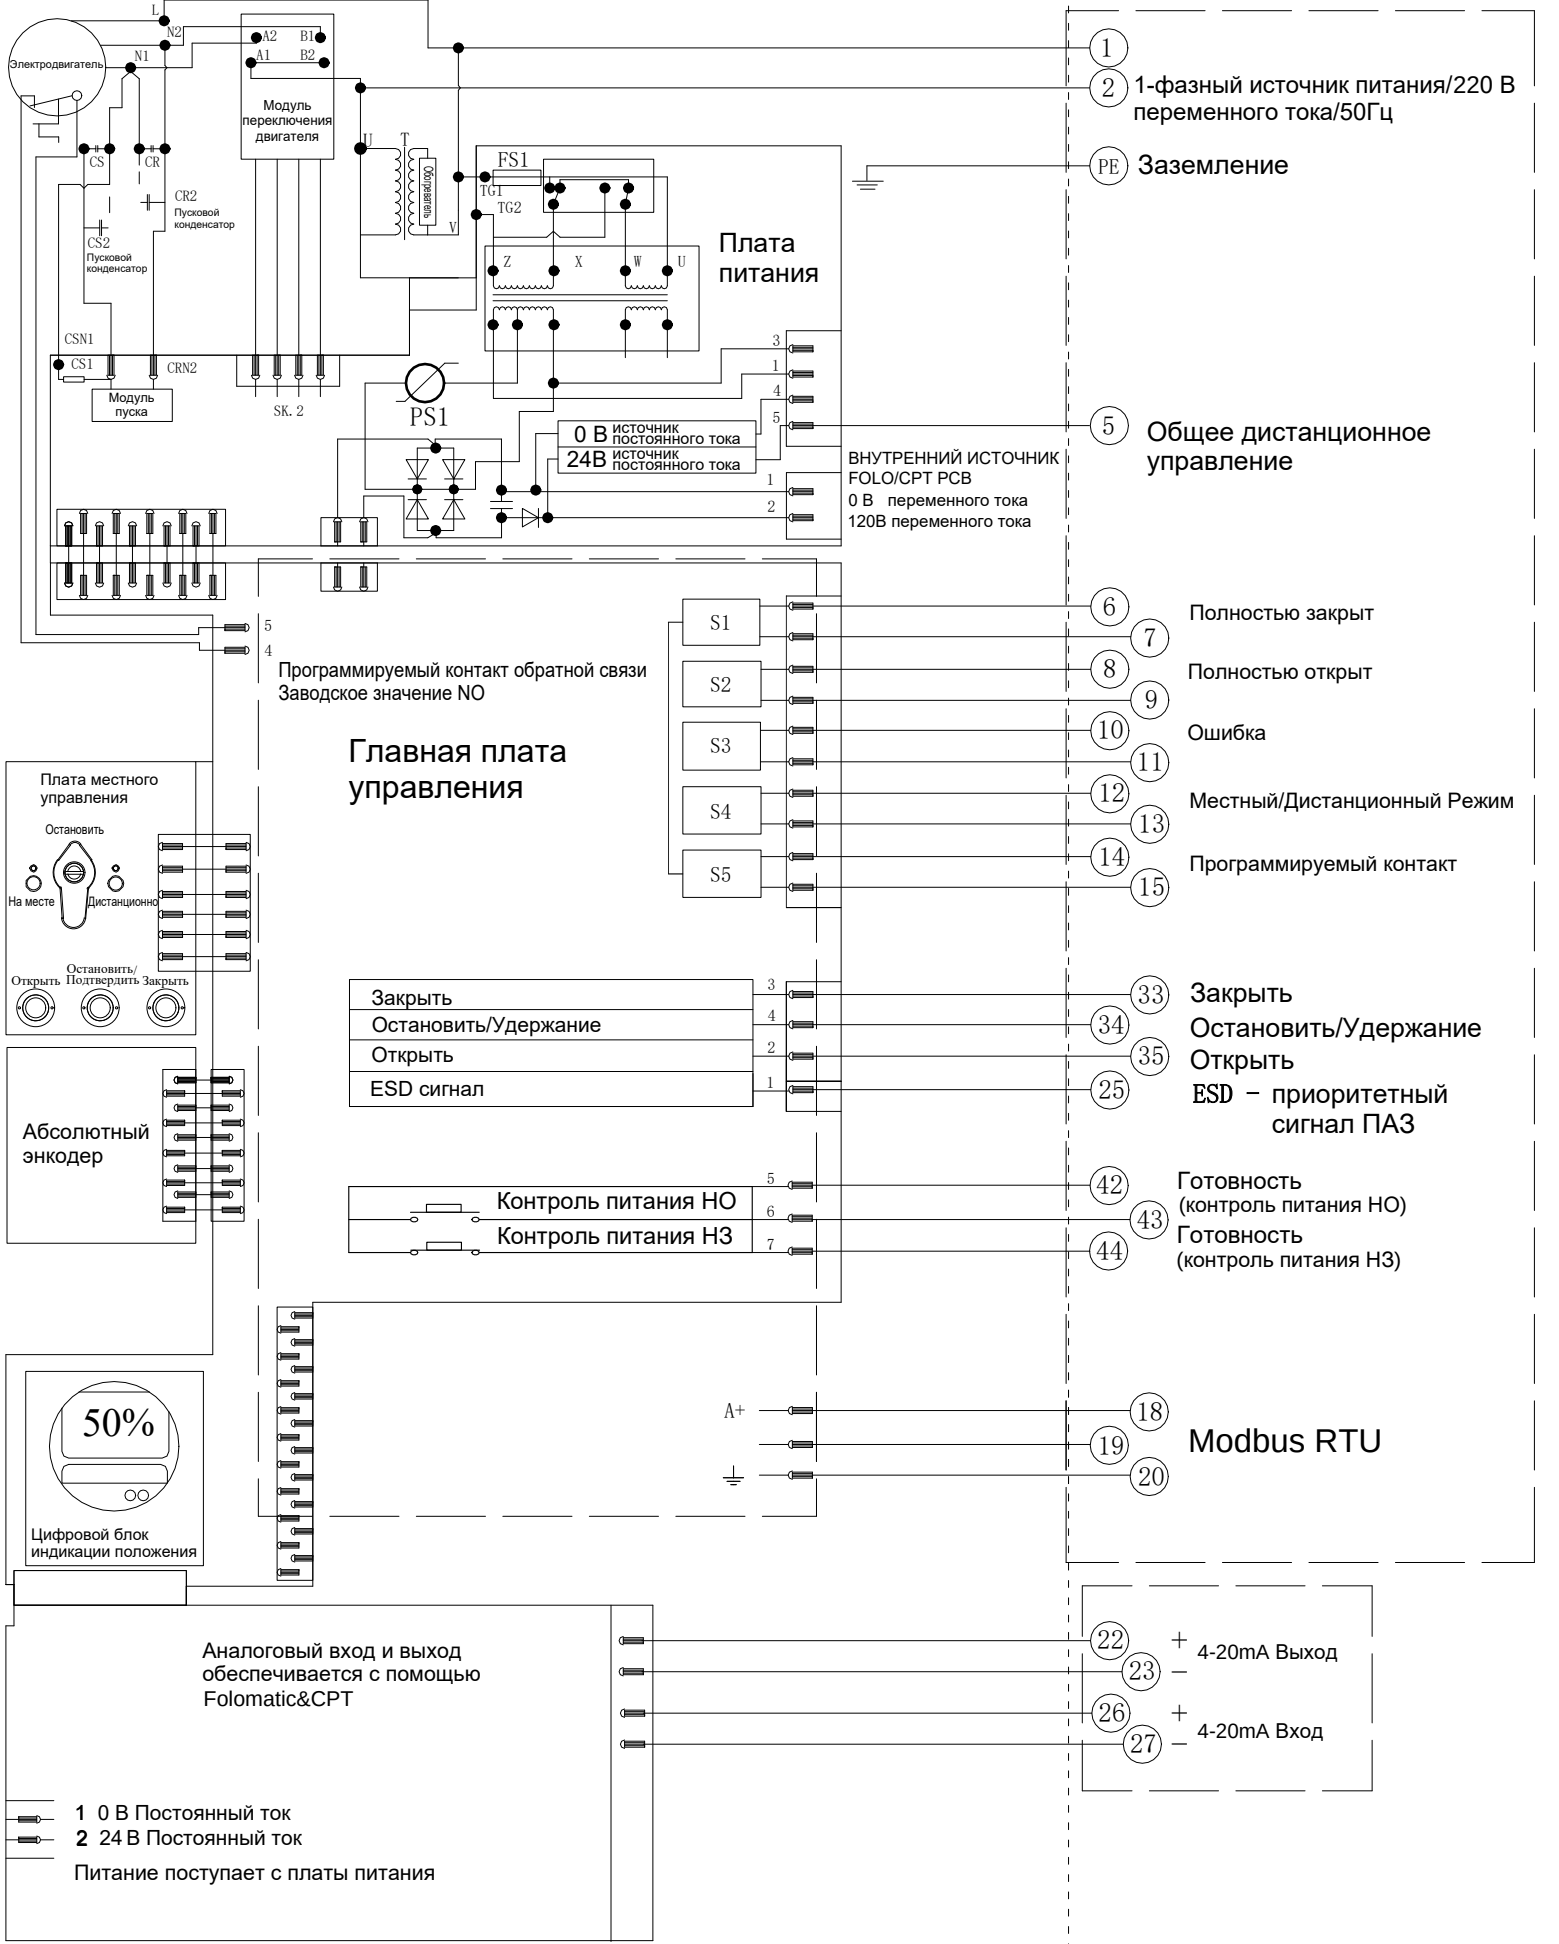


Схема подключения VADQ 040-080 (220В 4-20+Modbus RTU)

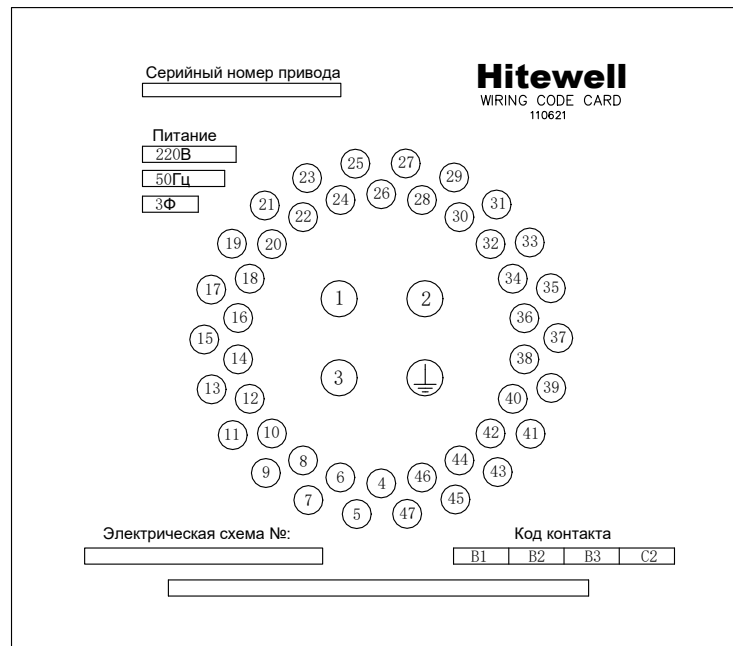

Внутри привода	Клеммная коробка
220В 50Гц	①
	②
ESD	⊥
Общее дистанционное управление	②5
Закрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
+ 4-20mA Выход	⑲2
-	⑲3
+ 4-20mA Вход	⑲6
-	⑲7
A+ Modbus RTU	⑲8
B-	⑲9
⊥	⑲0