



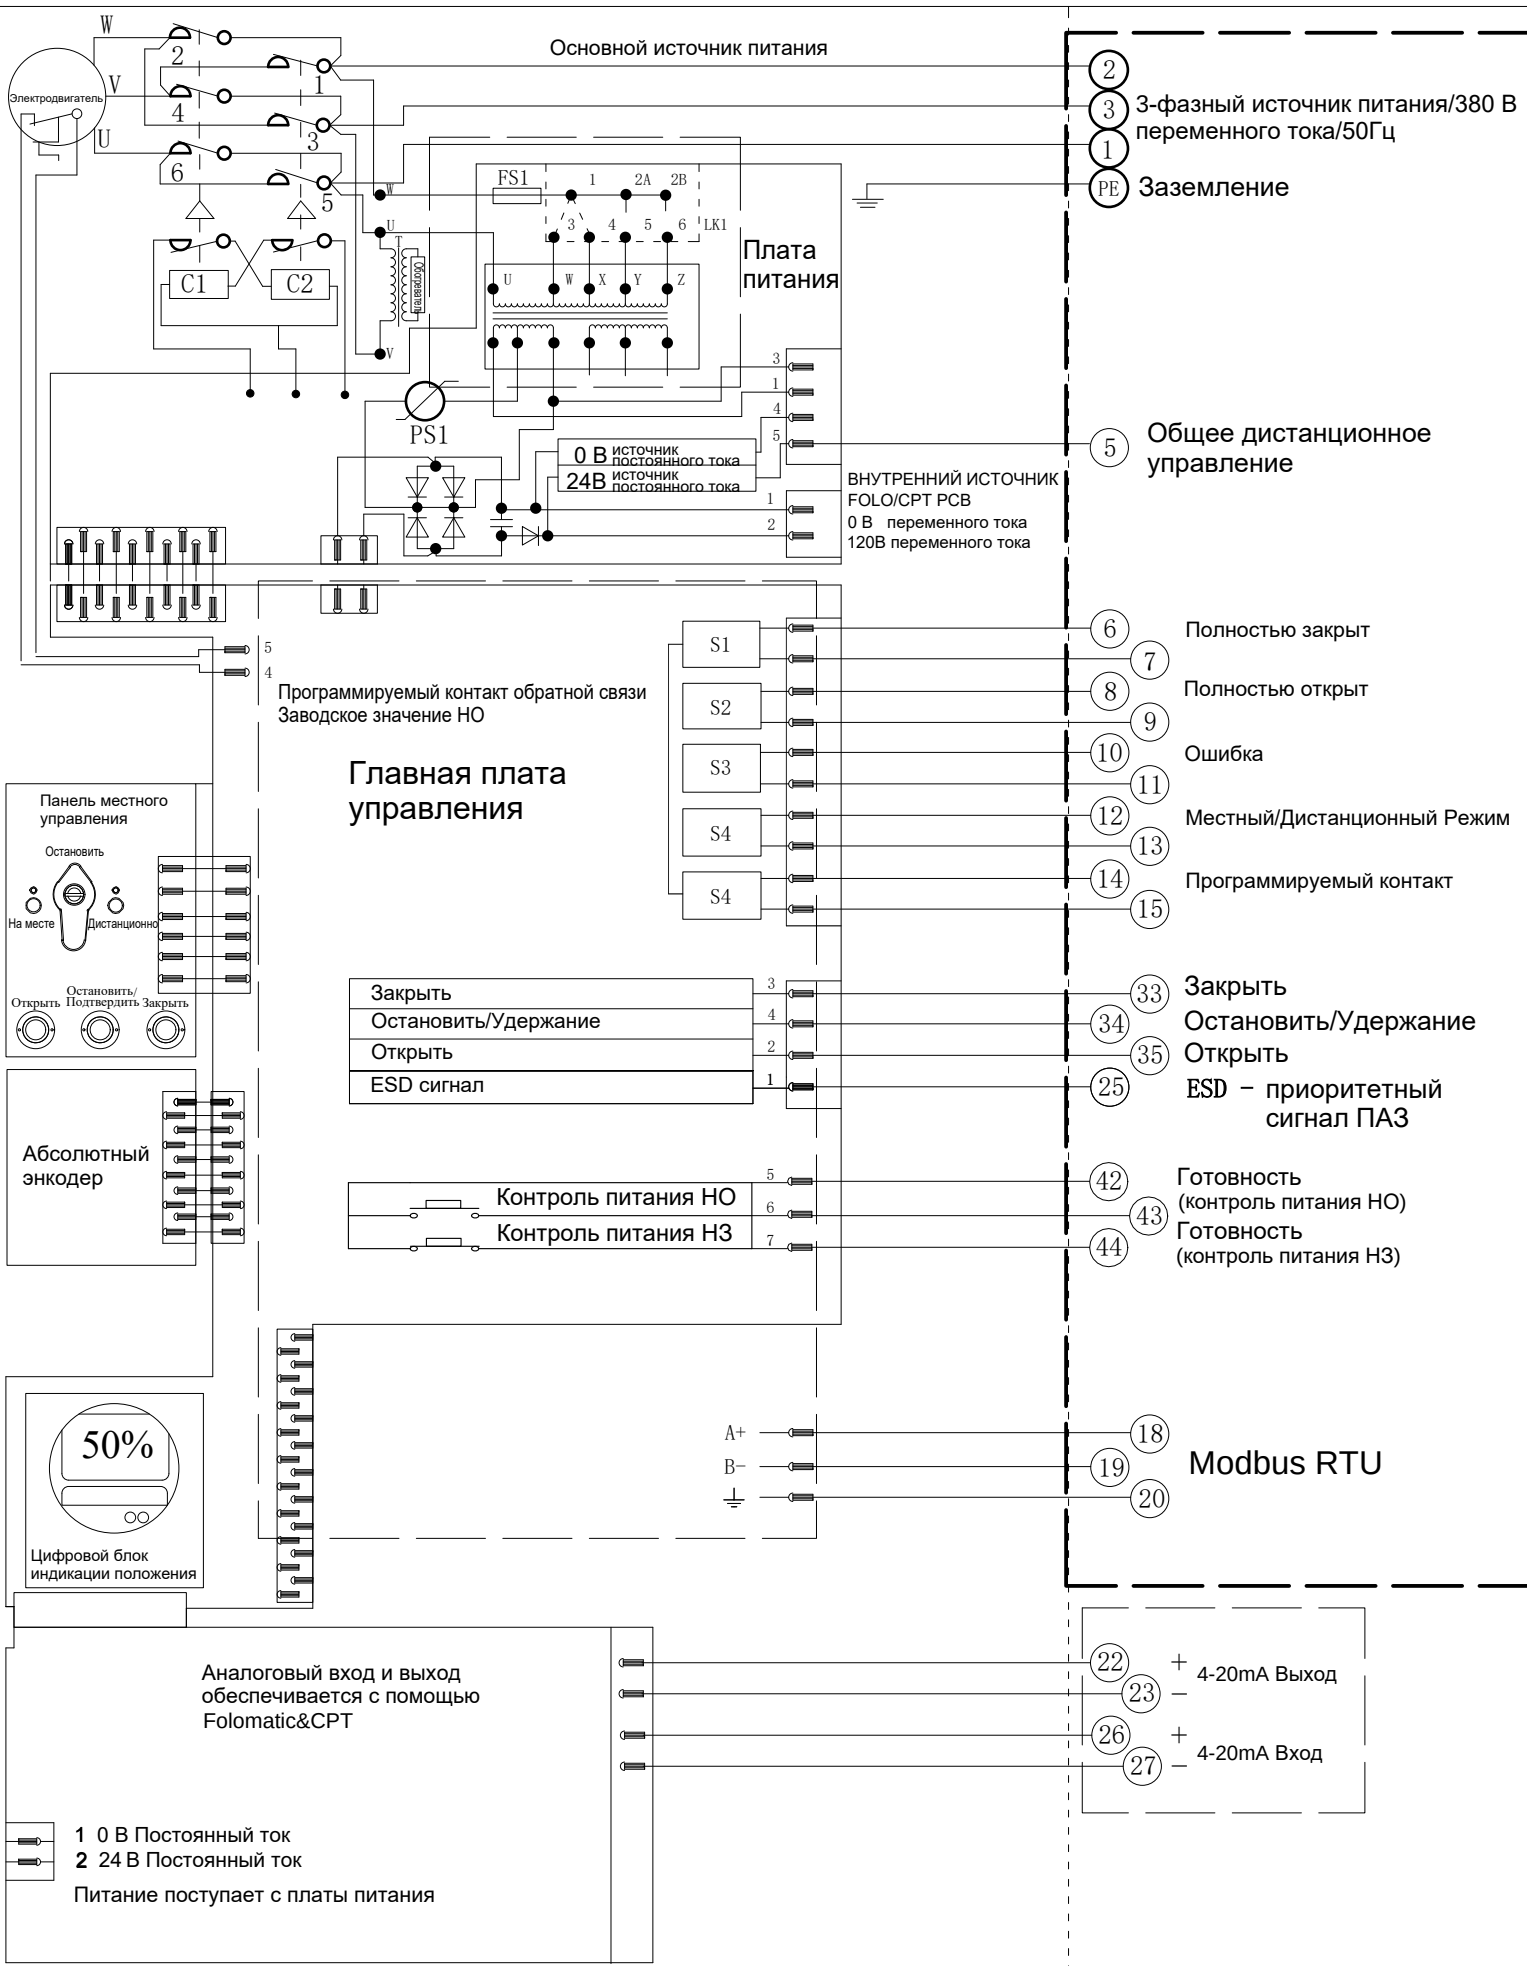

Электрическая схема  
№3-380-24-6-MR-1  
Серия VADQ040/060/080

Схема подключения VADQ 040-080 (380В 4-20+ Modbus RTU)

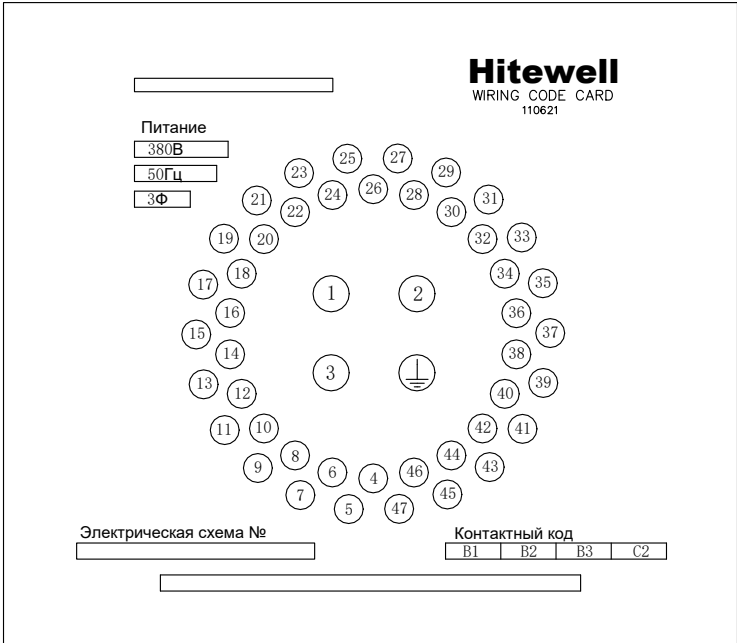

Внутри привода

Клеммная коробка

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 380В 50Гц                      | 1  |
|                                | 2  |
|                                | 3  |
| ESD сигнал                     | 25 |
| Общее дистанционное управление | 5  |
| Заккрыть                       | 33 |
| Открыть                        | 35 |
| Удержание/Остановить           | 34 |
| Контроль питания НО            | 42 |
| Контроль питания НЗ            | 43 |
| Внутри привода                 | 44 |
| 4-20mA Выход                   | 22 |
|                                | 23 |
| 4-20mA Вход                    | 26 |
|                                | 27 |
| Полностью закрыт (S1)          | 6  |
|                                | 7  |
| Полностью открыт (S2)          | 8  |
|                                | 9  |
| Ошибка (S3)                    | 10 |
|                                | 11 |
| Местный/дистанционный (S4)     | 12 |
|                                | 13 |
| Программируемый контакт (S5)   | 14 |
|                                | 15 |
| A+ Modbus RTU                  | 18 |
| B-                             | 19 |
|                                | 20 |