


Схема подключения VADQ 040-080 (380В AC) + Hart

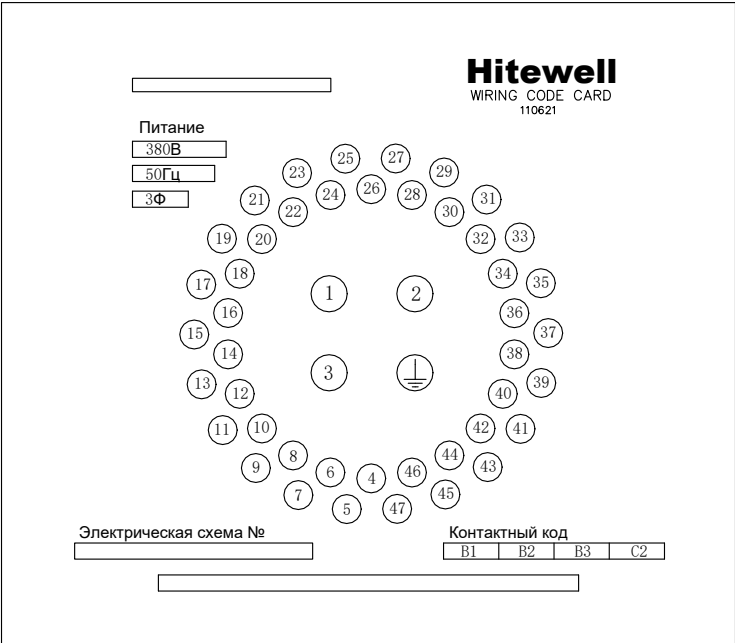

Внутри привода

Клеммная коробка

380В 50Гц

	1
	2
	⏚
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Закрыть	33
Открыть	35
Удержание/Остановить	34
Контроль питания НО	42
Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
+ 4-20mA Выход/Hart	22
- 4-20mA Выход/Hart	23
+ 4-20mA Вход	26
- 4-20mA Вход	27
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
Программируемый контакт (S5)	14
	15