



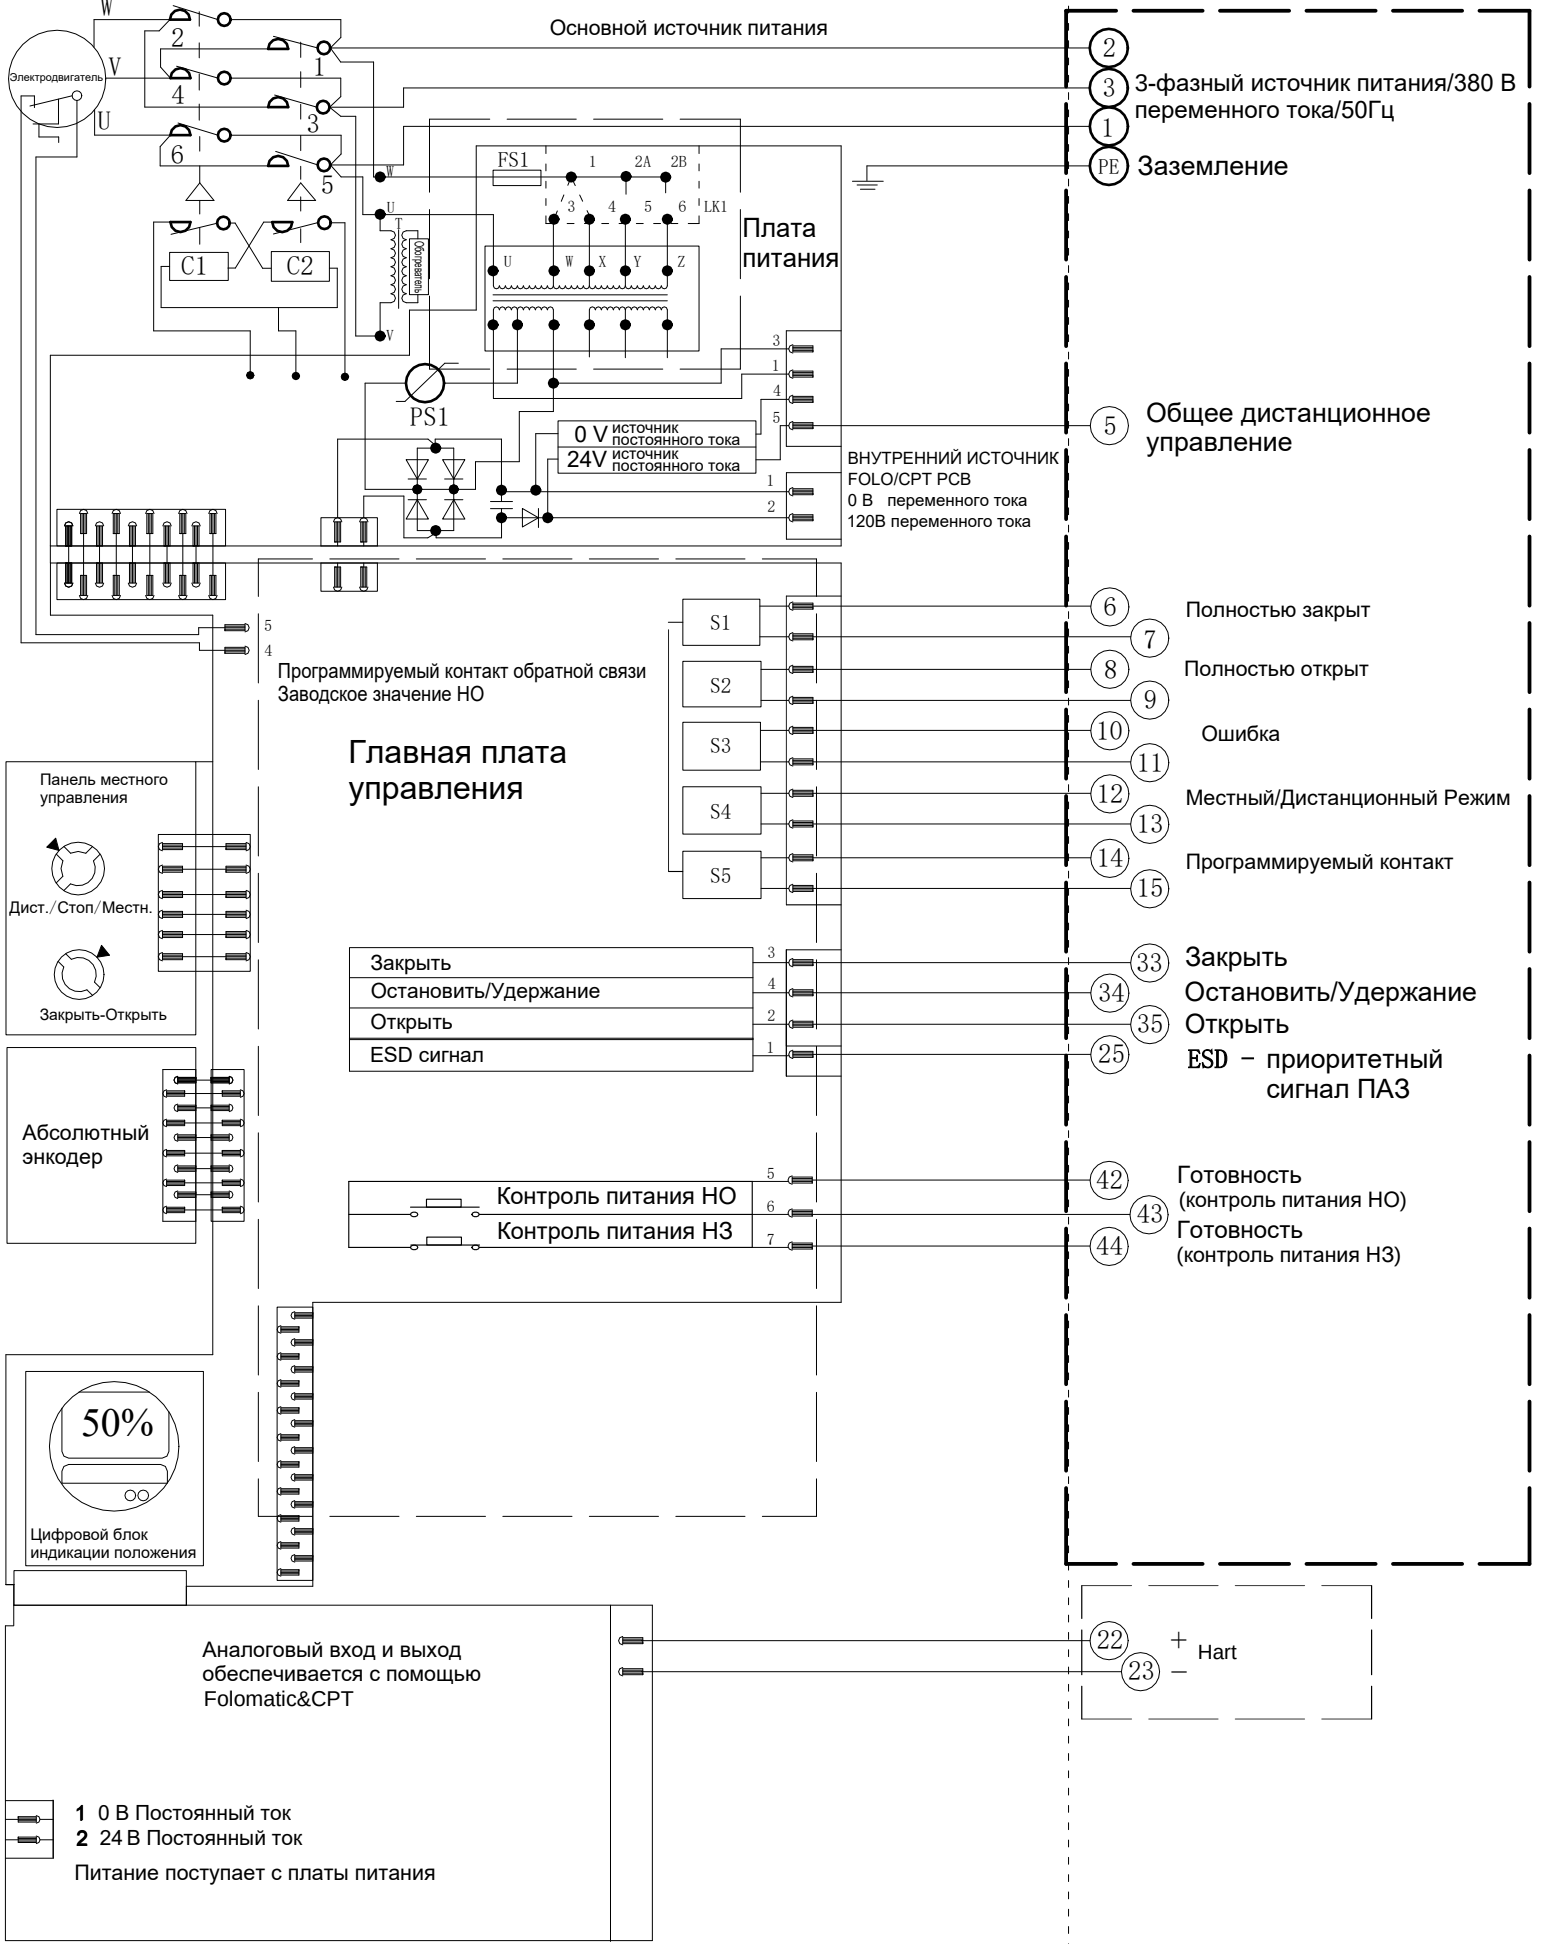

Электрическая схема  
№ 3-380-24-6-HR-0

Схема подключения VADQ 040-080 (380В AC) + Hart

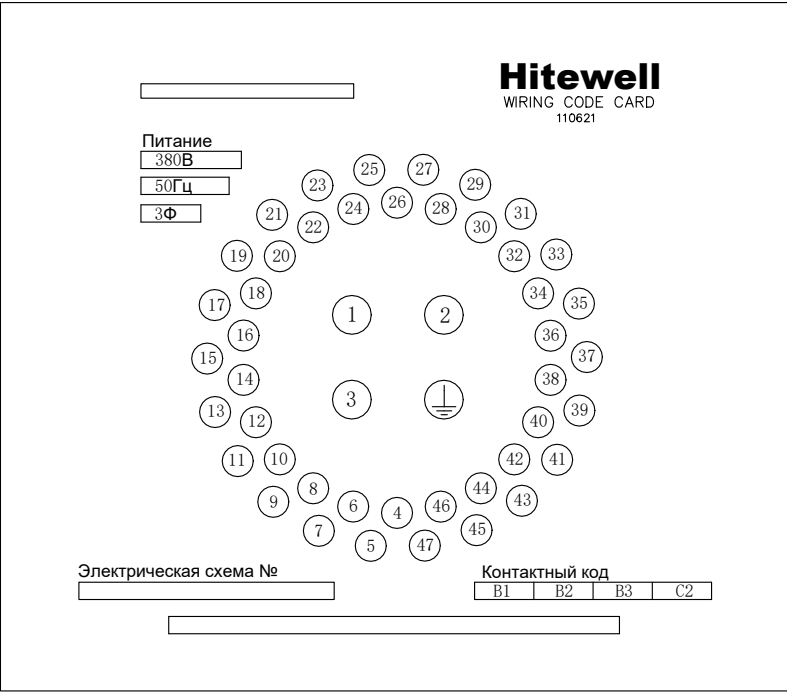

Внутри привода

Клеммная коробка

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 380 В переменного тока 50 Гц                  | ①  |
|                                               | ②  |
|                                               | ③  |
|                                               | ⊥  |
| ESD сигнал                                    | ②5 |
| Общее дистанционное управление                | ⑤  |
| <input type="checkbox"/> Закрыть              | ③3 |
| <input type="checkbox"/> Открыть              | ③5 |
| <input type="checkbox"/> Удержание/Остановить | ③4 |
| <input type="checkbox"/> Контроль питания НО  | ④2 |
| <input type="checkbox"/> Контроль питания НЗ  | ④3 |
| <input type="checkbox"/> Внутри привода       | ④4 |
| Hart                                          | ②2 |
|                                               | ②3 |
|                                               | ⑥  |
| Полностью закрыт (S1)                         | ⑦  |
|                                               | ⑧  |
| Полностью открыт (S2)                         | ⑨  |
|                                               | ⑩  |
| Ошибка (S3)                                   | ⑪  |
|                                               | ⑫  |
| Местный/Дистанционный (S4)                    | ⑬  |
|                                               | ⑭  |
| Программируемый контакт (S5)                  | ⑮  |

Hitewell

№ 3-380-24-6-HR-0