



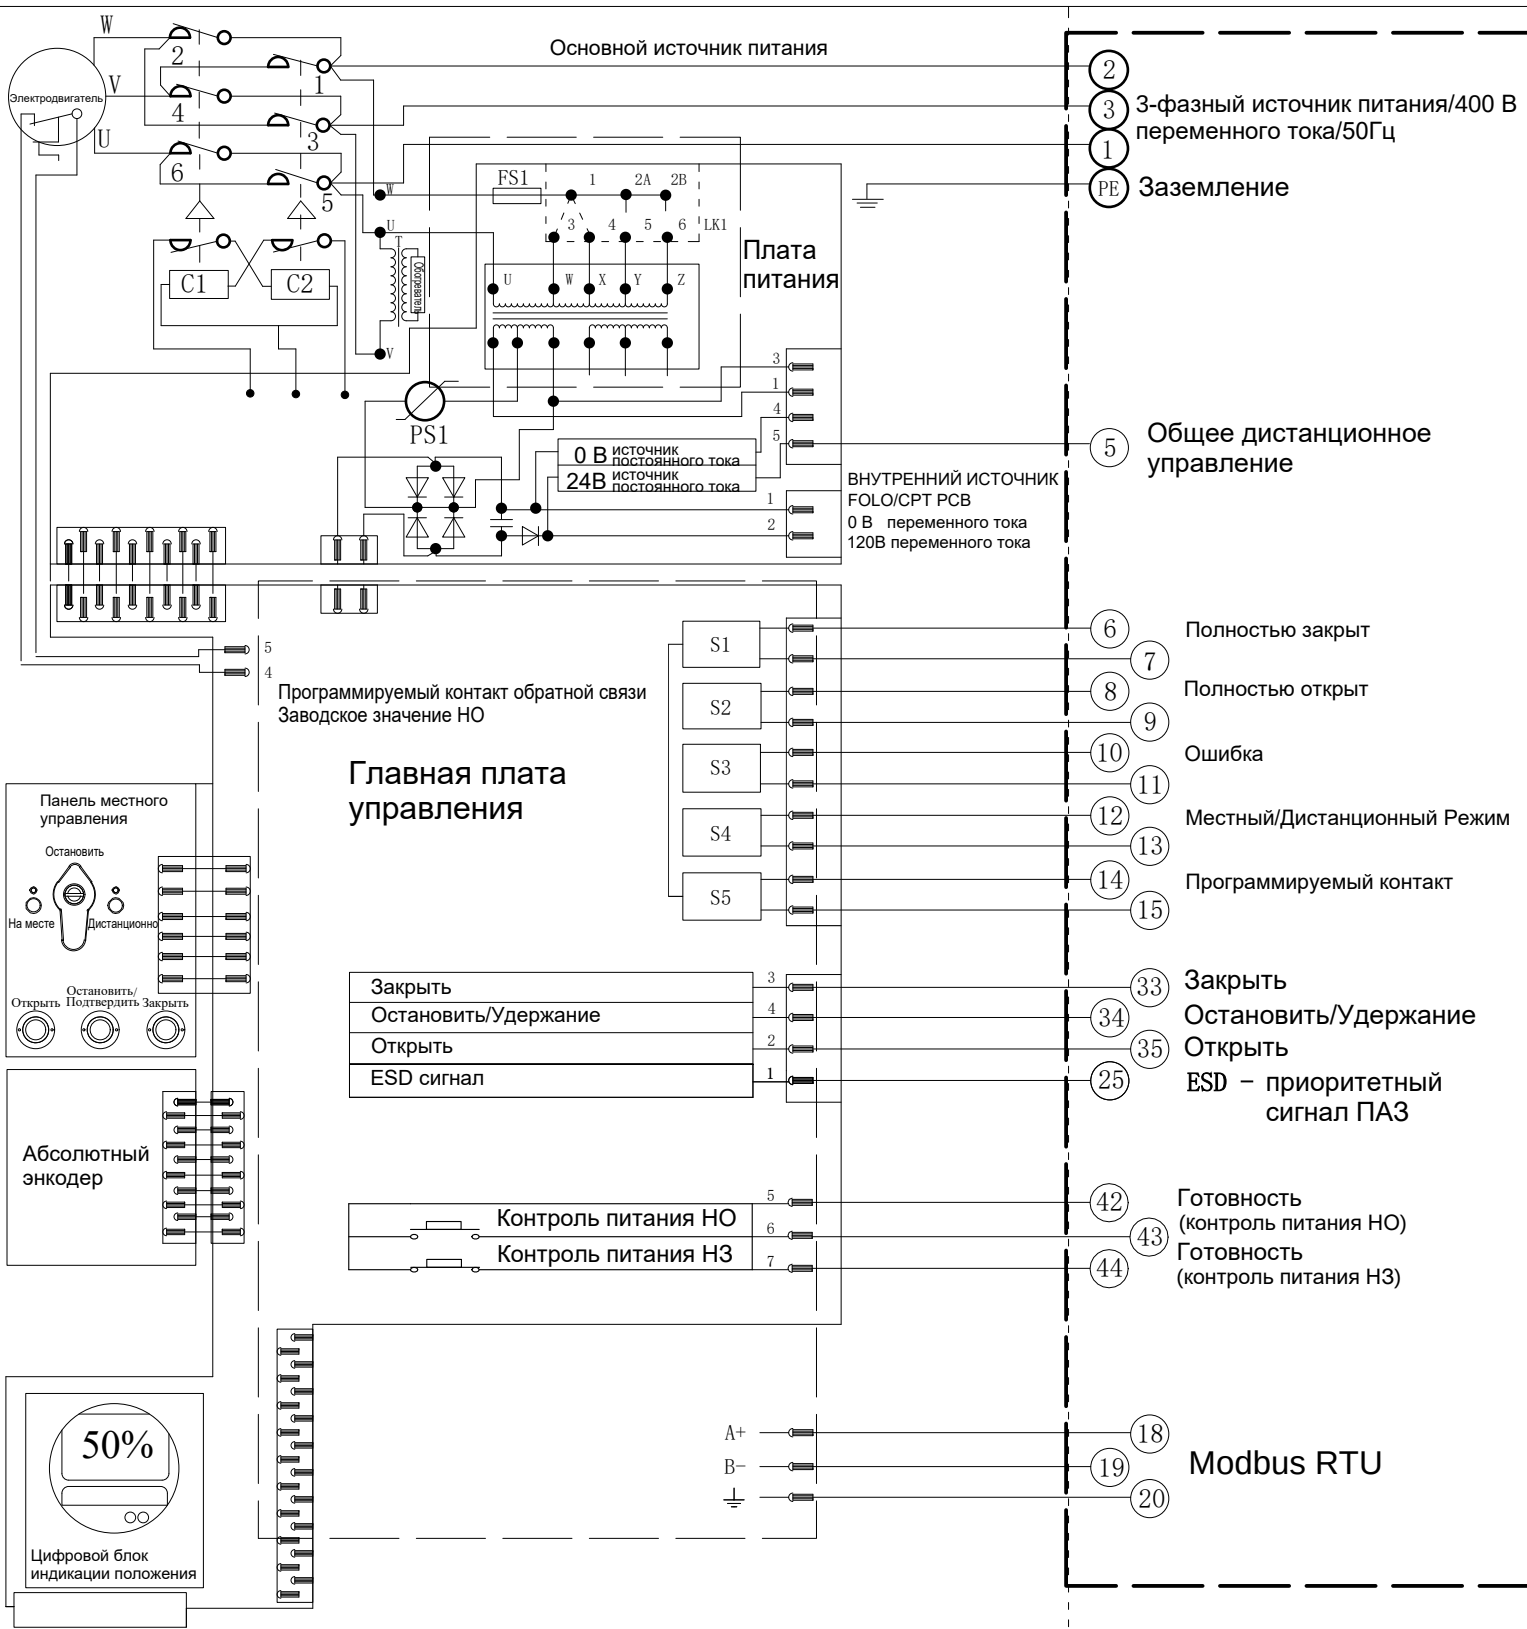

Электрическая схема
№3-400-24-6-MR-0
Серия VADQ040/060/080

Схема подключения VADQ 040-080 (400В AC) + Modbus RTU

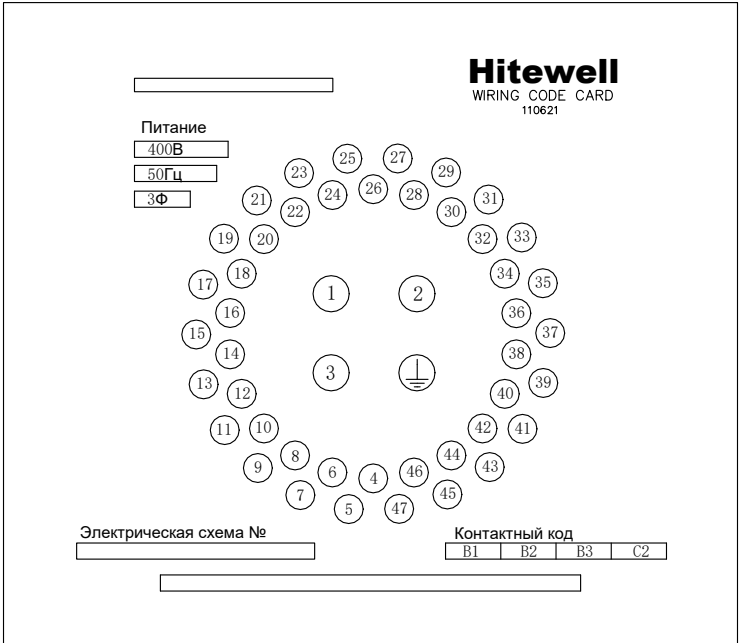

Внутри привода	Клеммная коробка
400В 50Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊥	⑮
	⑮