


Схема подключения
VADQ006-030/100-200 (220BAC 4-20+Modbus RTU)

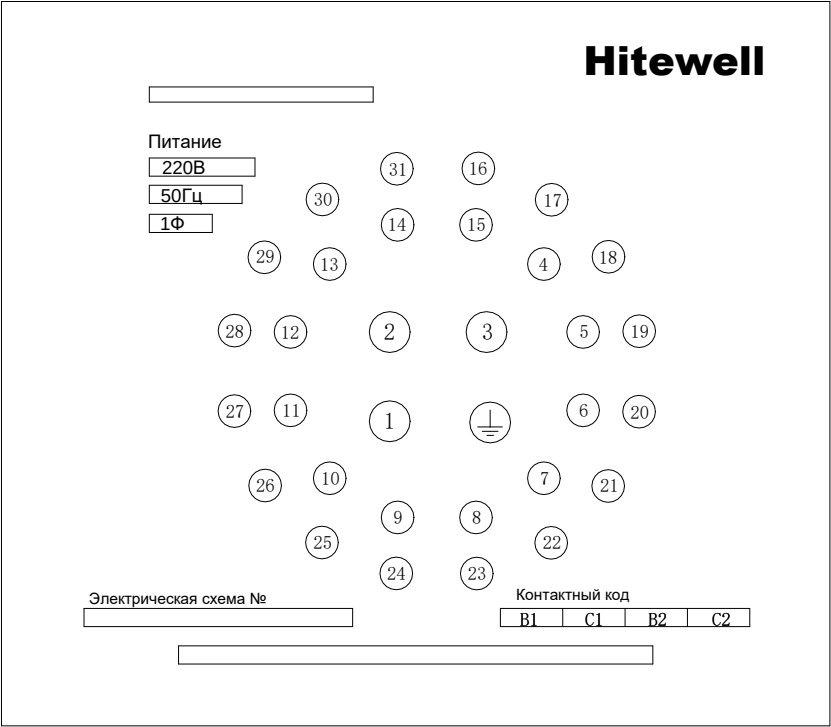

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
ESD сигнал	⊥
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	③③
Открыть	③⑤
Остановить/Удержание	③④
Контроль питания НО	②⑧
Контроль питания НЗ	②⑨
Внутри привода	③⑩
4-20mA Выход	②②
	②③
4-20mA Вход	②⑥
	②⑦
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⊥	⑳

Hitewell

№ 2-220-220-4-MR-1