



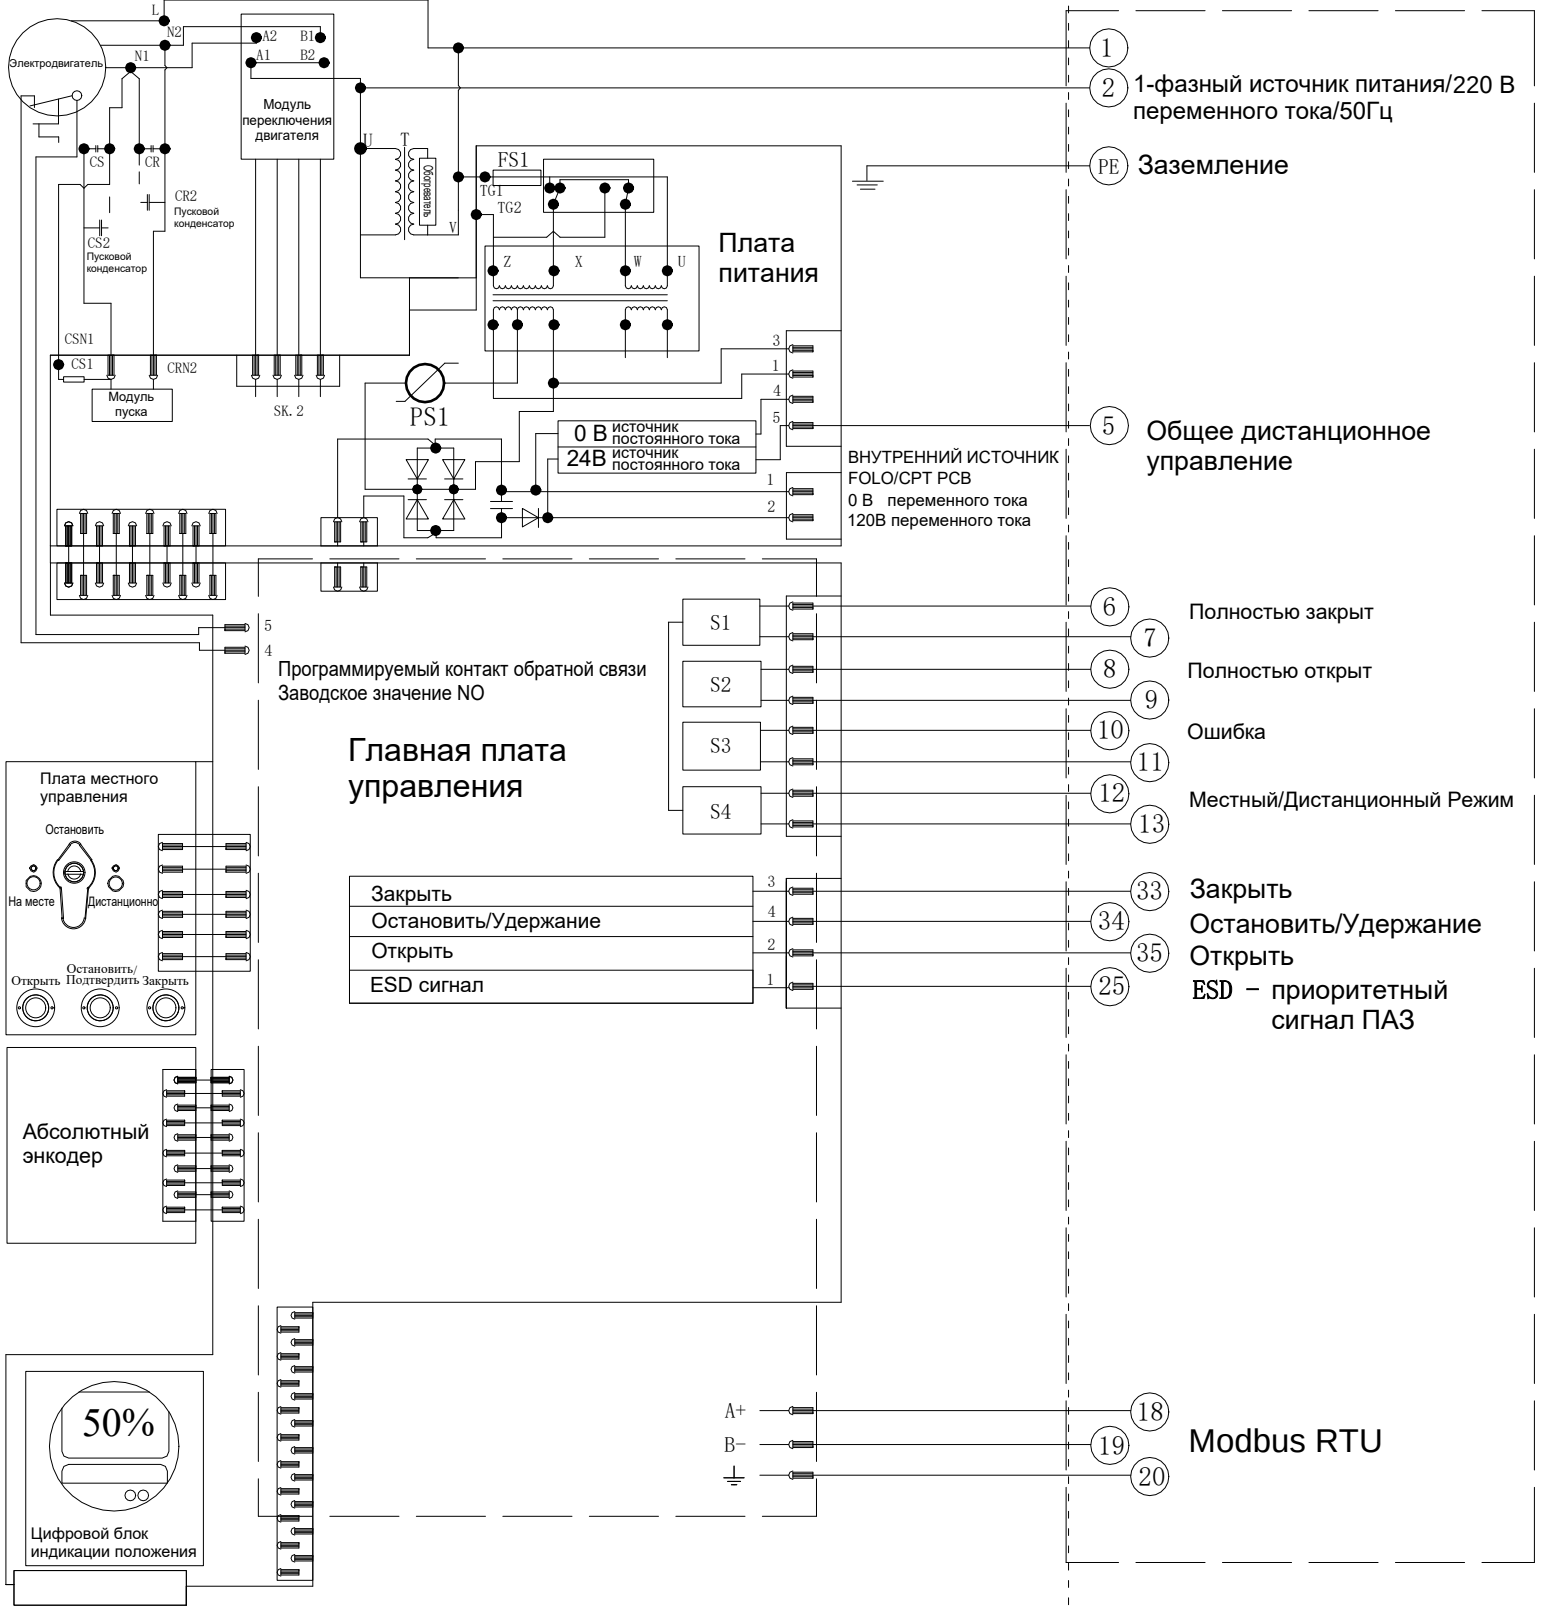

Электрическая схема
№ 2-220-24-4-MR-0
Серия VADQ006-030-100-200

Схема подключения VADQ006-030/100-200 (Modbus RTU)

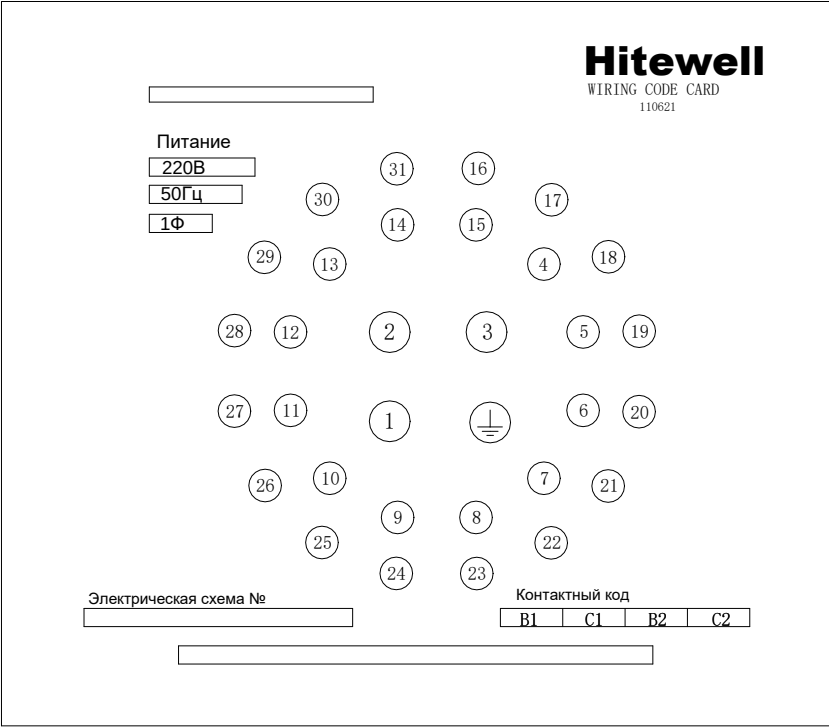

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②⑤
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	②⑧
Контроль питания НЗ	②⑨
Внутри привода	③⑩
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⊥	⑳