


Схема подключения VADQ006-030-100-200 (380В, 4-20)

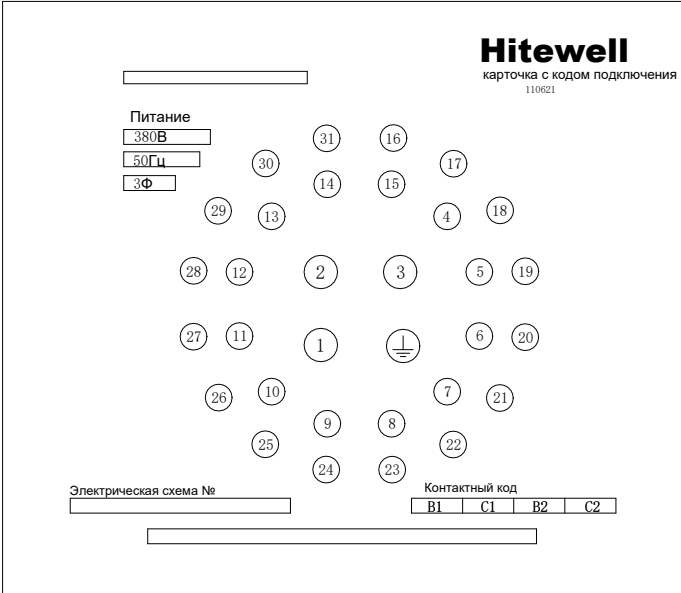

Внутри привода

Клеммная колодка

380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⏏
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	⑲
Контроль питания НО	⑳
Контроль питания НЗ	㉑
Внутри привода	㉒
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑰
	⑱
Полностью открыт (S6)	㉓
	㉔
Ошибка (S7)	㉕
	㉖
Местный/Дистанционный (S8)	㉗
	㉘
+ 4-20mA Выход	㉙
- 4-20mA Выход	㉚
+ 4-20mA Вход	㉛
- 4-20mA Вход	㉜