


Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (380В+4-20+Modbus RTU)

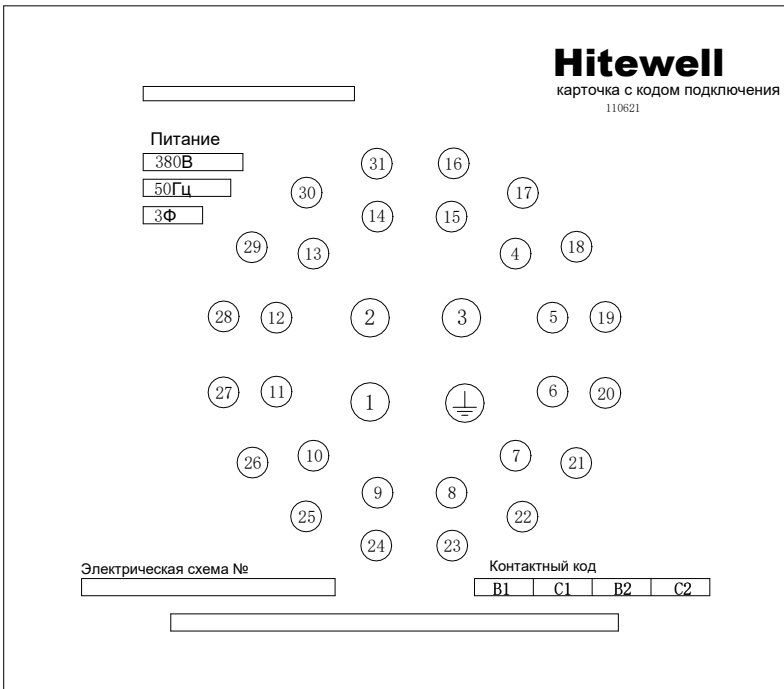

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц		①
		②
		③
		⊥
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
Закреть		①4
Открыть		①5
Удержание/Остановить		②4
Контроль питания НО		②8
Контроль питания НЗ		②9
Внутри привода		③0
4-20mA Выход		②2
		②3
		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬
A+ Modbus RTU		⑱
B-		⑲
⊥		⑳