


Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (380В+4-20+Profinet)

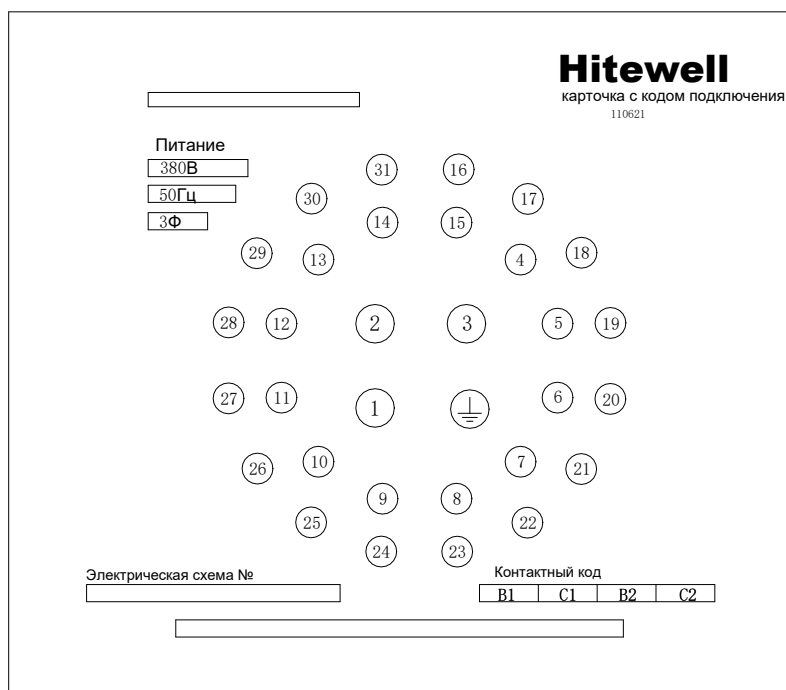

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Заккрыть	7
Открыть	8
Удержание/Остановить	9
Контроль питания НО	10
Контроль питания НЗ	11
Внутри привода	12
4-20mA Выход	13
4-20mA Вход	14
Полностью закрыт (S1)	15
Полностью открыт (S2)	16
Ошибка (S3)	17
Местный/дистанционный (S4)	18
A+ Modbus RTU	19
B-	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31